
Příloha č.7

Vzorový příčný řez uložení potrubí

PE 100 SDR 11 ϕ 40 x 3,7 DN 32

schématický nákres:

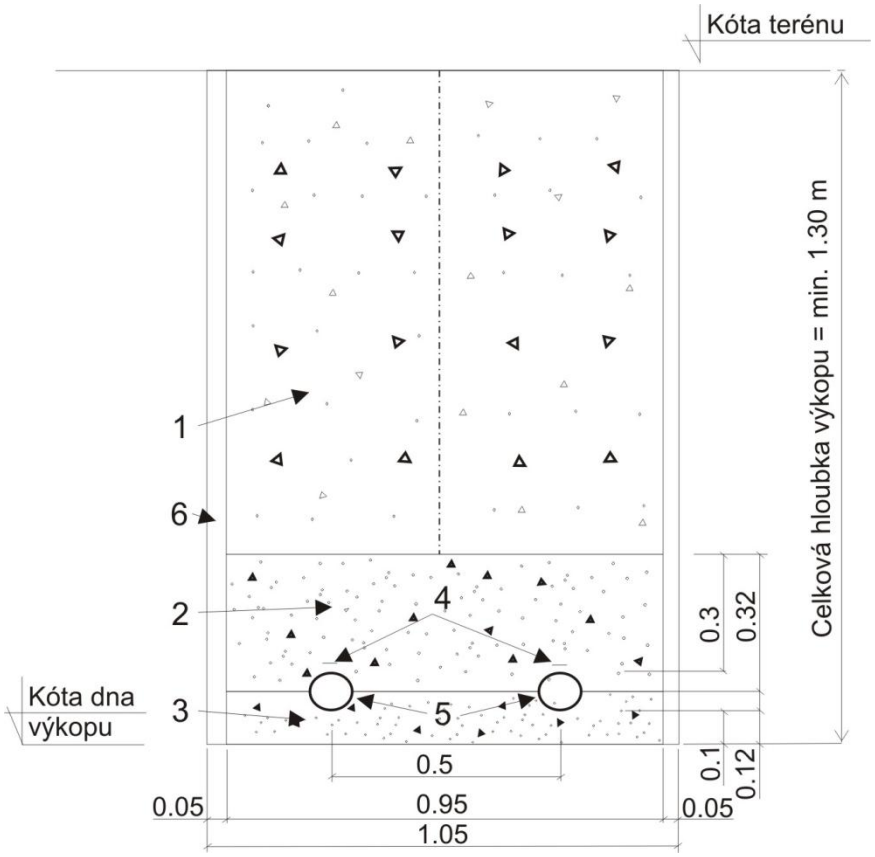

legenda:
zásyp vytěženou zeminou (v komunikaci hutněný)
obsyp pískem S=0,31m^2
pískový podsyp S=0,11 m^2
vodící pásek
PE 100 SDR 11 ϕ 40 x 3,7 DN 32
Přiložené pažení

Odpovědný projektant:	Ing. Dušan DEDEK
Podpis/Razítko:	Podpis/Razítko:
Měřítko	schéma
Formát:	1/A4