MFB IV — STRECHA

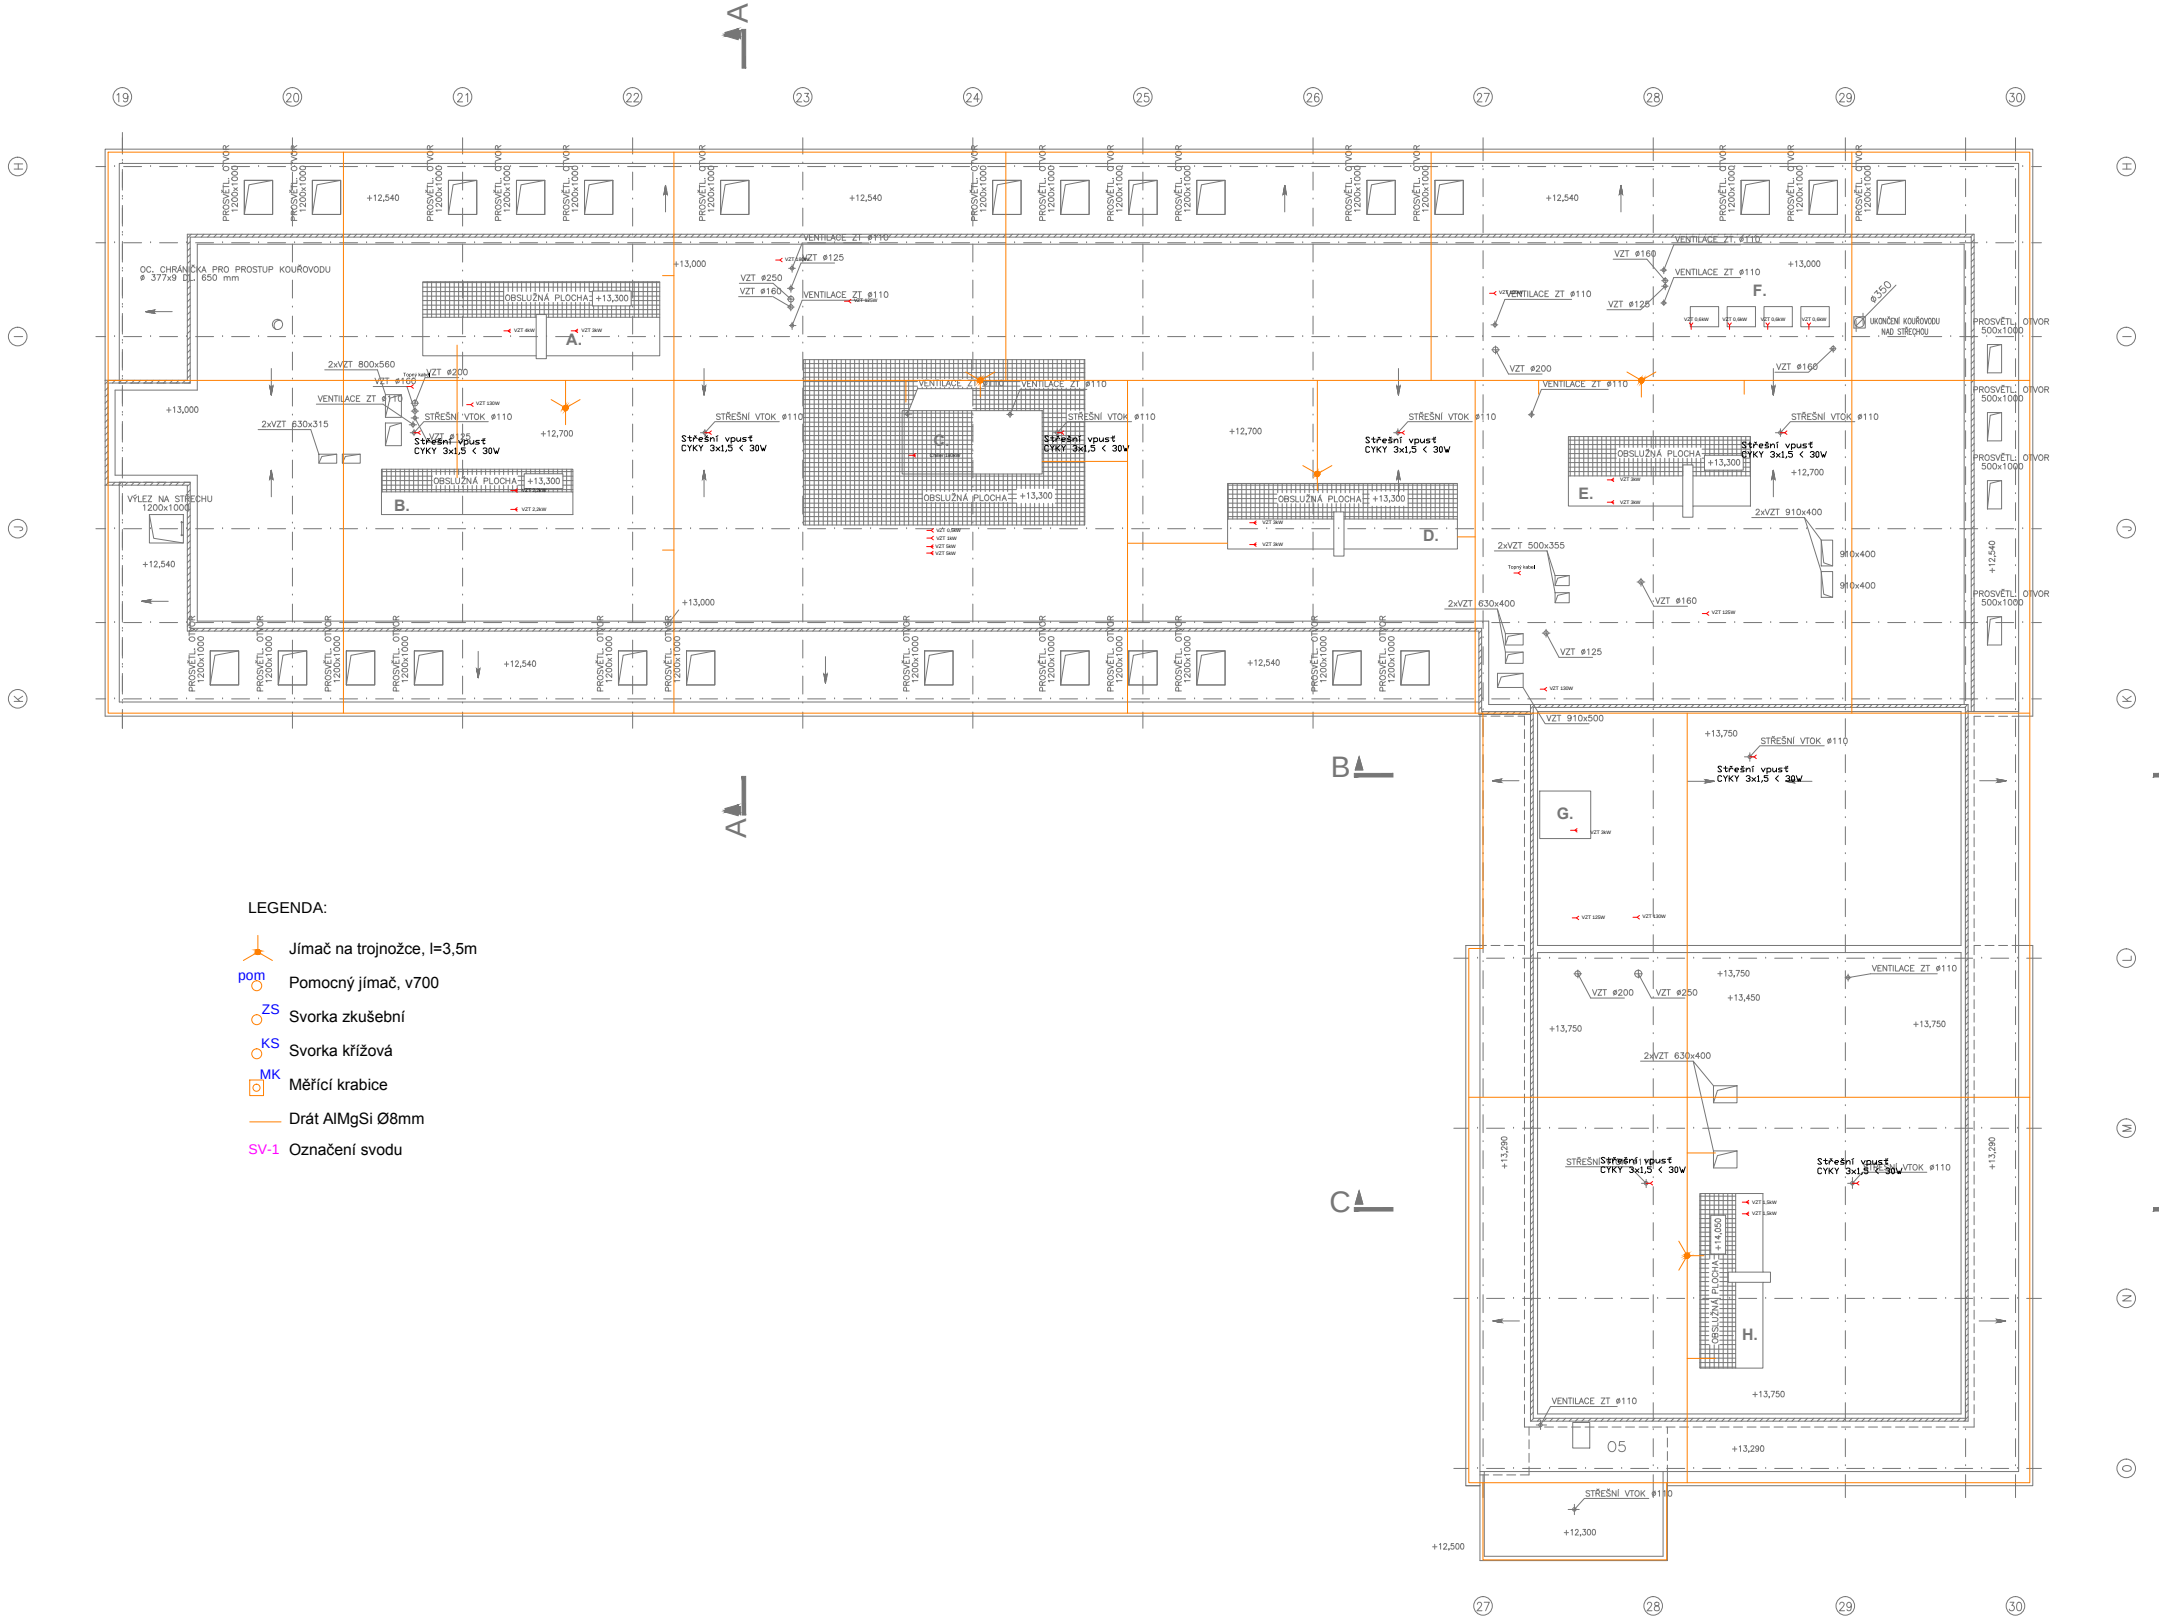

A
B
C
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
H
I
J
K
L
M
N
O
PROSVĚTL. OTVOR 1200x1000
PROSVĚTL. OTVOR 500x1000
+12,540
+13,000
+12,700
+13,300
+13,750
+13,450
+13,290
+14,050
+12,300
+12,500
OBSLUŽNÁ PLOCHA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
VENTILACE ZT ø110
VZT ø125
VZT ø160
VZT ø200
VZT ø250
2xVZT 800x560
2xVZT 630x315
2xVZT 500x355
2xVZT 630x400
2xVZT 910x400
910x400
VZT 910x500
STŘEŠNÍ VTOK ø110
Střešní vpust CYKY 3x1,5 < 30W
OC. CHRÁNIČKA PRO PROSTUP KOUŘOVODU ø 377x9 DL. 650 mm
VÝLEZ NA STŘECHU 1200x1000
UKONČENÍ KOUŘOVODU NAD STŘECHOU
ø350
05

LEGENDA:

- Jímač na trojnožce, l=3,5m
- pom Pomocný jímač, v700
- ZS Svorka zkušební
- KS Svorka křížová
- MK Měřící krabice
- Drát AlMgSi Ø8mm
- SV-1 Označení svodu

Třída ochrany před bleskem: III.

VŠECHNY ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE A VSTUPUJÍCÍ DO BUDOVY MUSÍ BÝT OPATŘENY ODDÁLENÝM JÍMAČEM,
NEBO NAPOJENY NA SVODOVOU SOUSTAVU.
JÍMACÍ VEDENÍ JE ULOŽENO PEVNĚ NA PODPĚRÁCH PODLE TYPU KRYTINY
SVODY JSOU VEDENY KONSTRUKCÍ BUDOVY DO ZS,

Hromosvod je proveden dle ČSN 62305

U všech zařízení připojených na hromosvodnou soustavu je třeba dbát na to, že zásah bleskem do zařízení nesmí způsobit žádné nebezpečí. Jinak je třeba instalovat oddálený jímač pro ochranu daného zařízení.

±0,000 = 263,50 m.n.m.

Stupeň projektové dokumentace:
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Nositel úkolu	Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ	ING. Václav Vlček	Bc. Břetislav Musil

Investor stavby: Statutární město Ostrava
Místo stavby: Areál VTP, Ostrava–Pustkovec

Projektant stavby:
DaF–PROJEKT s.r.o.
Hornopolní 131/12
702 00 Ostrava–
–Moravská Ostrava
tel: 596 618 676
t–f: 596 626 773
dvorsky@daf–projekt.cz
fusova@daf–projekt.cz

Projektant profese:
[illegible]
Fráni Šrámka 1209/5
Ostrava M.Hory 709 00
www.elektro-projekce.cz
info@elektro-projekce.cz

Název zakázky: **MULTIFUNKČNÍ BUDOVA III a IV VĚDECKO-TECHNOLOGICKÉHO PARKU OSTRAVA**

SO – profese: **SO IV MFB IV - F.1b.4g**
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Výkres: **Půdorys střecha - ENN**

Datum	DUBEN 2011
Č. zakázky	695/10
Měřítko	1 : 100
Č. výkresu	Paré č.
F.1b.4g -07	