

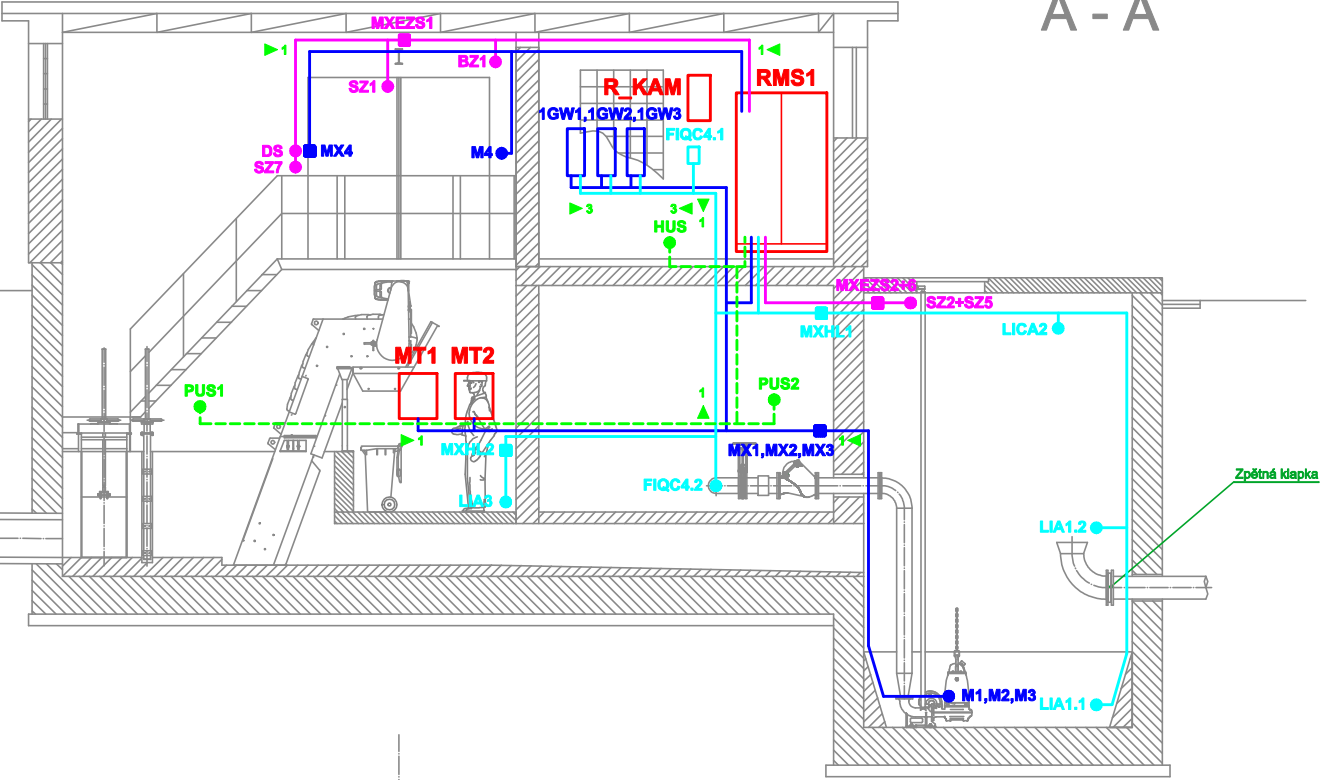



LEGENDA:



- SILNOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY
- SLABOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY
- SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
- ZAŘÍZENÍ MAR
- ZAŘÍZENÍ EZS
- ROZVÁDĚČ

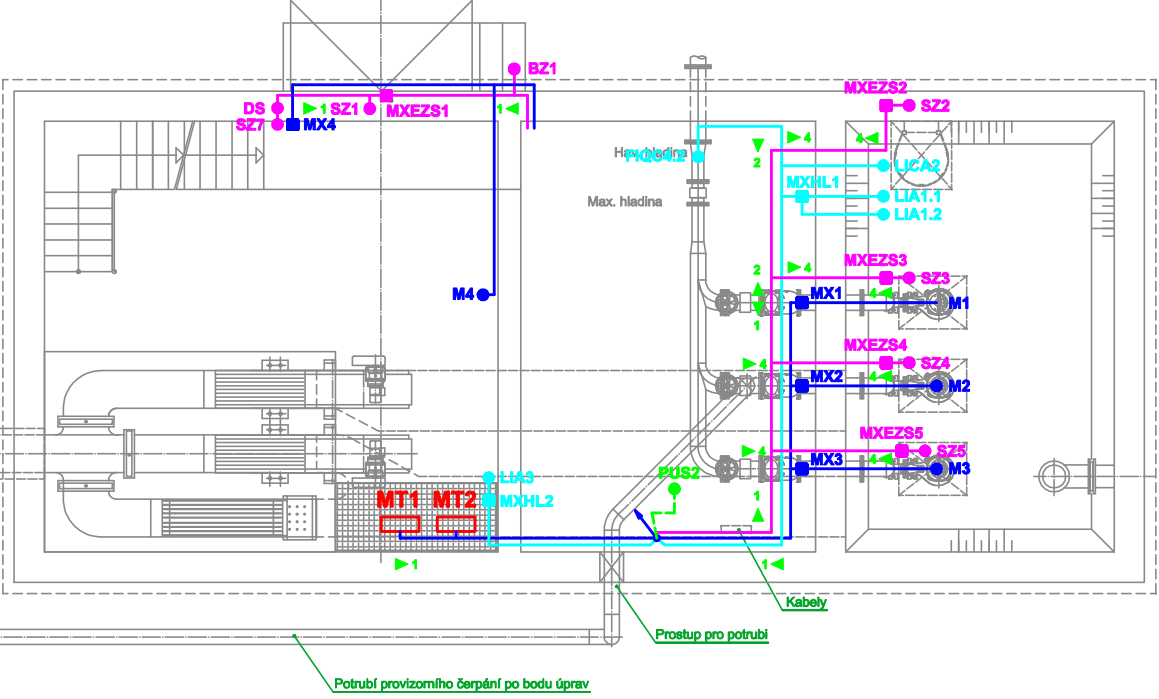

-1 N.P



PŘÍZEMÍ

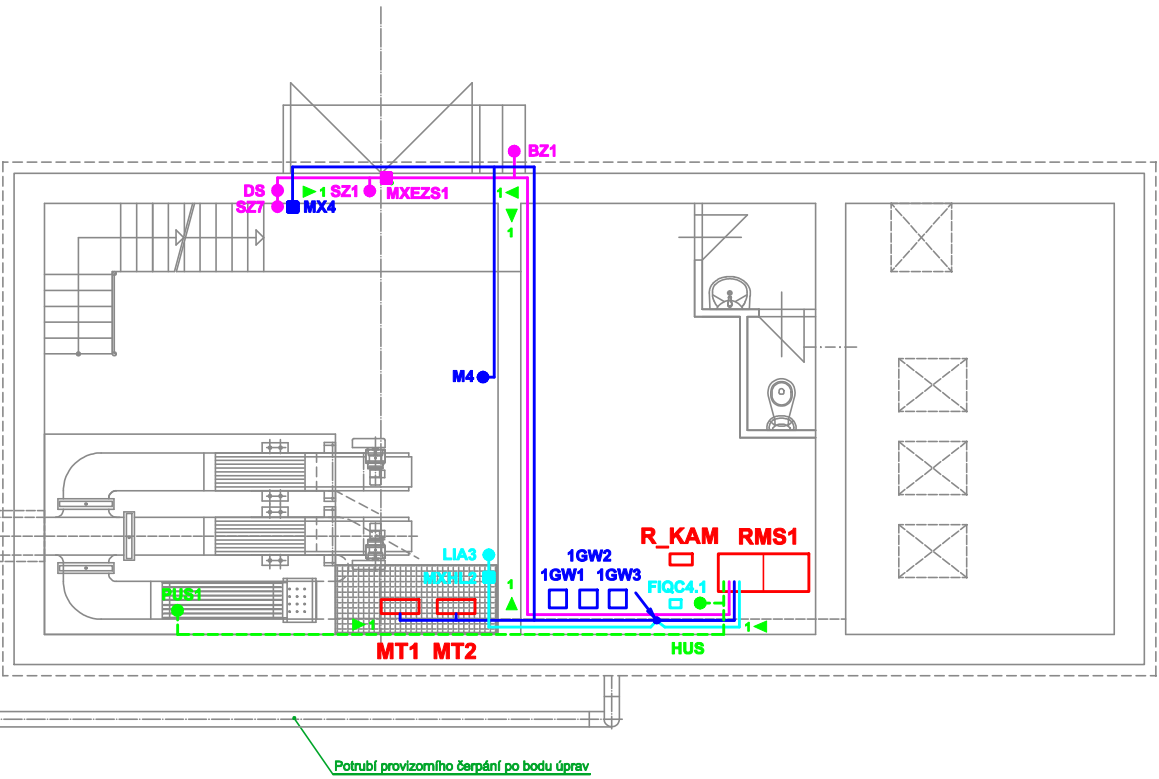

- 1 STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA
- 2 KABELOVÁ TRASA - LIŠTA VKLÁDACÍ BÍLÁ LV 40X15
- 3 KABELOVÁ TRASA - PLNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ŽLAB 50x125
- 4 KABELOVÁ TRASA - UPRM 25 IEC ŠEDÁ TUHÁ TRUBKA

PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:


KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLABECH, ROŠTECH, PLASTOVÝCH TRUBKÁCH.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,50Hz,230/400V/TN-C-S

PROTOKOL O STANOVENÍ VNIJŠÍCH VLVŮ
JE UVEDEN V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA
ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČI A POJISTKAMI, U ZÁSUVK
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA, JE POŽÁDOVÁNO DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
JE PROVEDENA IZOLACÍ a KRYTÍM

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>				
Stavebník : Statutární město Ostrava			KÓTOVAL	Ing. Domes
Stavba : Rekonstrukce ČSOV Hlučinská			KONTROLOVAL	Ing. Stach
Část : Provozní rozvod silnoproudu a SŘTP			SCHVÁLIL	Ing. Stach
			Č. zakázky	14035
			Kótováno v mm	Měřítko
			Datum 09/2014	1:100
			Stupeň DPS	
			CAD	
Obsah : Dispozice			Původní výkres	
14035-05				List 1/1