



ROZVÁDĚČ RS-B5 (RS-B7, RS-B9)

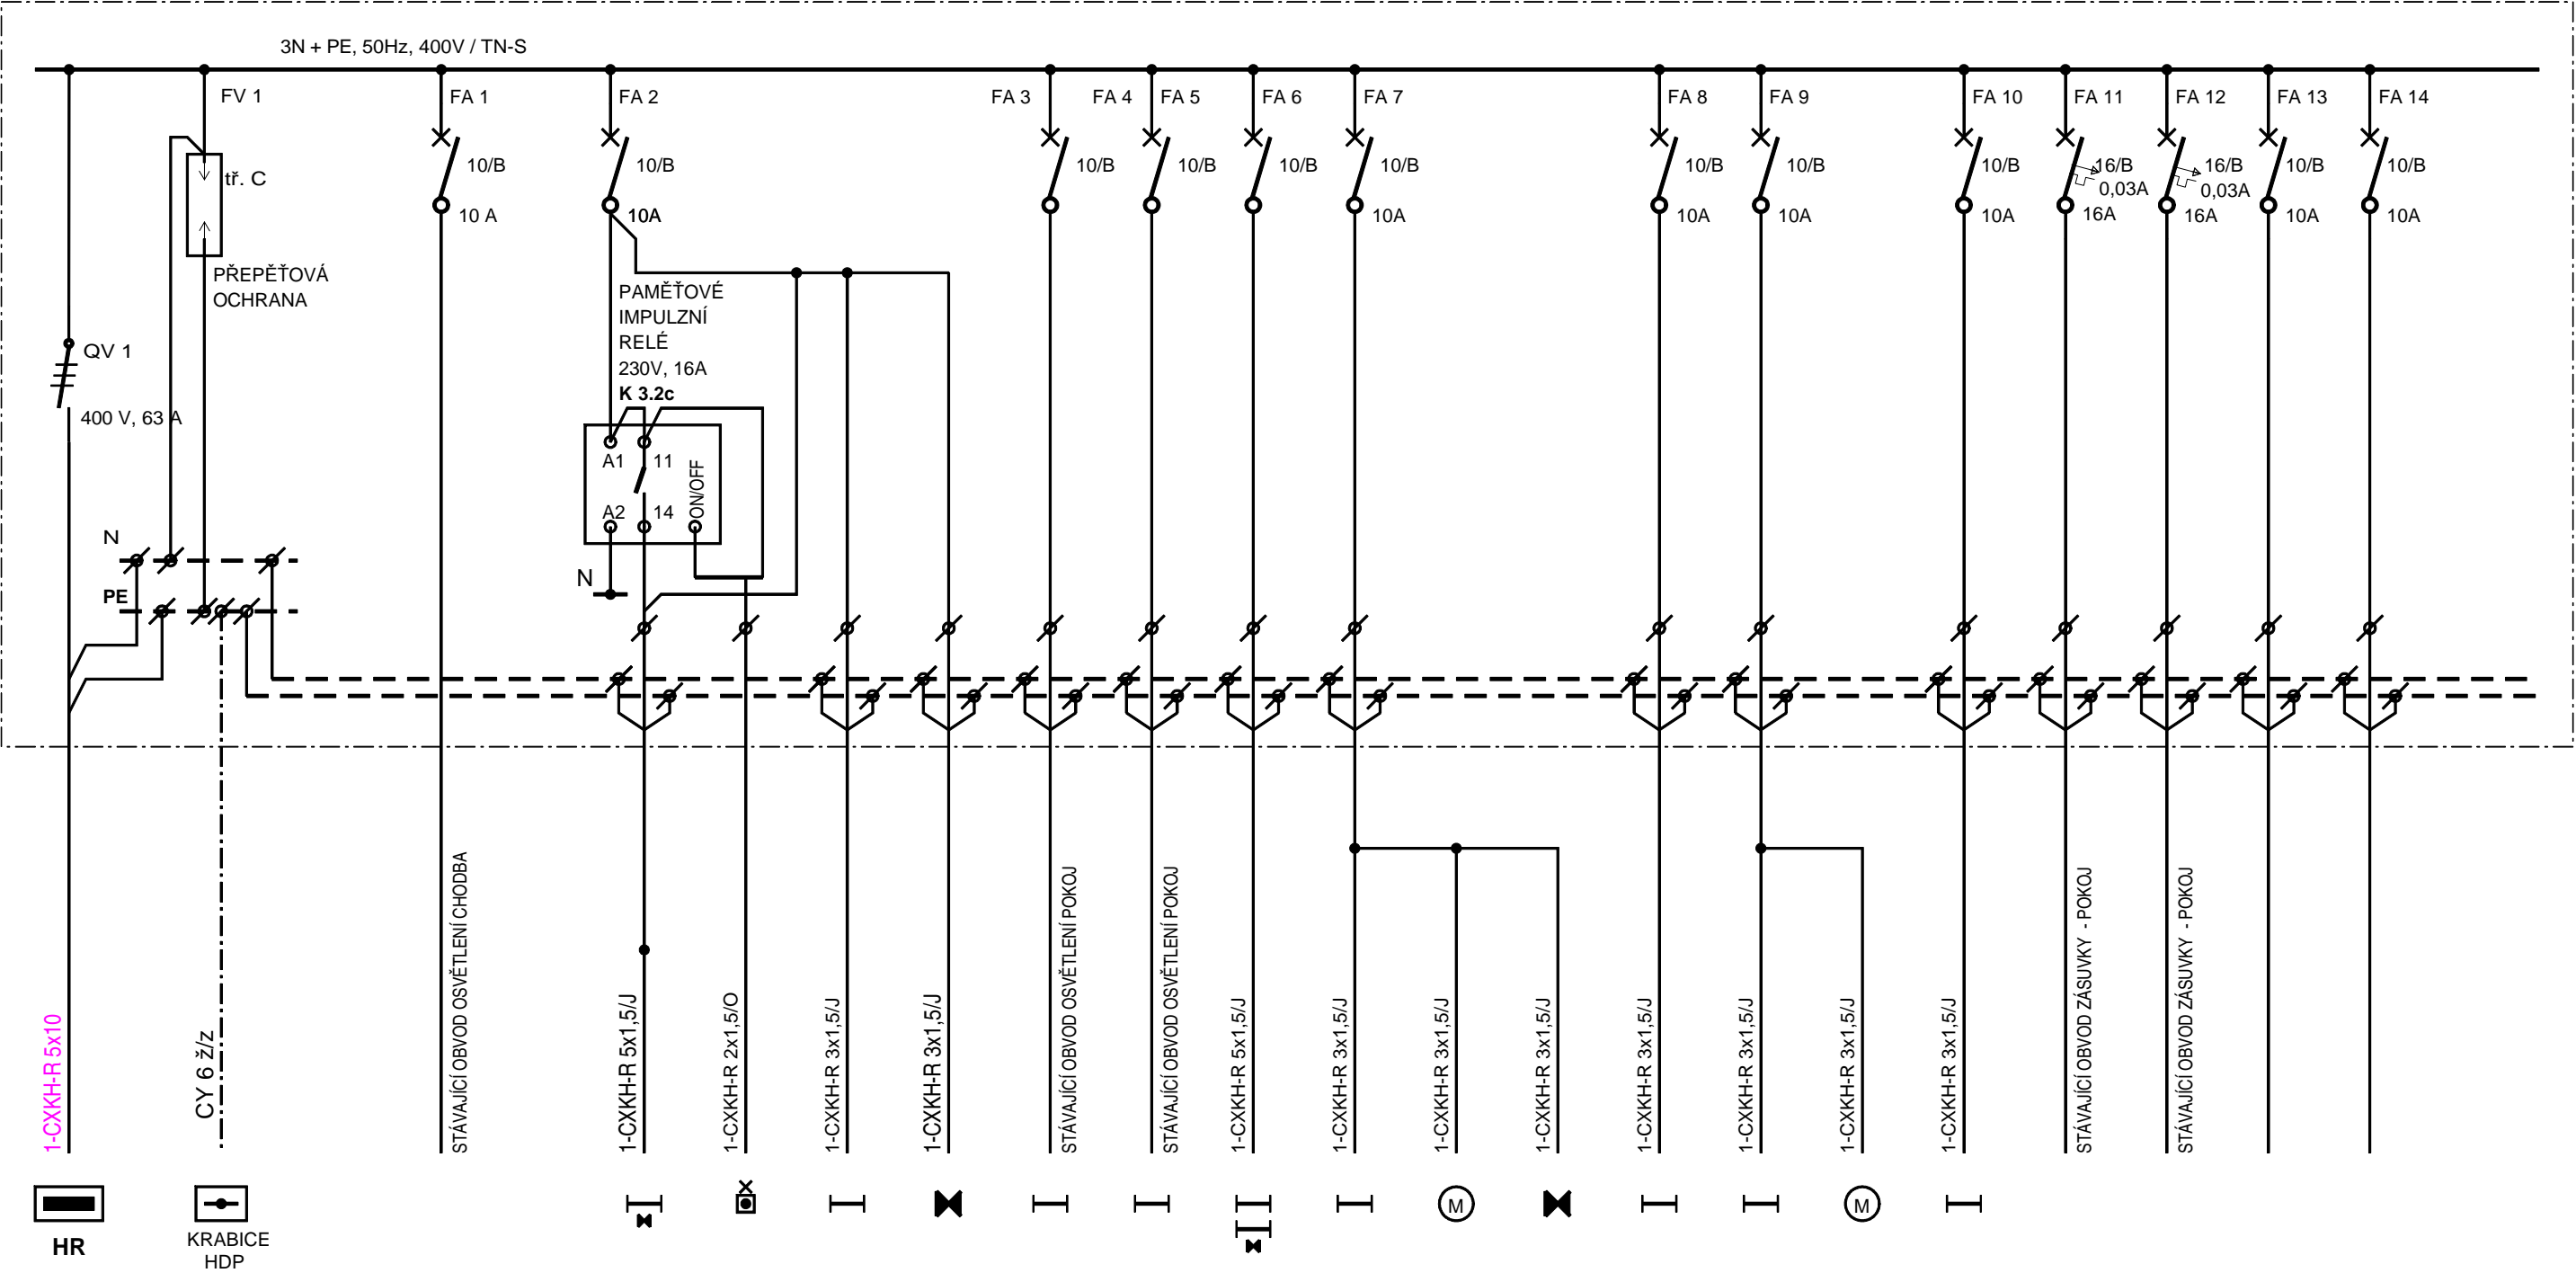

RS-B5	OBVOD Č.		5.1		5.2b	5.2b	5.2a-c	5.2N	5.3	5.4	5.5	5.6	M 5-3.1	5.6N	5.7	5.8ab	M 5-2.1	5.9	Z 5.10	Z 5.11	5.12	5.13		
	Pi (kW)				0,15		0,5				0,42	0,34	0,04		0,42	0,2	0,02	0,49	1,0	1,0	REZERVA	REZERVA		

RS-B7	OBVOD Č.		7.1		7.2b	7.2b	7.2a-c	7.2N	7.3	7.4	7.5	7.6	M 7-3.1	7.6N	7.7	7.8ab	M 7-2.1	7.9	Z 7.10	Z 7.11	7.12	7.13		
	Pi (kW)				0,15		0,5				0,42	0,34	0,04		0,42	0,2	0,02	0,49	1,0	1,0	REZERVA	REZERVA		

RS-B9	OBVOD Č.		9.1		9.2b	9.2b	9.2a-c	9.2N	9.3	9.4	9.5	9.6	M 9-3.1	9.6N	9.7	9.8ab	M 9-2.1	9.9	Z 9.10	Z 9.11	9.12	9.13		
	Pi (kW)				0,15		0,5				0,42	0,34	0,04		0,42	0,2	0,02	0,49	1,0	1,0	REZERVA	REZERVA		



Dostojevského 6
702 00 OSTRAVA
Tel: 596 121 023, 596 121 112

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DATUM
SKLENIČKA	ING. POLOCH	08/2013
NÁZEV		ČÍSLO VÝKRESU
ROZVÁDĚČ RS-B5 (RS-B7, RS-B9)		EL 1.03.17
- LIST Č.2		