


ROZVÁDĚČ RS-B5

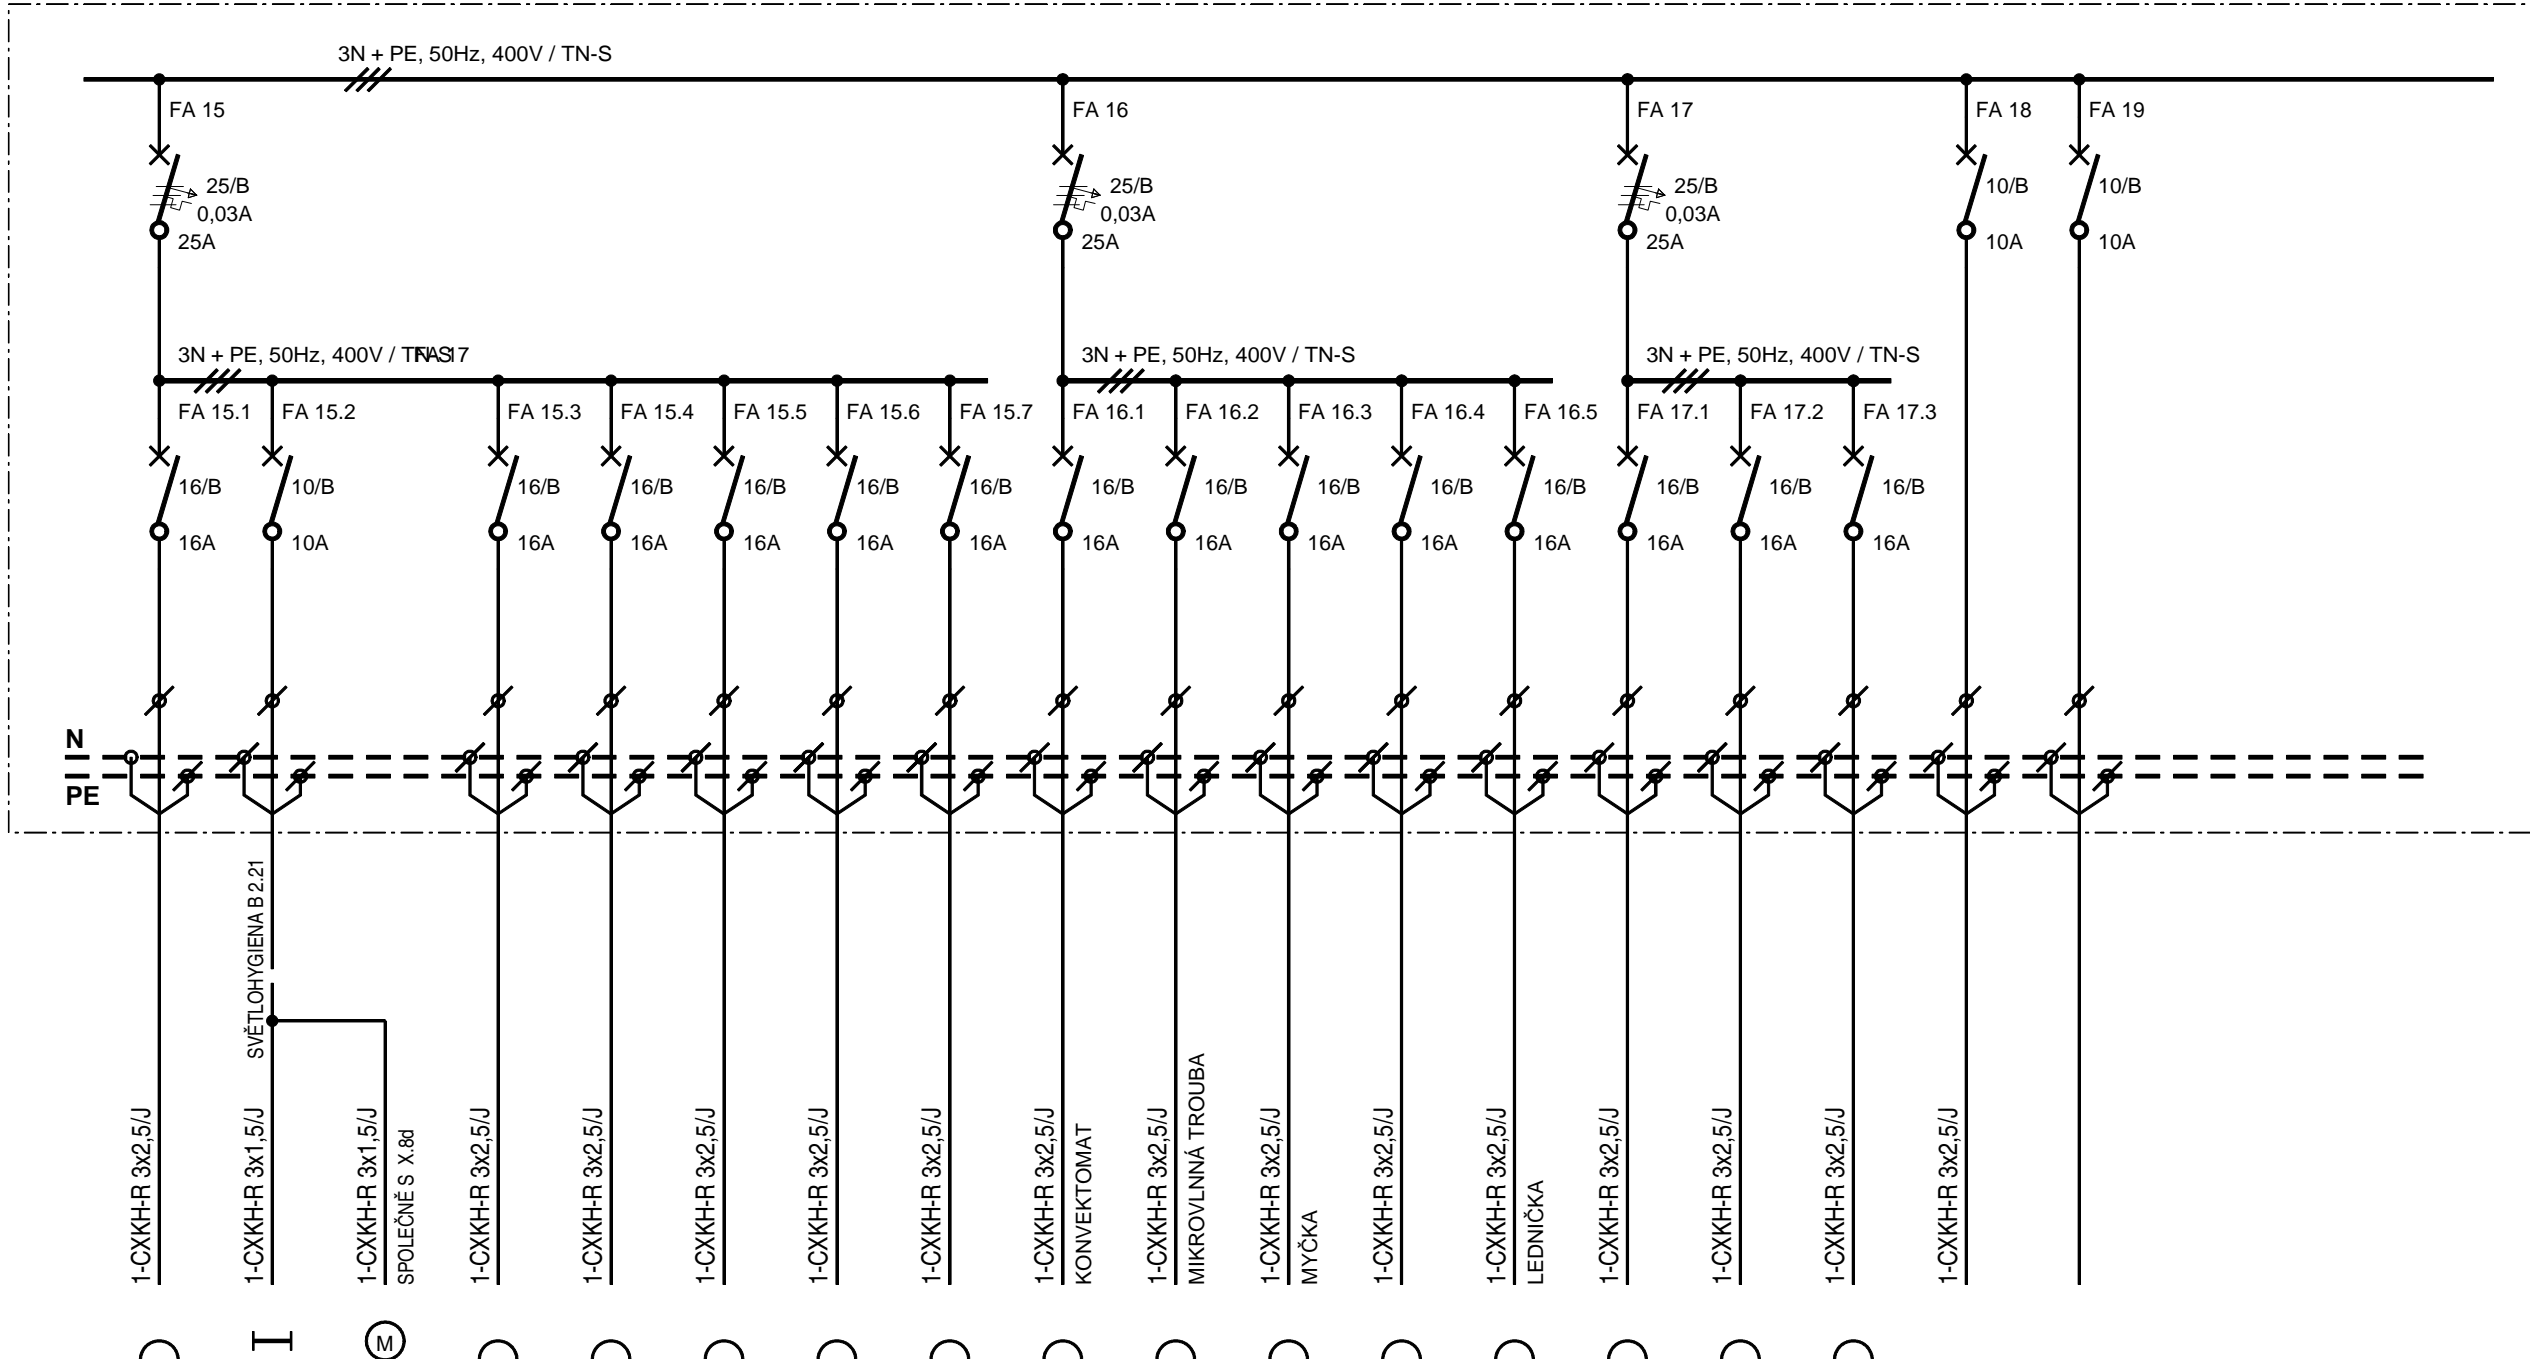

RS-B5	OBVOD Č.	Z 5.14	5.8	M 5-1.1	Z 5.15	Z 5.16	Z 5.17	Z 5.18	Z 5.19	Z 5.20	Z 5.21	Z 5.22	Z 5.23	Z 5.24	Z 5.25	Z 5.26	Z 5.27	REZERVA	REZERVA		
	Pi (kW)	1,0	0,11	0,03	1,5	2,0	1,5	1,0	1,0	2,5	1,5	3,0	2,0	0,5	1,5	1,5	2,5				

RS-B7	OBVOD Č.	Z 7.14	7.8	M 7-1.1	Z 7.15	Z 7.16	Z 7.17	Z 7.18	Z 7.19	Z 7.20	Z 7.21	Z 7.22	Z 7.23	Z 7.24	Z 7.25	Z 7.26	Z 7.27	REZERVA	REZERVA		
	Pi (kW)	1,0	0,11	0,03	1,5	2,0	1,5	1,0	1,0	2,5	1,5	3,0	2,0	0,5	1,5	1,5	2,5				

RS-B9	OBVOD Č.	Z 9.14	9.8	M 9-1.1	Z 9.15	Z 9.16	Z 9.17	Z 9.18	Z 9.19	Z 9.20	Z 9.21	Z 9.22	Z 9.23	Z 9.24	Z 9.25	Z 9.26	Z 9.27	REZERVA	REZERVA		
	Pi (kW)	1,0	0,11	0,03	1,5	2,0	1,5	1,0	1,0	2,5	1,5	3,0	2,0	0,5	1,5	1,5	2,5				



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DATUM	08/2013
SKLENIČKA <i>Sklen</i>	ING. POLOCH <i>Ploch</i>		
NÁZEV		ČÍSLO VÝKRESU	
ROZVÁDĚČ RS-B5 (RS-B7, RS-B9) - LIST Č. 3		EL 1.03.17	