



Původní zapojení
původní RDG ve strojovně

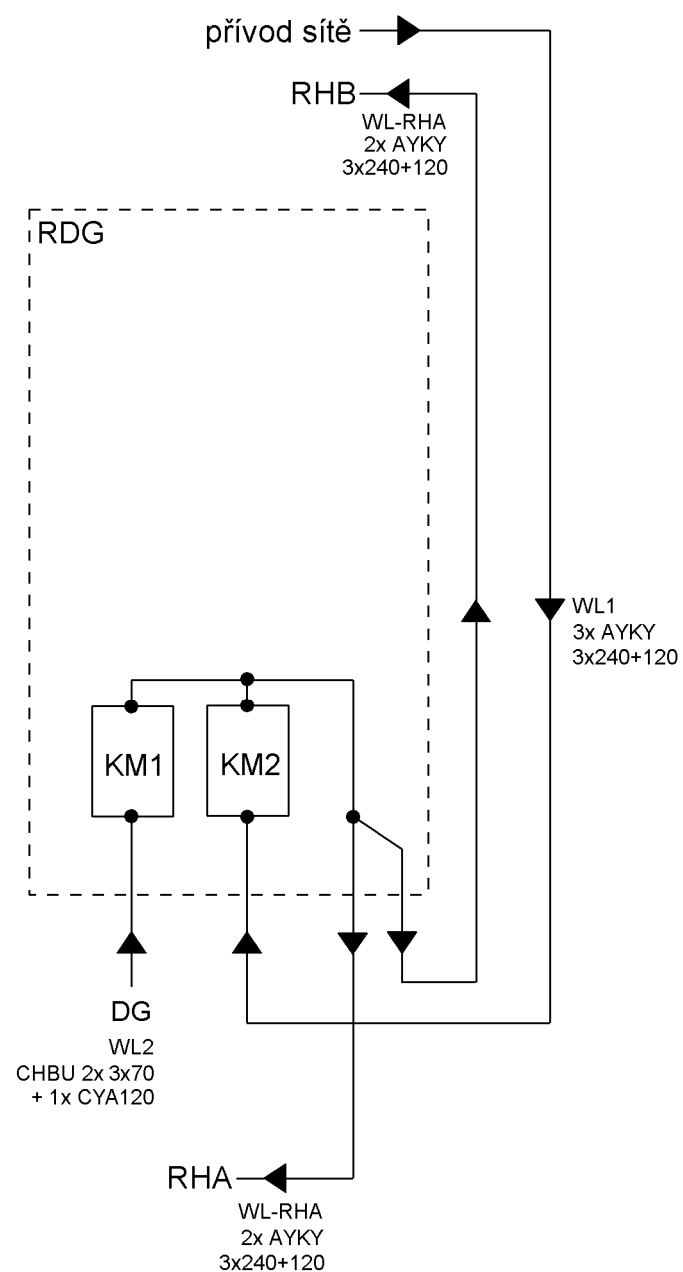

Nové zapojení
By-Pass RDG ve strojovně

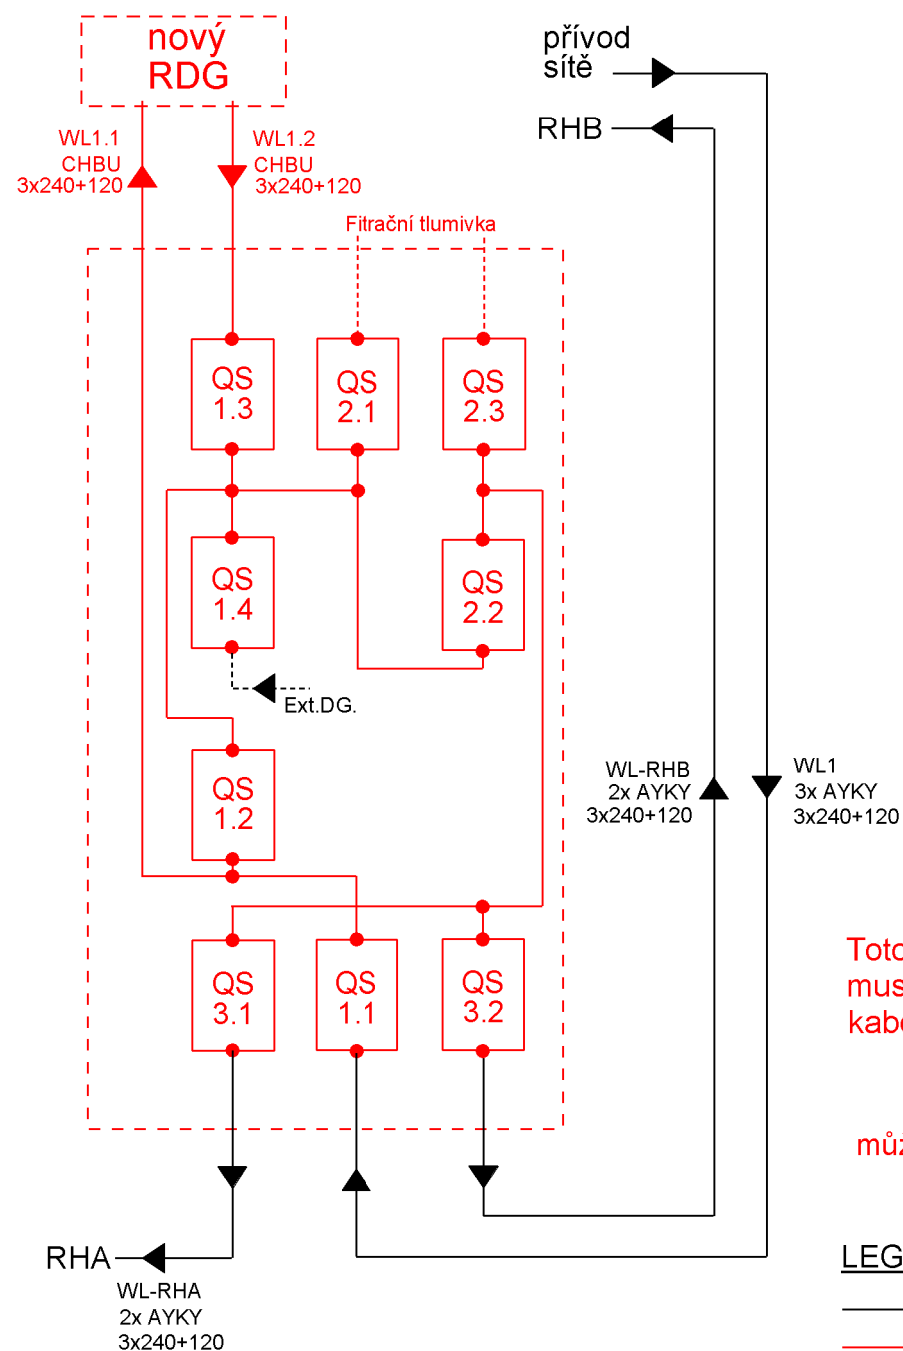

Toto uspořádání není limitní, ale rozvaděč musí být upraven pro napojení původních kabelů WL1, WL-RHA, WL-RHB.

š/h/v : 1000x500x2000mm
může být : 1200x600x2100mm

LEGENDA

- původní rozvody a zařízení
— nové rozvody a zařízení

Zbyněk Hořák ELEKTRO IČO: 11549301	Projektoval : Zbyněk Hořák	Stupeň : RDS	Investor Hasičský záchranný sbor MSK Vyškovická 40, Ostrava Zábřeh	Objekt : Centrální hasičská stanice Ostrava - Zábřeh	archiv.č.: 17-38
	Kontroloval : Zbyněk Hořák	Datum : 10.2017		Název : RUPS - By-Pass RDG - pohled	č.výkresu : E 2