NOVÉ ŘEŠENÍ

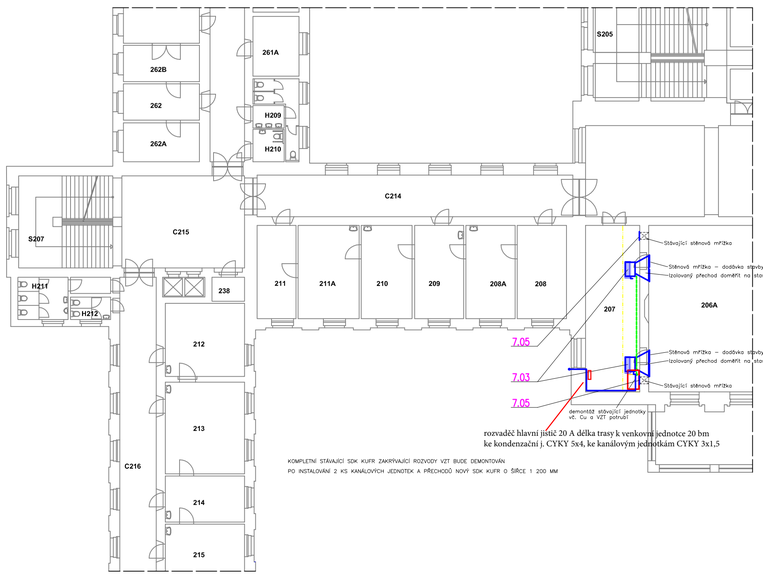

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

m.č.	účel místnosti	plocha m²	podlaha	stěna	strop	poznámka
206A	ZASEDACÍ MÍSTNOST	103,2	KOBEREC	DŘEVĚNÝ OBKLAD	TRAVAM DAŇKA	
207	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,7	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
208	KANCELÁŘ	23,0	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
208A	KANCELÁŘ	23,5	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
209	KANCELÁŘ	23,1	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
210	KANCELÁŘ	23,0	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
211	KANCELÁŘ	18,3	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
212	KANCELÁŘ	20,3	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
213	KANCELÁŘ	24,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
214	KANCELÁŘ	18,4	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
215	KANCELÁŘ	20,3	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
238	SKLAD	3,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
261A	KANCELÁŘ	13,3	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
262	KANCELÁŘ	13,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
262A	KANCELÁŘ	14,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
262B	KANCELÁŘ	13,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
S205	SCHODIŠTĚ	65,7	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
S207	SCHODIŠTĚ	43,4	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C214	CHODBA	79,8	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C215	CHODBA	45,5	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C216	CHODBA	89,8	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
H209	WC	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H210	WC	0,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H211	WC	1+0,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H212	WC	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm

LEGENDA MATERIÁLU

- POSTROPNÍ JEDNOTKY VRV S CONNEX STYČNÍK
- COLOVANÉ Cu POTRUBÍ CHLADIVA VČ. KOMUNIKAČNÍHO KABELU
- SMĚROVÉ POTRUBÍ DLE SCHÉMATU ROZVODŮ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘESUNUTÉ NEBO DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VÝKRES mm
- NOVÝ SDK KRYT – ZAKRÝTÍ VEŠKERÉ CHLADIVA A ODVODU KONDENZÁTU

POZNÁMKY

- MAXIMÁLNÍ PROSTOROVÉ JEDNOTKY VNITŘNÍCH KŮZET NA STŘEDU MÍSTNOSTI
- VŠECHNY ROZVODY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ROZVODY CHLADIVA, ELEKTRO A ODVODU KONDENZÁTU VEDOUCÍ DO SDK KUFRU POD STROPEM NAD VSTUPY DO KANCELÁŘÍ, SDK KUFR SE DVOUSTUPŇOVÝM HRANAM VČ. STRAHÁŽÍ ZAVĚSLÝM ZAŘÍZÍ
- ODVOD KONDENZÁTU BUDE NAPOJEN PŘES SYPON NA STRAHÁŽÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DO ODPADEL V KANCELÁŘÍCH
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POSLUČNÝMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- STAVEBNÍ POTRUBÍ V MÍSTNOSTI C.216 NEJDOU VOLNĚ BEZ SDK SLOUPU

SCHÉMA:



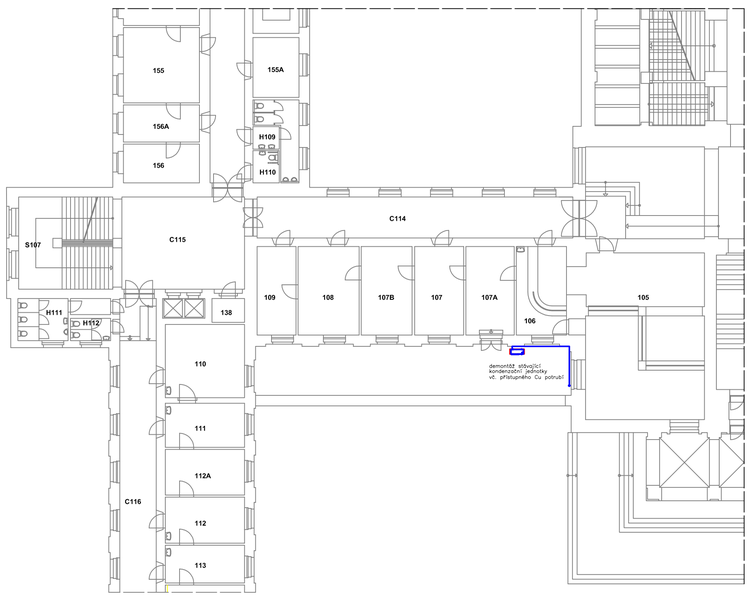

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

m.č.	účel místnosti	plocha m²	podlaha	stěna	strop	poznámka
105	INFORMAČNÍ STŘEDISKO	100,4	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA SDK PODHLED	NOVÁ MALBA
106	INFORMAČNÍ STŘEDISKO	22,4	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
107	KANCELÁŘ	22,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
108	KANCELÁŘ	21,3	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
109	KANCELÁŘ	17,4	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
110	KANCELÁŘ	28,8	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
111	KANCELÁŘ	17,8	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
112	KANCELÁŘ	18,4	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
112A	KANCELÁŘ	18,3	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
113	KANCELÁŘ	15,1	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
138	SKLAD	3,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
155	KANCELÁŘ	28,8	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
155A	KANCELÁŘ	13,3	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
156	KANCELÁŘ	14,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
156A	KANCELÁŘ	14,2	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
S107	SCHODIŠTĚ	43,4	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C114	CHODBA	88,7	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C115	CHODBA	65,5	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C116	CHODBA	81,8	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
H109	WC	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H110	WC	0,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H111	WC	1+0,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H112	WC	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm

LEGENDA MATERIÁLU

- VNITŘNÍ JEDNOTKA VRV S 360-ti°NÍ VÝVĚVKOU, MAX. VÝŠKA JEDNOTKY 205 mm!
- POSTROPNÍ JEDNOTKY VRV S CONNEX STYČNÍK
- COLOVANÉ Cu POTRUBÍ CHLADIVA VČ. KOMUNIKAČNÍHO KABELU
- SMĚROVÉ POTRUBÍ DLE SCHÉMATU ROZVODŮ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘESUNUTÉ NEBO DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VÝKRES mm
- NOVÝ SDK KRYT – ZAKRÝTÍ VEŠKERÉ CHLADIVA A ODVODU KONDENZÁTU

POZNÁMKY

- MAXIMÁLNÍ PROSTOROVÉ JEDNOTKY VNITŘNÍCH KŮZET NA STŘEDU MÍSTNOSTÍ
- VŠECHNY ROZVODY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ROZVODY CHLADIVA, ELEKTRO A ODVODU KONDENZÁTU VEDOUCÍ DO SDK KUFRU POD STROPEM NAD VSTUPY DO KANCELÁŘÍ, SDK KUFR SE DVOUSTUPŇOVÝM HRANAM VČ. STRAHÁŽÍ ZAVĚSLÝM ZAŘÍZÍ
- ODVOD KONDENZÁTU BUDE NAPOJEN PŘES SYPON NA STRAHÁŽÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DO ODPADEL V KANCELÁŘÍCH
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POSLUČNÝMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- STAVEBNÍ POTRUBÍ V MÍSTNOSTI C.216 NEJDOU VOLNĚ BEZ SDK SLOUPU

SCHÉMA:

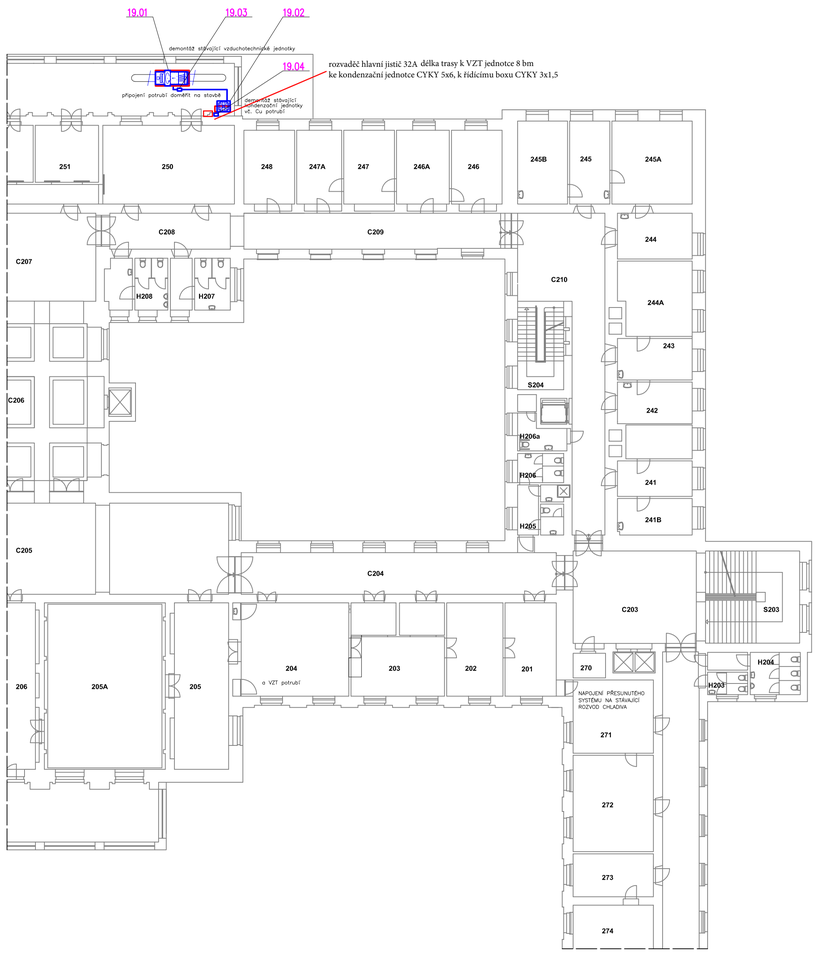

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

m.č.	účel místnosti	plocha m²	podlaha	stěna	strop	poznámka
201	KANCELÁŘ	18,1	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
202	KANCELÁŘ	18,8	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
203	KANCELÁŘ	41,2	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
204	KANCELÁŘ	14,0	-	DŘEVĚNÝ OBKLAD	TRAVAM DAŇKA	
205	ZASEDACÍ MÍSTNOST	18,8	-	DŘEVĚNÝ OBKLAD	TRAVAM DAŇKA	
205A	ZASEDACÍ MÍSTNOST	18,8	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
206	ZASEDACÍ MÍSTNOST	21,3	-	DŘEVĚNÝ OBKLAD	TRAVAM DAŇKA	
241	KANCELÁŘ	13,4	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
241A	KANCELÁŘ	11,3	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
241B	KANCELÁŘ	13,8	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
242	KANCELÁŘ	15,8	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
243	KANCELÁŘ	27,4	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
244	KANCELÁŘ	17,9	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
244A	KANCELÁŘ	15,1	KOBEREC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
245	KANCELÁŘ	16,0	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
245A	KANCELÁŘ	23,0	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
245B	KANCELÁŘ	20,9	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	NOVÁ MALBA
246	KANCELÁŘ	20,2	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
246A	KANCELÁŘ	27,1	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
247	KANCELÁŘ	20,2	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
247A	KANCELÁŘ	18,1	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
248	KANCELÁŘ	20,2	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
250	KANCELÁŘ	52,4	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
251	KANCELÁŘ	36,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
270	SKLAD	4,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
271	KANCELÁŘ	30,3	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
272	KANCELÁŘ	36,0	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
273	KANCELÁŘ	17,7	-	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
274	SCHODIŠTĚ	38,3	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
S203	SCHODIŠTĚ	43,2	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
S204	SCHODIŠTĚ	15,1	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C203	CHODBA	46,0	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C204	CHODBA	73,9	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C205	CHODBA	215,0	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C207	CHODBA	92,9	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C208	CHODBA	39,3	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C209	CHODBA	45,0	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
C210	CHODBA	87,4	TONCO	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
H203	WC	4,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H204	WC	1+1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H205	WC	1+1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H206	WC	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H206a	WC	0,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H207	WC	1+0,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm
H208	WC	1+0,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	KERAM. OBKLAD v=2100mm

LEGENDA MATERIÁLU

- POSTROPNÍ JEDNOTKY VRV S CONNEX STYČNÍK
- COLOVANÉ Cu POTRUBÍ CHLADIVA VČ. KOMUNIKAČNÍHO KABELU
- SMĚROVÉ POTRUBÍ DLE SCHÉMATU ROZVODŮ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘESUNUTÉ NEBO DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VÝKRES mm
- NOVÝ SDK KRYT – ZAKRÝTÍ VEŠKERÉ CHLADIVA A ODVODU KONDENZÁTU

POZNÁMKY

- MAXIMÁLNÍ PROSTOROVÉ JEDNOTKY VNITŘNÍCH KŮZET NA STŘEDU MÍSTNOSTÍ
- VŠECHNY ROZVODY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ROZVODY CHLADIVA, ELEKTRO A ODVODU KONDENZÁTU VEDOUCÍ DO SDK KUFRU POD STROPEM NAD VSTUPY DO KANCELÁŘÍ, SDK KUFR SE DVOUSTUPŇOVÝM HRANAM VČ. STRAHÁŽÍ ZAVĚSLÝM ZAŘÍZÍ
- ODVOD KONDENZÁTU BUDE NAPOJEN PŘES SYPON NA STRAHÁŽÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DO ODPADEL V KANCELÁŘÍCH
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POSLUČNÝMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- STAVEBNÍ POTRUBÍ V MÍSTNOSTI C.216 NEJDOU VOLNĚ BEZ SDK SLOUPU

SCHÉMA:

VÝŘEZ II - střední křídlo

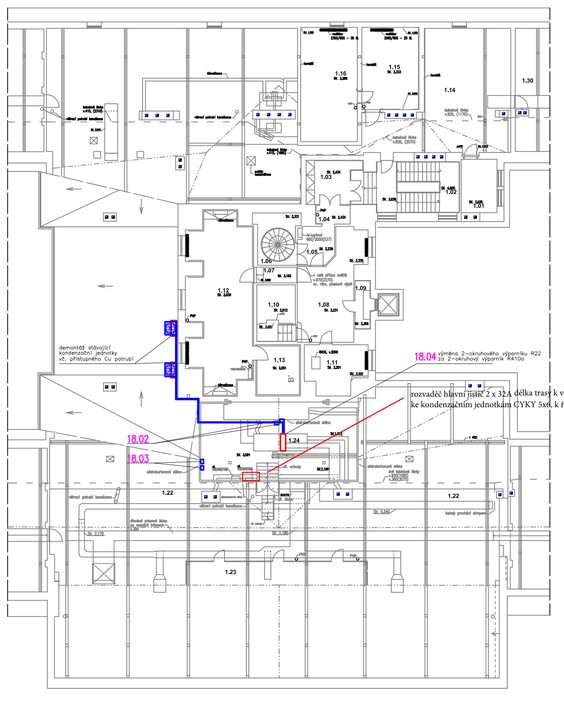

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

m.č.	účel místnosti	plocha m²	podlaha	stěna	strop	poznámka
1.01	ARCHIV ČFV, VL. ARCHIVÁŘ	8,63	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
1.02	SCHODIŠTĚ	25,73	KER. DLAŽBA, PVC, BET.	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	VZÁV. OBKLAD V.2300
1.03	CHODBA	16,50	KER. DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	VZÁV. OBKLAD V.2300, V.1300
1.04	CHODBA	3,30	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	VZÁV. OBKLAD V.1700
1.05	CHODBA	4,80	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA, PLOŠ. OBKLAD	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ.
1.06	SCHODIŠTĚ	16,78	BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
1.07	SKLAD	3,37	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA, PLOŠ. OBKLAD	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ.
1.08	CHODBA	27,08	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA, PLOŠ. OBKLAD	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ.
1.09	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	4,24	PVC, BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA, VZÁV. OBKLAD	VZÁV. OBKLAD V.700
1.10	STROJOVNA VÝTAHU	11,08	BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
1.11	SERVEROVNA	13,04	PVC	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA, PLOŠ. OBKLAD	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ.
1.12	PŘEDSÍŇKA ÚZ	52,28	POLOLEŠTĚNÉ ŽULOVÉ DŘEVO + PVC	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ. TL. 80 MM	OBKL.–SEB. PLOŠ.	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ. OBKLAD POSLUNKU, v.700 MM
1.13	TEKÁRNA	16,45	POLOLEŠTĚNÉ ŽULOVÉ DŘEVO + PVC	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ. TL. 80 MM	OBKL.–SEB. PLOŠ.	OBKLAD – DŘEVĚNÝ PLOŠ. OBKLAD POSLUNKU, v.700 MM
1.14	PŘÍZEMÍ	287,04	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		VÝŠOVÝ ROZDÍL
1.15	ARCHIV	23,69	BET. BRUSNÁ + POVL. STĚRKA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA, VZÁV. OBKLAD	VZÁV. OBKLAD V.1700
1.16	ARCHIV	31,49	BET. BRUSNÁ + POVL. STĚRKA	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA, VZÁV. OBKLAD	
1.17	PŘÍZEMÍ	144,25	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		VÝŠOVÝ ROZDÍL
1.18	PŘÍZEMÍ	275,11	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1.19	PŘÍZEMÍ	263,85	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1.20	STROJOVNA VÝTAHU	17,90	BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
1.21	SCHODIŠTĚ	1,23	BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
1.22	PŘÍZEMÍ	553,57	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1.23	PŘÍZEMÍ	27,24	PŘÍZEMNÍ			VÝŠOVÝ ROZDÍL
1.24	MĚŘENÍ VZT	53,52	BET. BRUSNÁ	VÝŠOVÝ ROZDÍL	VÝŠOVÝ ROZDÍL	VÝŠOVÝ ROZDÍL
1.25	PŘÍZEMÍ	202,14	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1.26	SCHODIŠTĚ	7,56	BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	TRAVAM DAŇKA	
1.27	STROJOVNA VÝTAHU PASER MODUL	14,63	BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	NAPŘÍZMÝ PLOŠ	
1.28	PŘÍZEMÍ	200,03	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1.29	STROJOVNA VÝTAHU	11,03	BET. BRUSNÁ	TRAVAM DAŇKA	NAPŘÍZMÝ PLOŠ	
1.30	PŘÍZEMÍ	164,08	PŘÍZEMNÍ	VÝPOVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
1.31	STROJOVNA KOMPRESORŮ	65,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	TRAVAM DAŇKA		

LEGENDA MATERIÁLU

- NEVĚDOMÁ JEDNOTKA S CHLADIVEM DO –15°C
- COLOVANÉ Cu POTRUBÍ CHLADIVA VČ. KOMUNIKAČNÍHO KABELU
- SMĚROVÉ POTRUBÍ DLE SCHÉMATU ROZVODŮ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘESUNUTÉ NEBO DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VÝKRES mm
- NOVÝ SDK KRYT – ZAKRÝTÍ VEŠKERÉ CHLADIVA A ODVODU KONDENZÁTU
- KOMUNIKAČNÍ KABEL DIRECT (ROHEK)

POZNÁMKY

- MAXIMÁLNÍ PROSTOROVÉ JEDNOTKY VNITŘNÍCH KŮZET NA STŘEDU MÍSTNOSTÍ
- VŠECHNY ROZVODY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ROZVODY CHLADIVA, ELEKTRO A ODVODU KONDENZÁTU VEDOUCÍ DO SDK KUFRU POD STROPEM NAD VSTUPY DO KANCELÁŘÍ, SDK KUFR SE DVOUSTUPŇOVÝM HRANAM VČ. STRAHÁŽÍ ZAVĚSLÝM ZAŘÍZÍ
- ODVOD KONDENZÁTU BUDE NAPOJEN PŘES SYPON NA STRAHÁŽÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DO ODPADEL V KANCELÁŘÍCH
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POSLUČNÝMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY

SCHÉMA: VÝŘEZ II