

**PROSPECT spol. s r.o.**  
**Výstavní 8, PSČ 709 00**  
**Ostrava - Mar. Hory**  
**Tel.: 596 616 606**  
**Fax: 596 616 265**  
**E-mail: prospect@prospect.cz**



# DOKUMENTACE

## PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVBA

INVESTOR

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

ÚČOV OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

15074

ČÁST PROJEKTU

REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE  
PS 01.2 ČSMPV - elektro část

ČÍSLO ČÁSTI PROJEKTU

NÁZEV PŘÍLOHY

ČÍSLO PŘÍLOHY

ROZVÁDĚČ RMS7

15074-05

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

SCHVÁLIL

VEHOVSKÝ

STACH

STACH

DATUM : 22.12.15

POČET STRAN : 22

										1 >	
					DATUM	22.12.15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		TITULNI LIST	15074-05	ZAR.: = 0
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA				
					KONTROLOVAL	STACH	Čast: REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE				UMIS.: +
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVÁLIL	SCHVÁLIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				LIST 0 z 1


# OBSAH

PRFI 99


[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RMS7



UMÍSTĚNÍ OPERAČNÍHO PANELU OCHRANY MAS711

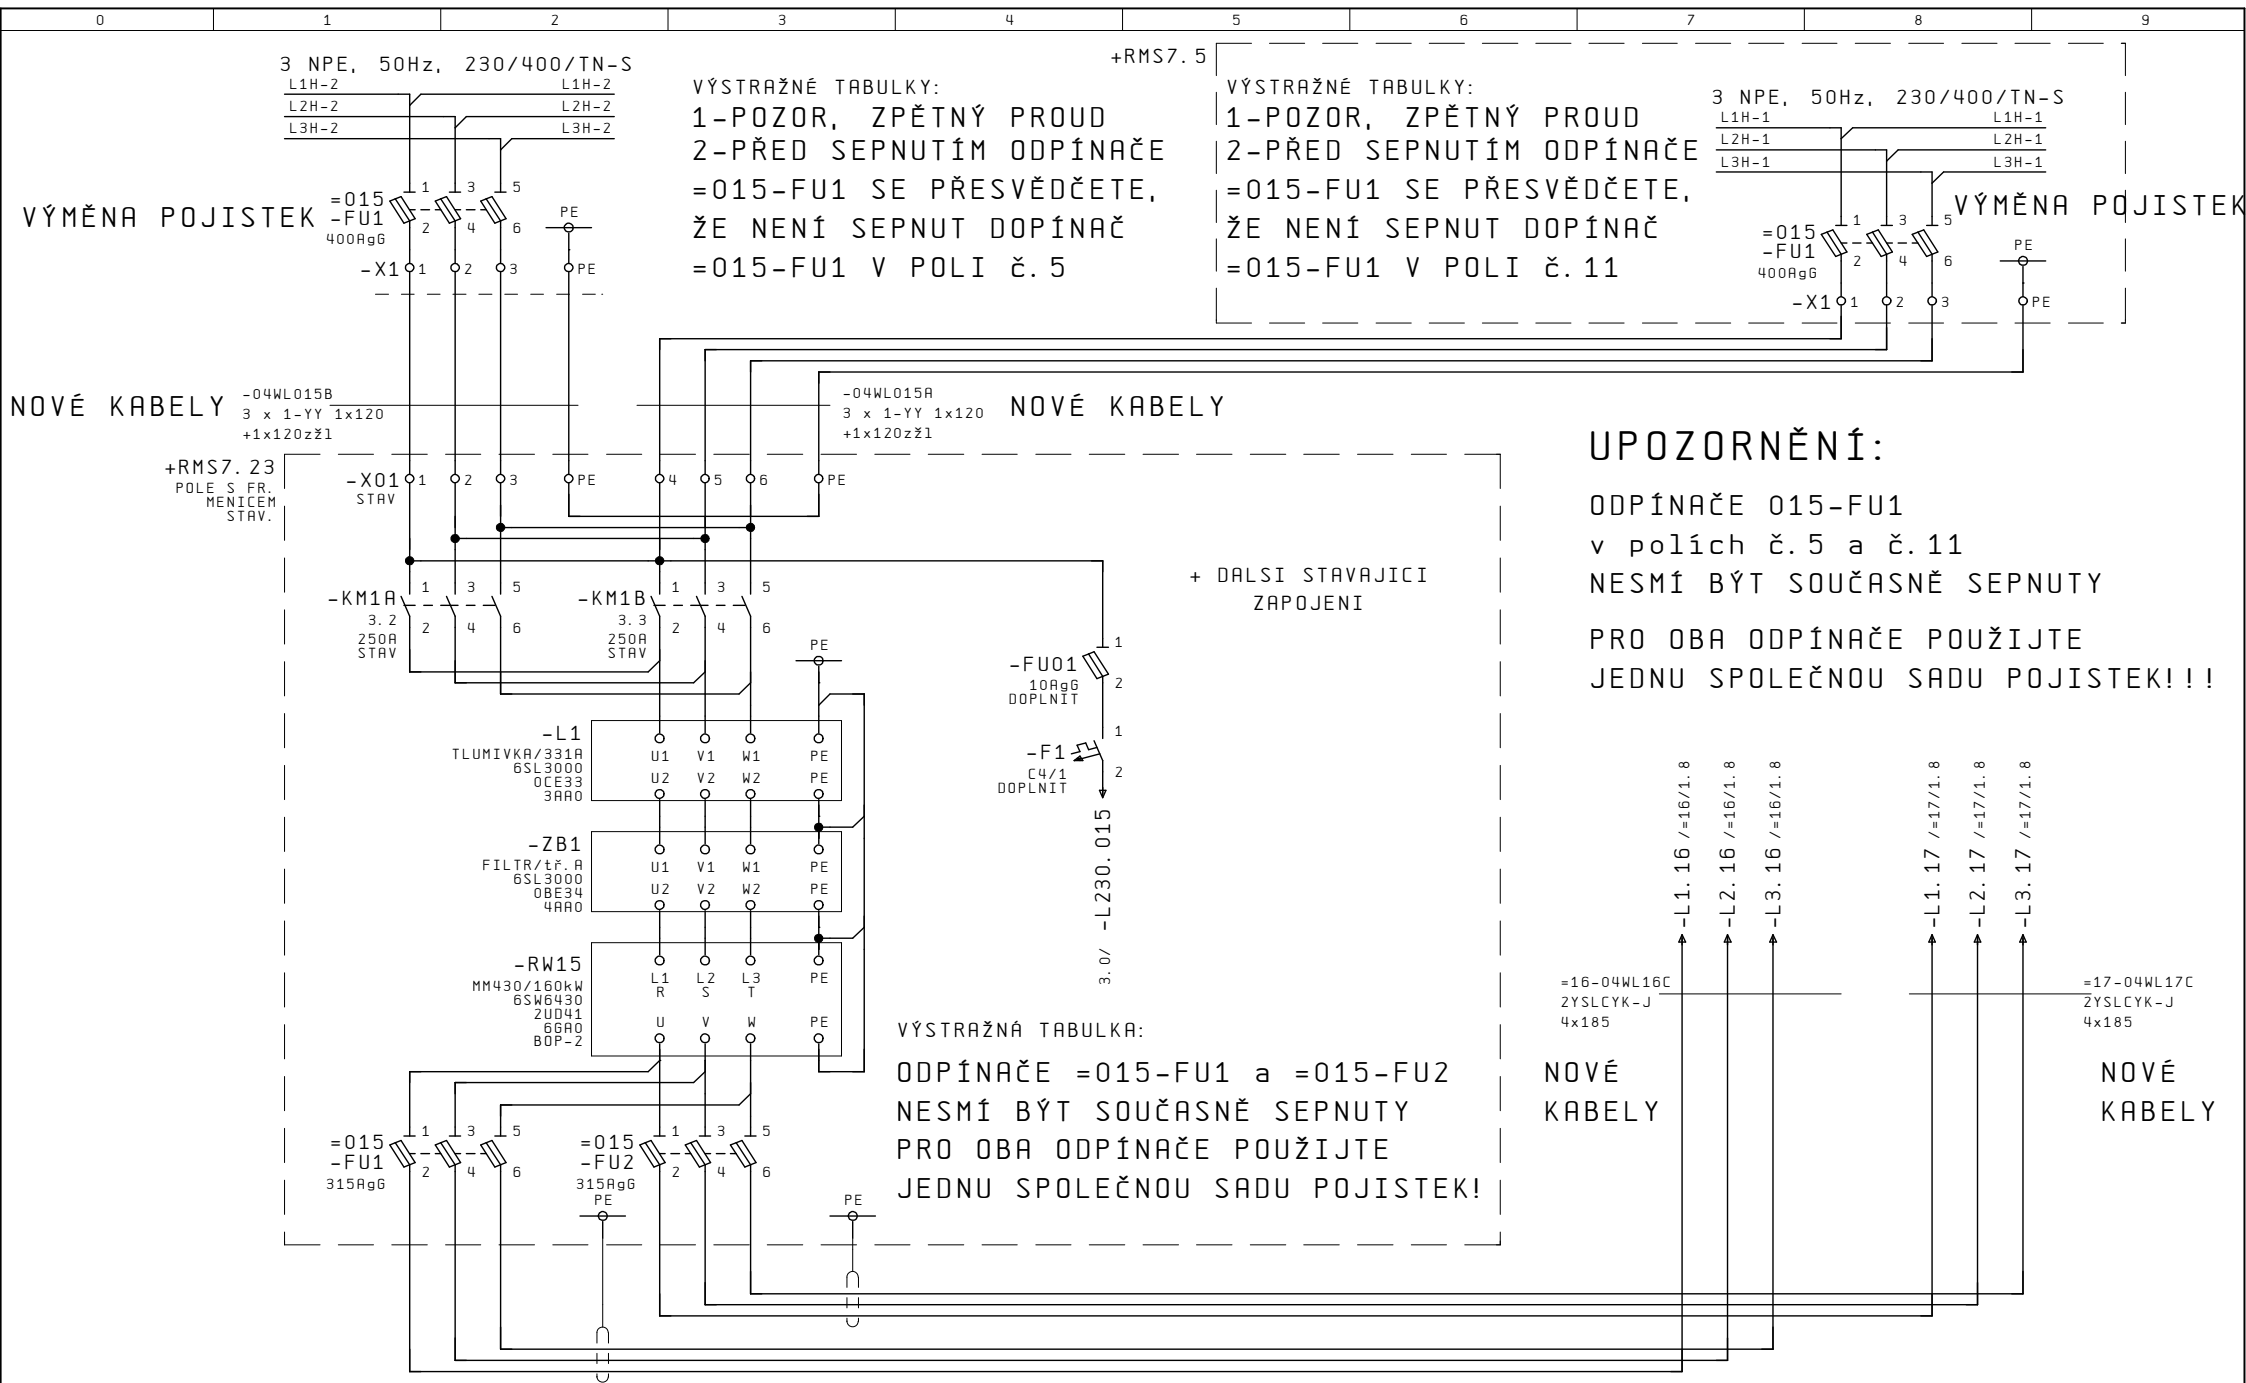


< =00/1

2 >

					DATUM	22.12.15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		11. pole	15074-05	ZAR.: = 015
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA		VYVOD NA MENIC FREKVENCE-RW15		UMIS.: + RMS7.11
					KONTROLOVAL	STACH	Cast: REKONSTRUKCE ČERPACEL ČSMPV DO AKTIVACE		PRO ČERPACEL 04M15, 16, 17, 18	ROZVÁDĚČ RMS7	LIST 1 z 3
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				





STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ

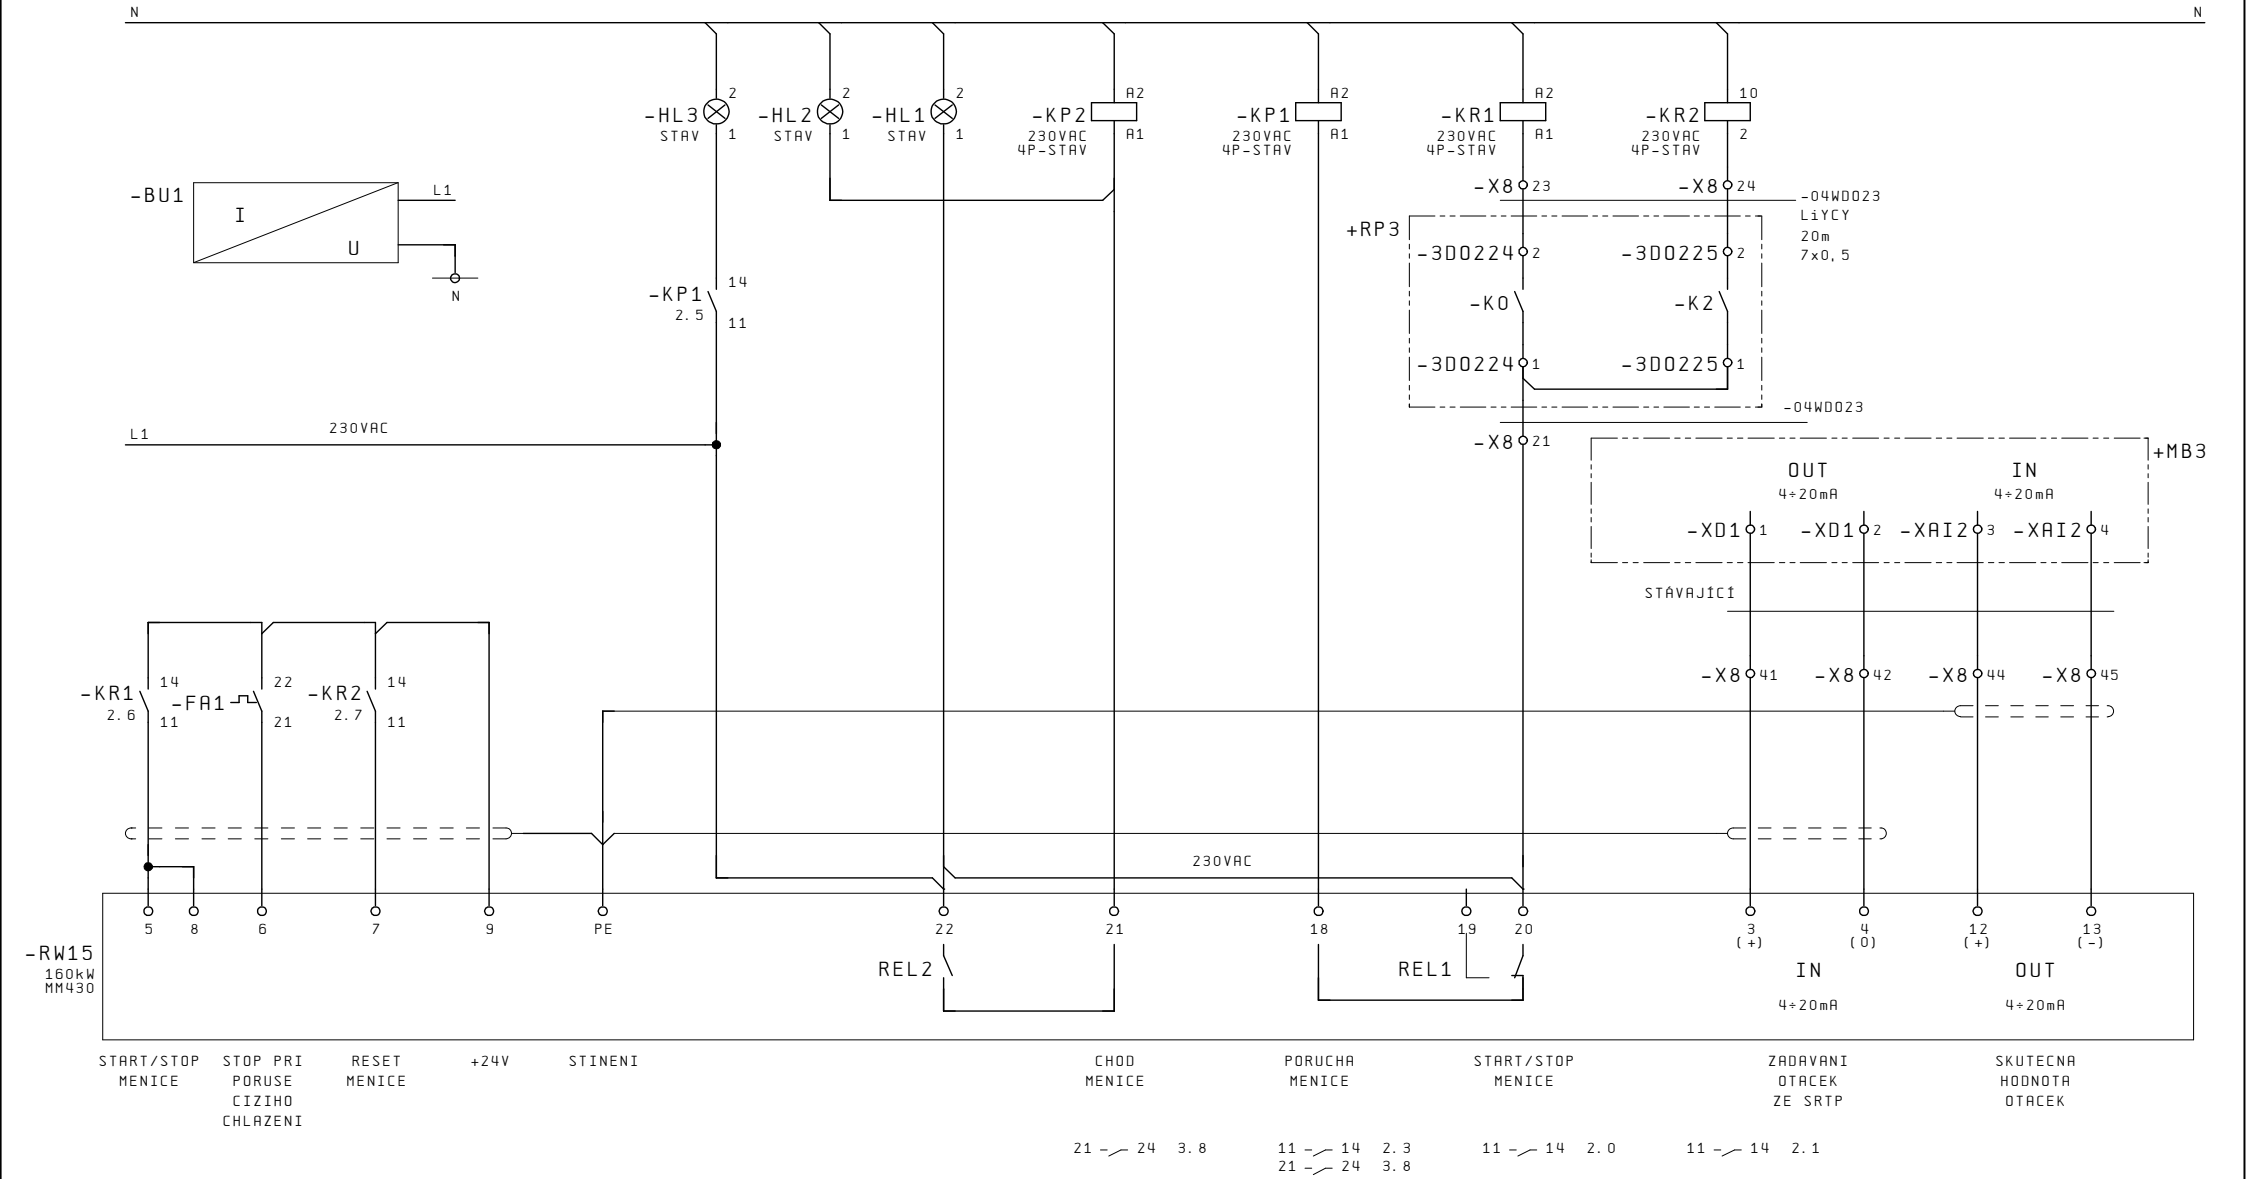

					DATUM	22.12.15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		23. pole MENIC FREKVENCE - RW15 OVLADANI, VSTUPY A VYSTUPY	15074-05	ZAR.: = 015
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA			ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS.: + RMS7.23
					KONTROLOVAL	STACH	Čast: REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE				LIST 2 Z 3
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				

1. 4/ -L 230  
. 015


STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ



CHOD MENICE


PORUCHA MENICE

MENIC PŘIPOJEN NA SIT




11 - 14	3. 2	1 - 2	1. 1	1 - 2	1. 2
21 - 24	3. 3	3 - 4	1. 2	3 - 4	1. 3
31 - 34	3. 3	5 - 6	1. 2	5 - 6	1. 3
41 - 44	3. 4	43 - 44	3. 9	43 - 44	3. 9

					DATUM	22. 12. 15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA	<div>PROSPECT</div>	23. pole	15074-05	ZAR.: = 015
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA		MENIC FREKVENCE - RW15		
					KONTROLOVAL	STACH	Čast: REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE		OVVLADANI, VSTUPY A VÝSTUPY	ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS.: + RMS7. 23
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				LIST 3 Z 3



					DATUM	22.12.15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		9. pole ČERPADLO AKTIVACE - 04M15 NAPAJENÍ	15074-05	ZAR.: = 15
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA			ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS.:+ RMS7.9
					KONTROLOVAL	STACH	Cast: REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE				LIST 1 z 4
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				

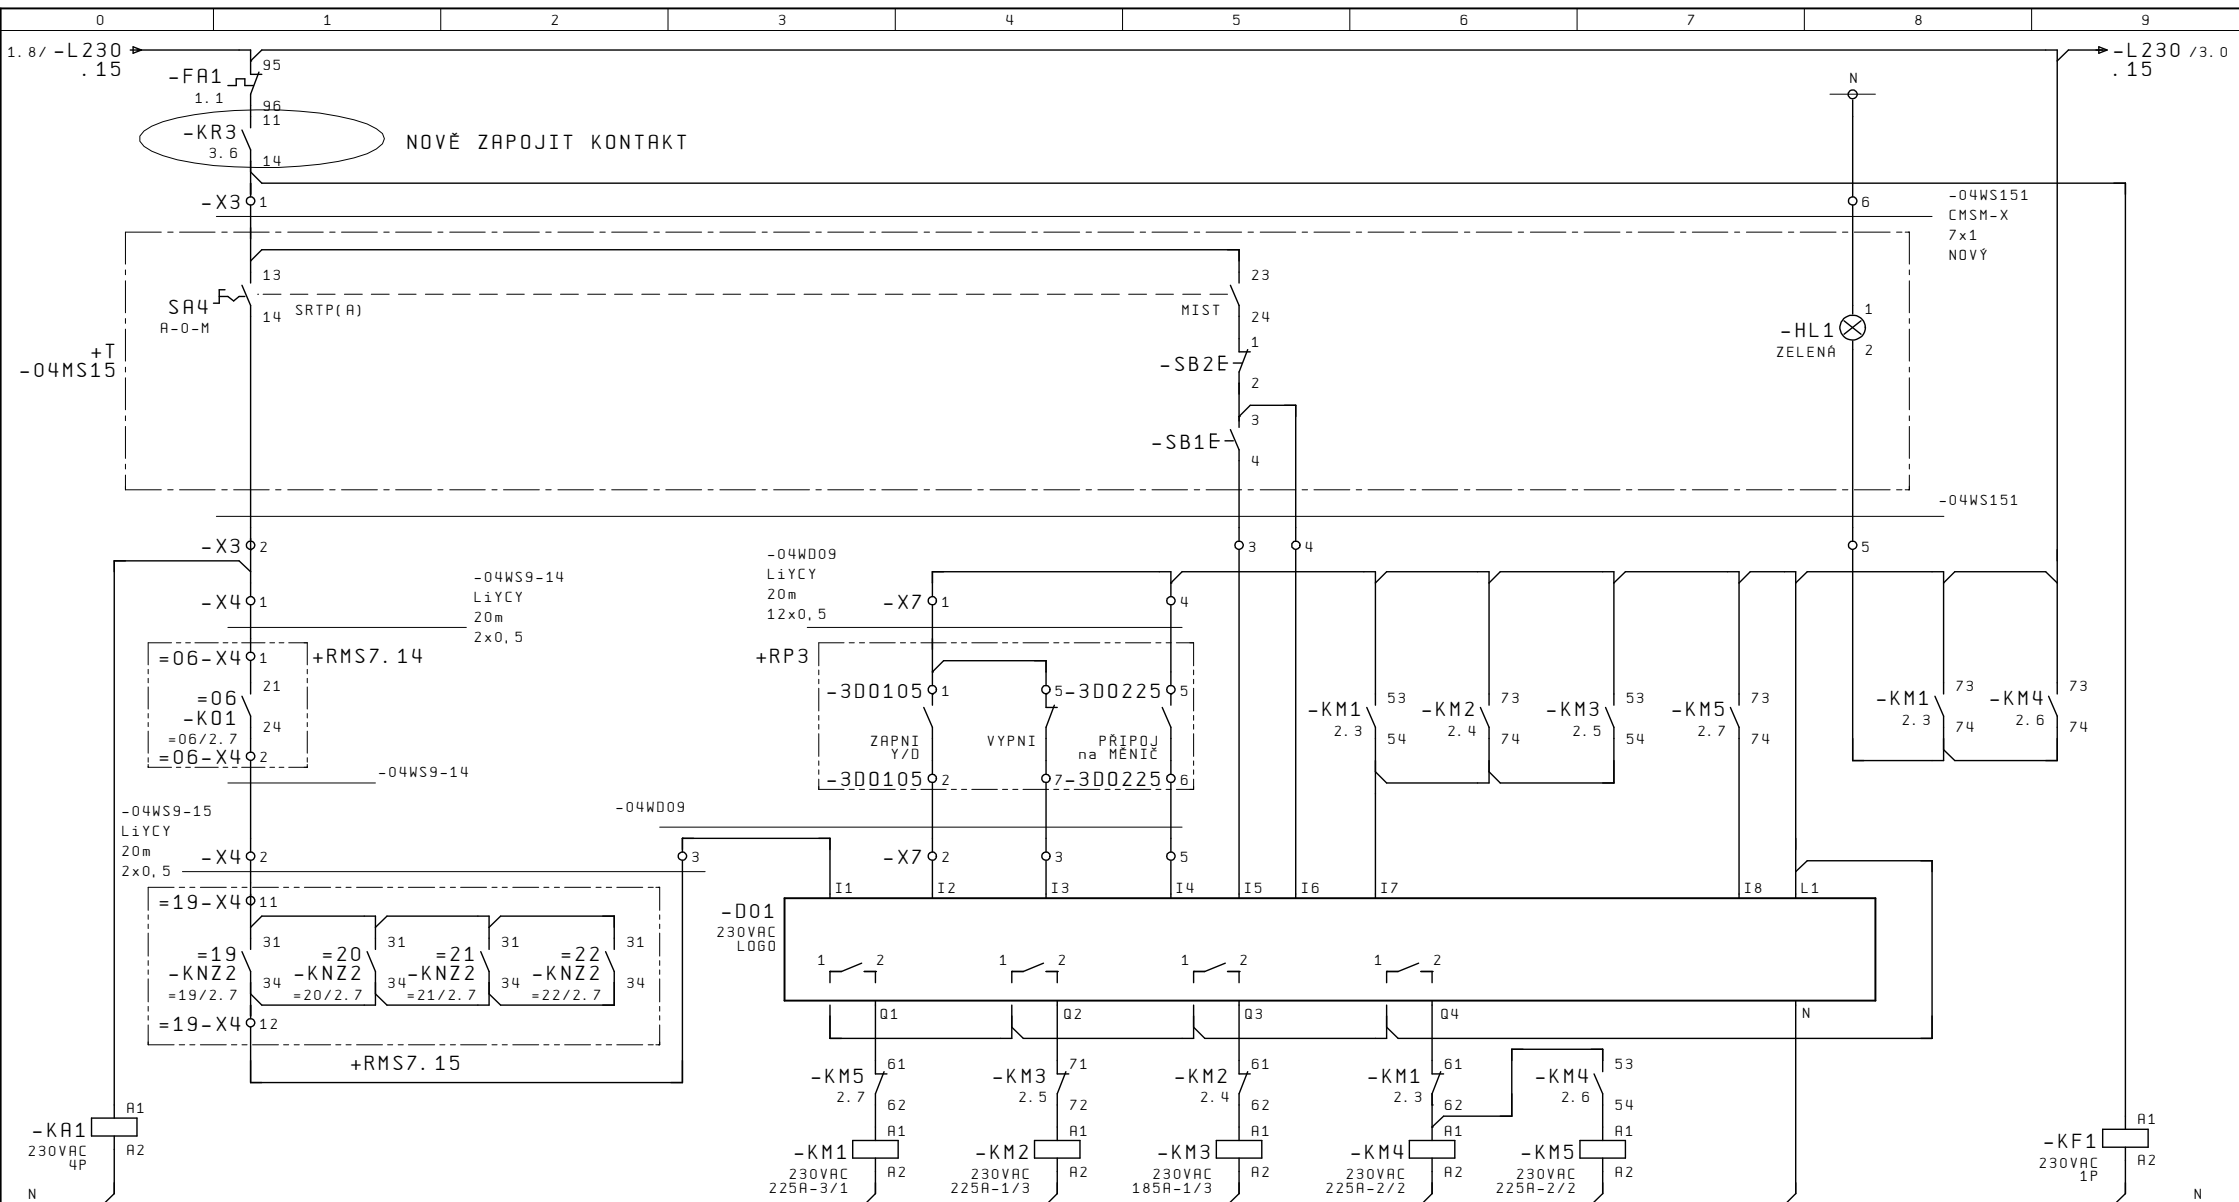

OVL. SRT(P)  
NAVOLENO  
11 - 14 4.6

ZAPNE DO "D"

ZAPNE DO "Y"

ZAPNE Z "FM"

ZAPNE Z "FM"

NENÍ  
PORUCHA  
11 - 14 4.6

1 - 2 1.1  
3 - 4 1.1  
5 - 6 1.1  
53 - 54 2.6  
61 - 62 2.6  
73 - 74 2.8

1 - 2  
3 - 4  
5 - 6  
53 - 54  
61 - 62  
71 - 72  
73 - 74

1.2 1 - 2 1.3  
1.2 3 - 4 1.3  
1.2 5 - 6 1.4  
4.5 53 - 54 2.7  
2.5 71 - 72 2.4  
=06/2.3  
2.6

1 - 2 1.4  
3 - 4 1.4  
5 - 6 1.4  
53 - 54 2.7  
73 - 74 2.9

1 - 2 1.5  
3 - 4 1.5  
5 - 6 1.5  
53 - 54 4.3  
61 - 62 2.3  
73 - 74 2.7


STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ  
NOVÁ MS

					DATUM	22.12.15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		9. pole	15074-05	ZAR.: = 15
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA		CERPADLO AKTIVACE - 04M15		
					KONTROLOVAL	STACH	Cast: REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE		OVLADÁNÍ	ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS.: + RMS7.9
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				LIST 2 z 4







## STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ



					DATUM	22.12.15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		9.pole CERPADLO AKTIVACE - 04M15 VSTUPY NA SRTP	15074-05	ZAR.: = 15
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA			ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS.:+ RMS7.9
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	KONTROLOVAL	STACH			Cast: REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE PS 01.2 ČSMPV - elektro část	LIST

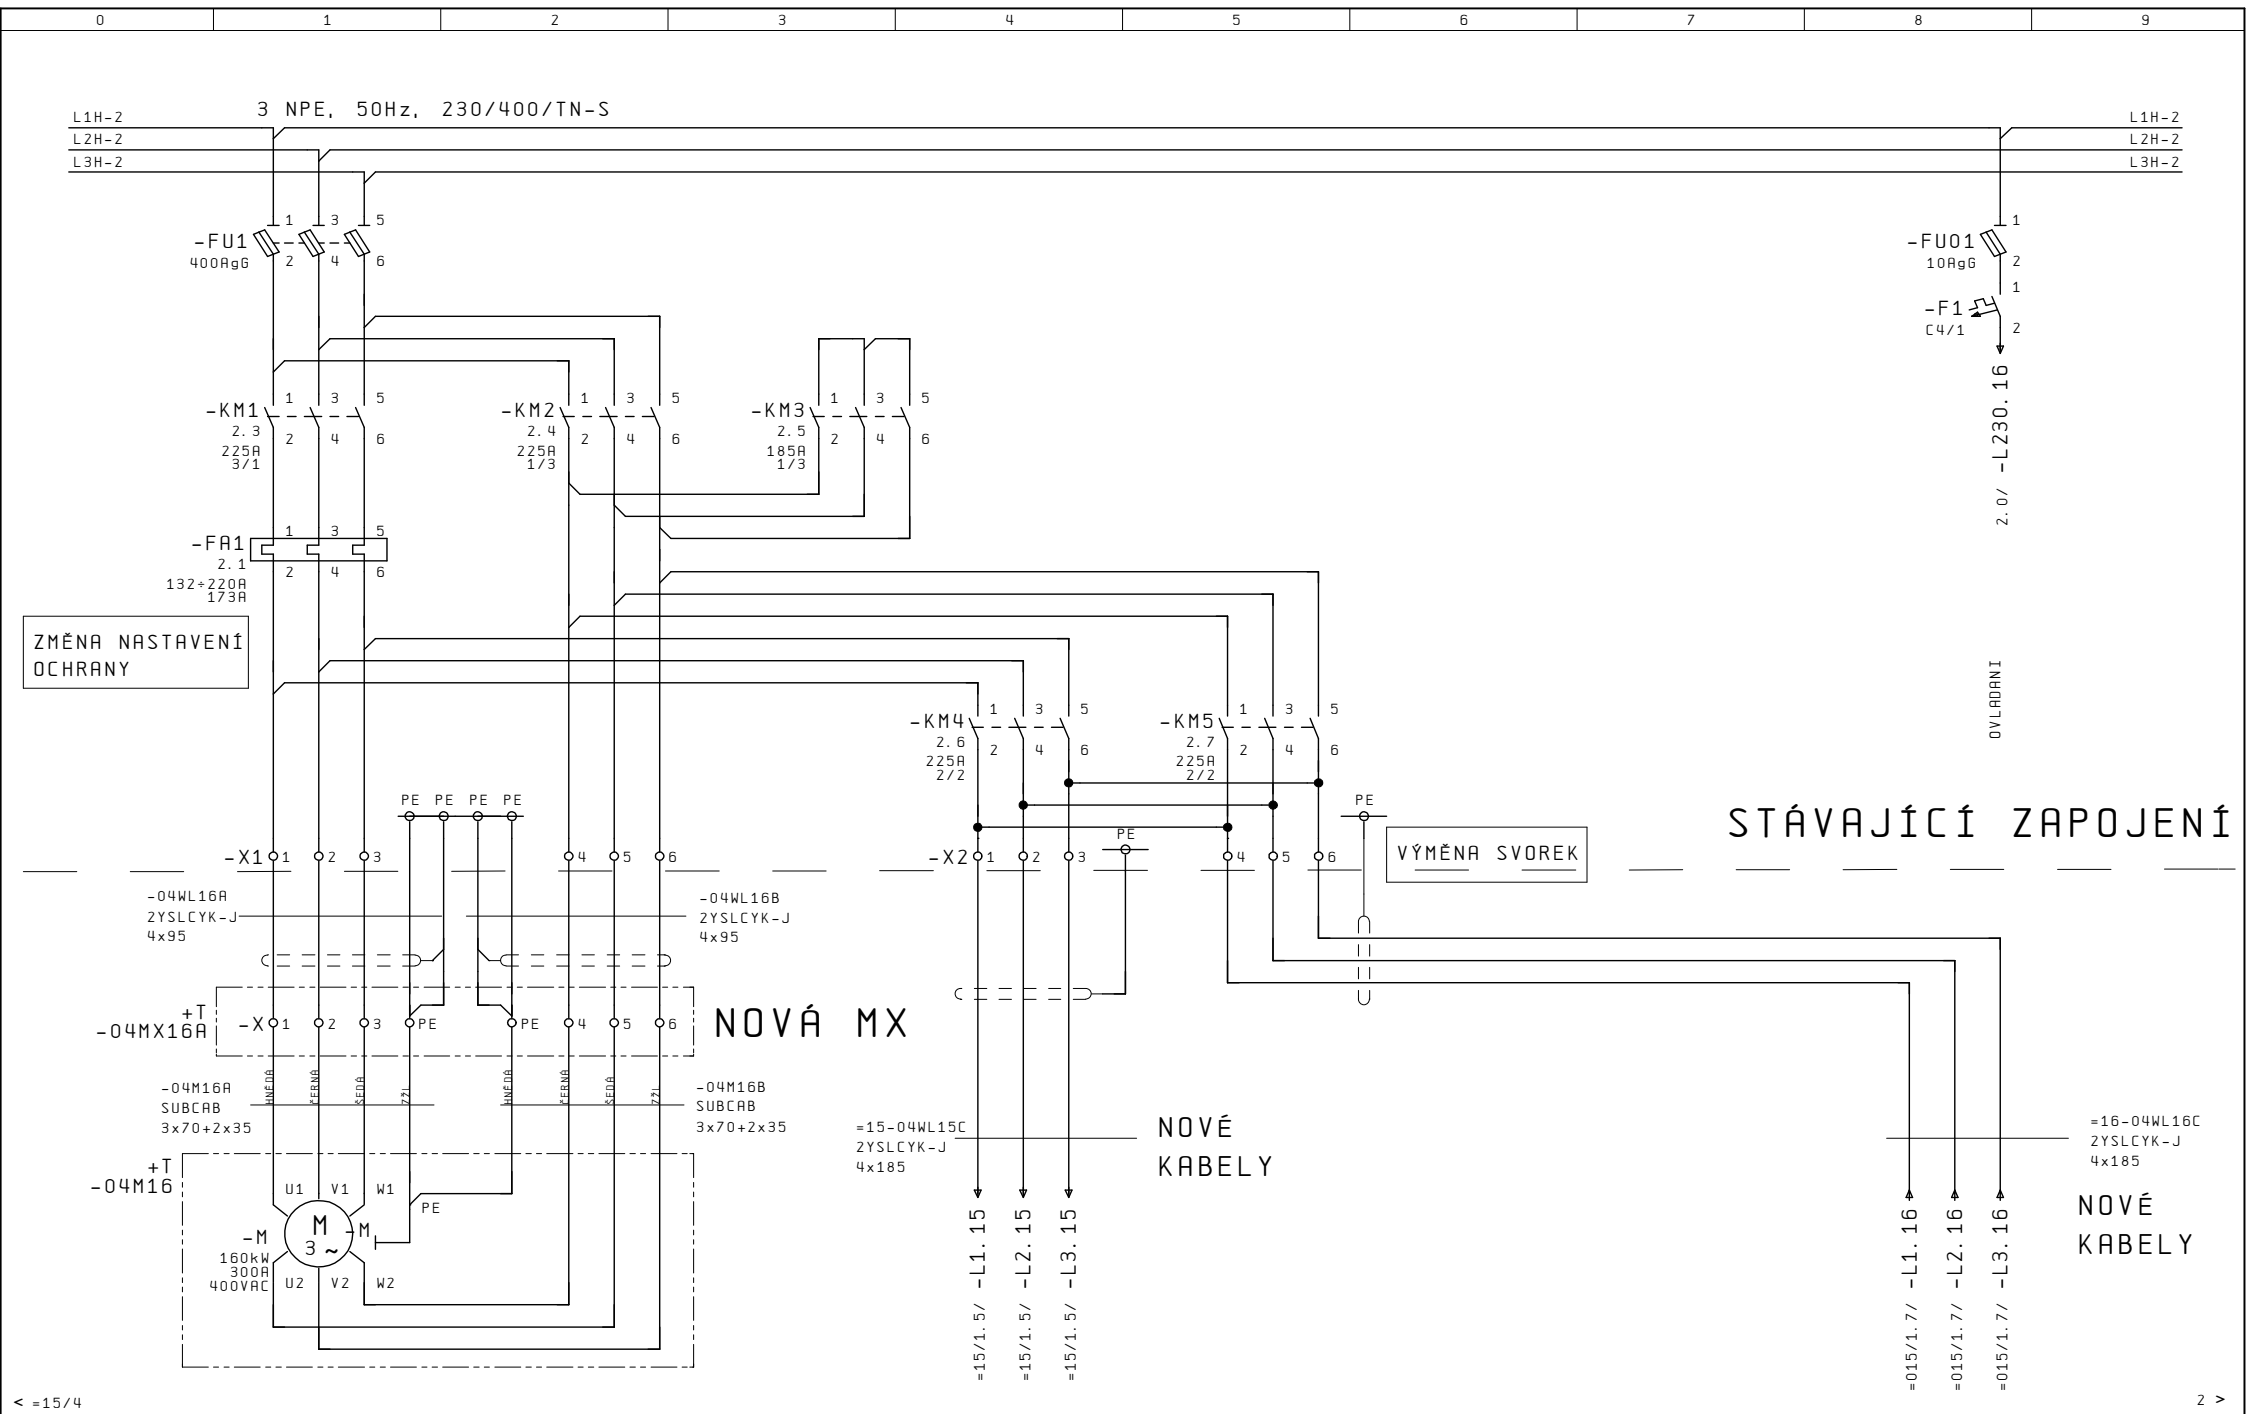

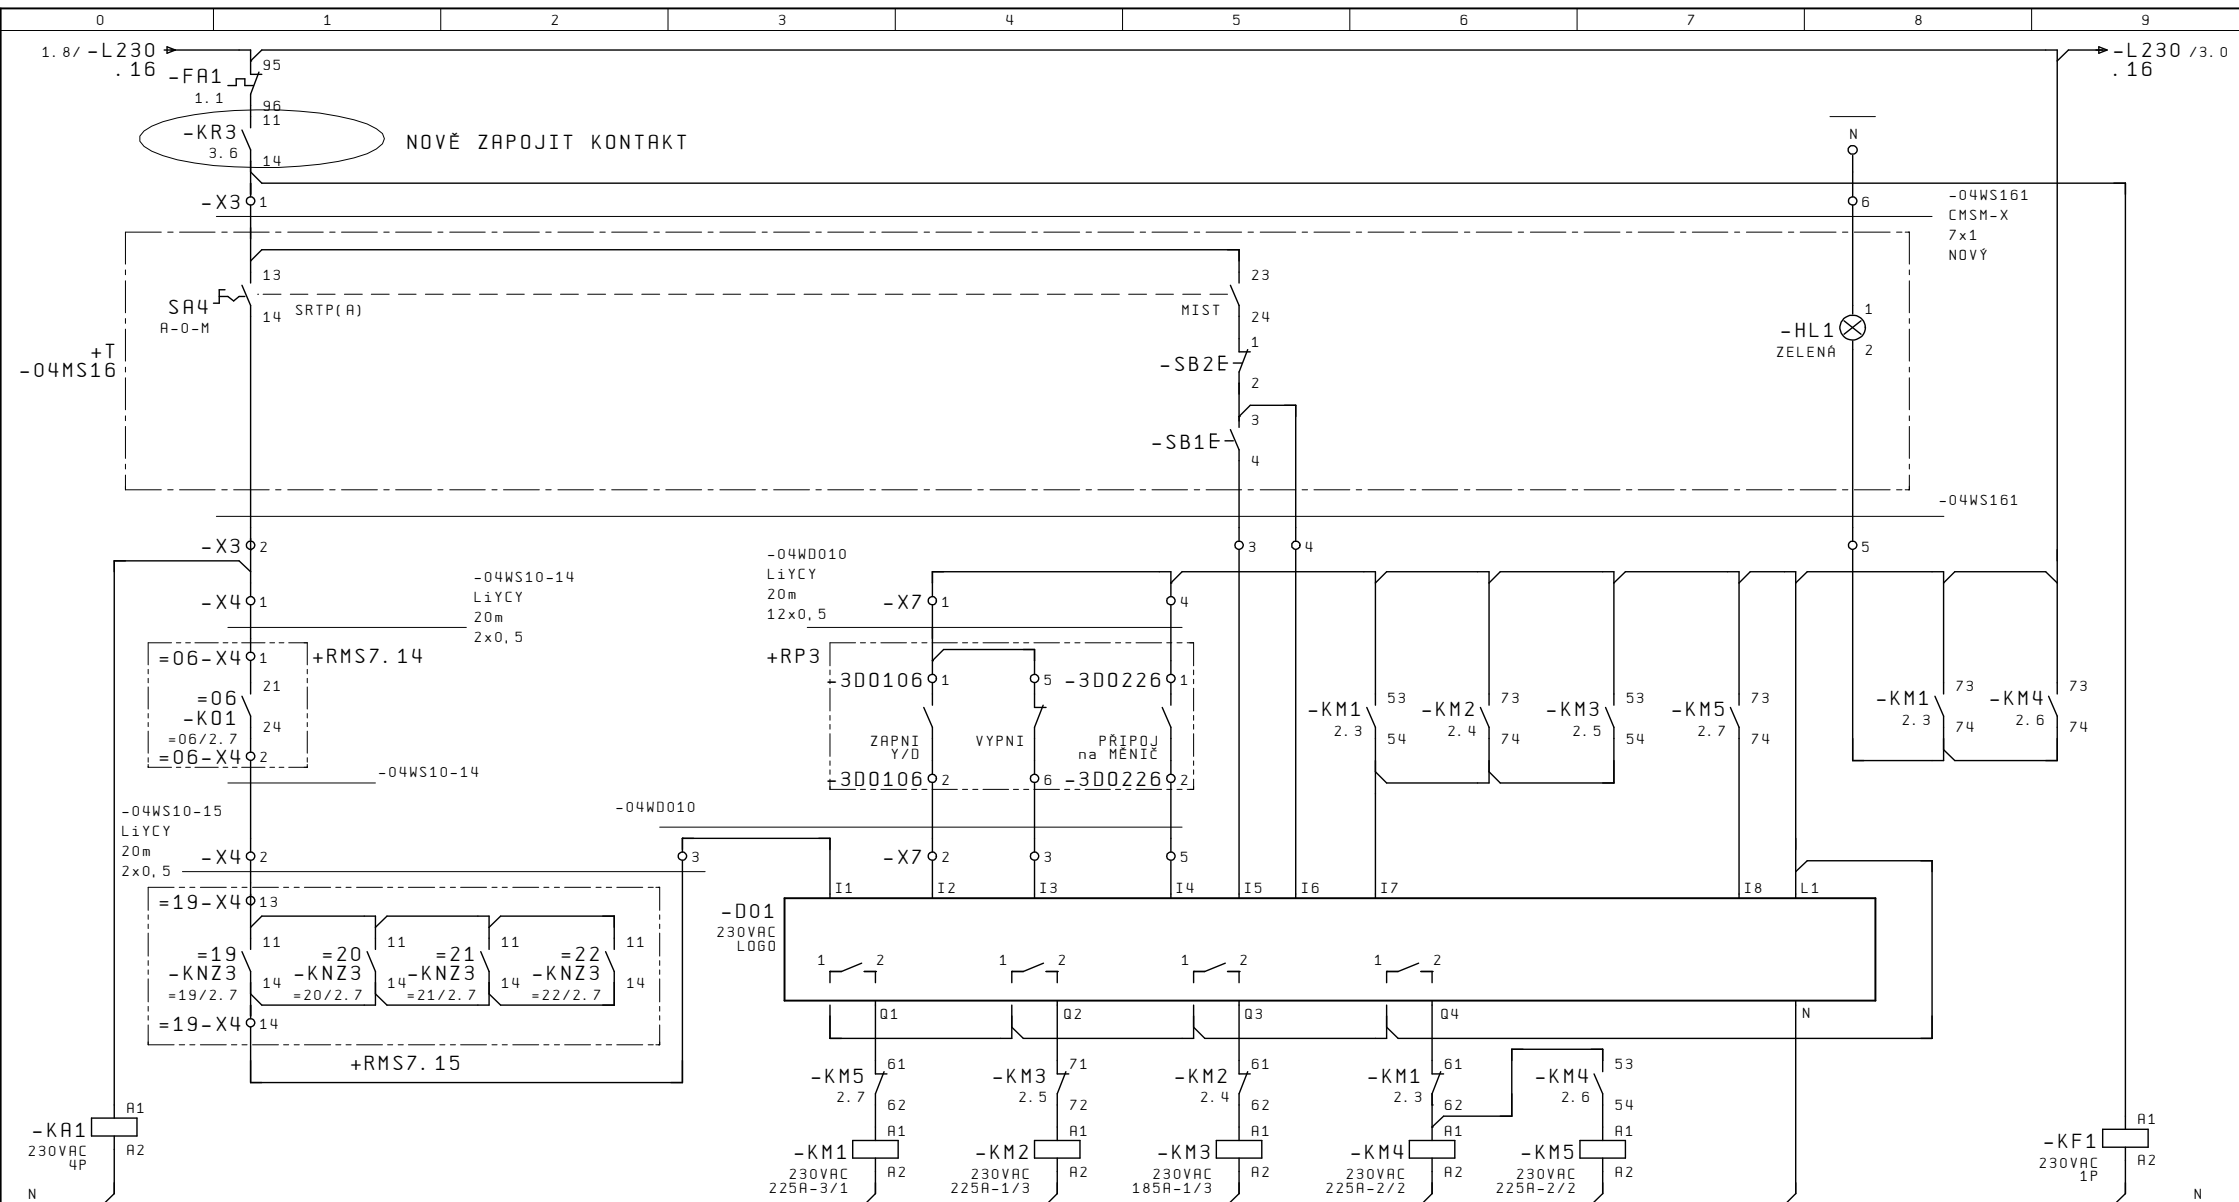

OVL. SRTP  
NAVOLENO  
11 - 14 4.6

ZAPNE DO "D"

ZAPNE DO "Y"

ZAPNE Z "FM"

ZAPNE Z "FM"

NENÍ  
PORUCHA  
11 - 14 4.6

1 - 2 1.1  
3 - 4 1.1  
5 - 6 1.1  
53 - 54 2.6  
61 - 62 2.6  
73 - 74 2.8

1 - 2  
3 - 4  
5 - 6  
53 - 54  
61 - 62  
71 - 72  
73 - 74

1.2 1 - 2 1.3  
1.2 3 - 4 1.3  
1.2 5 - 6 1.4  
4.5 53 - 54 2.7  
2.5 71 - 72 2.4  
=07/2.3  
2.6

1 - 2 1.4  
3 - 4 1.4  
5 - 6 1.4  
53 - 54 2.7  
73 - 74 2.9


1 - 2 1.5  
3 - 4 1.5  
5 - 6 1.5  
53 - 54 4.3  
61 - 62 2.3  
73 - 74 2.7

STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ  
NOVÁ MS


< 1																> 3	
					DATUM	22.12.15	Inv. : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		10. pole CERPADLO AKTIVACE - 04M16 OVLADANI	15074-05	ZAR. : = 16						
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA			ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS. : + RMS7.10						
					KONTROLOVAL	STACH	Čast: REKONSTRUKCE ČERPACEL ČSMPV DO AKTIVACE				LIST	2 z 4					
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část										



## STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ





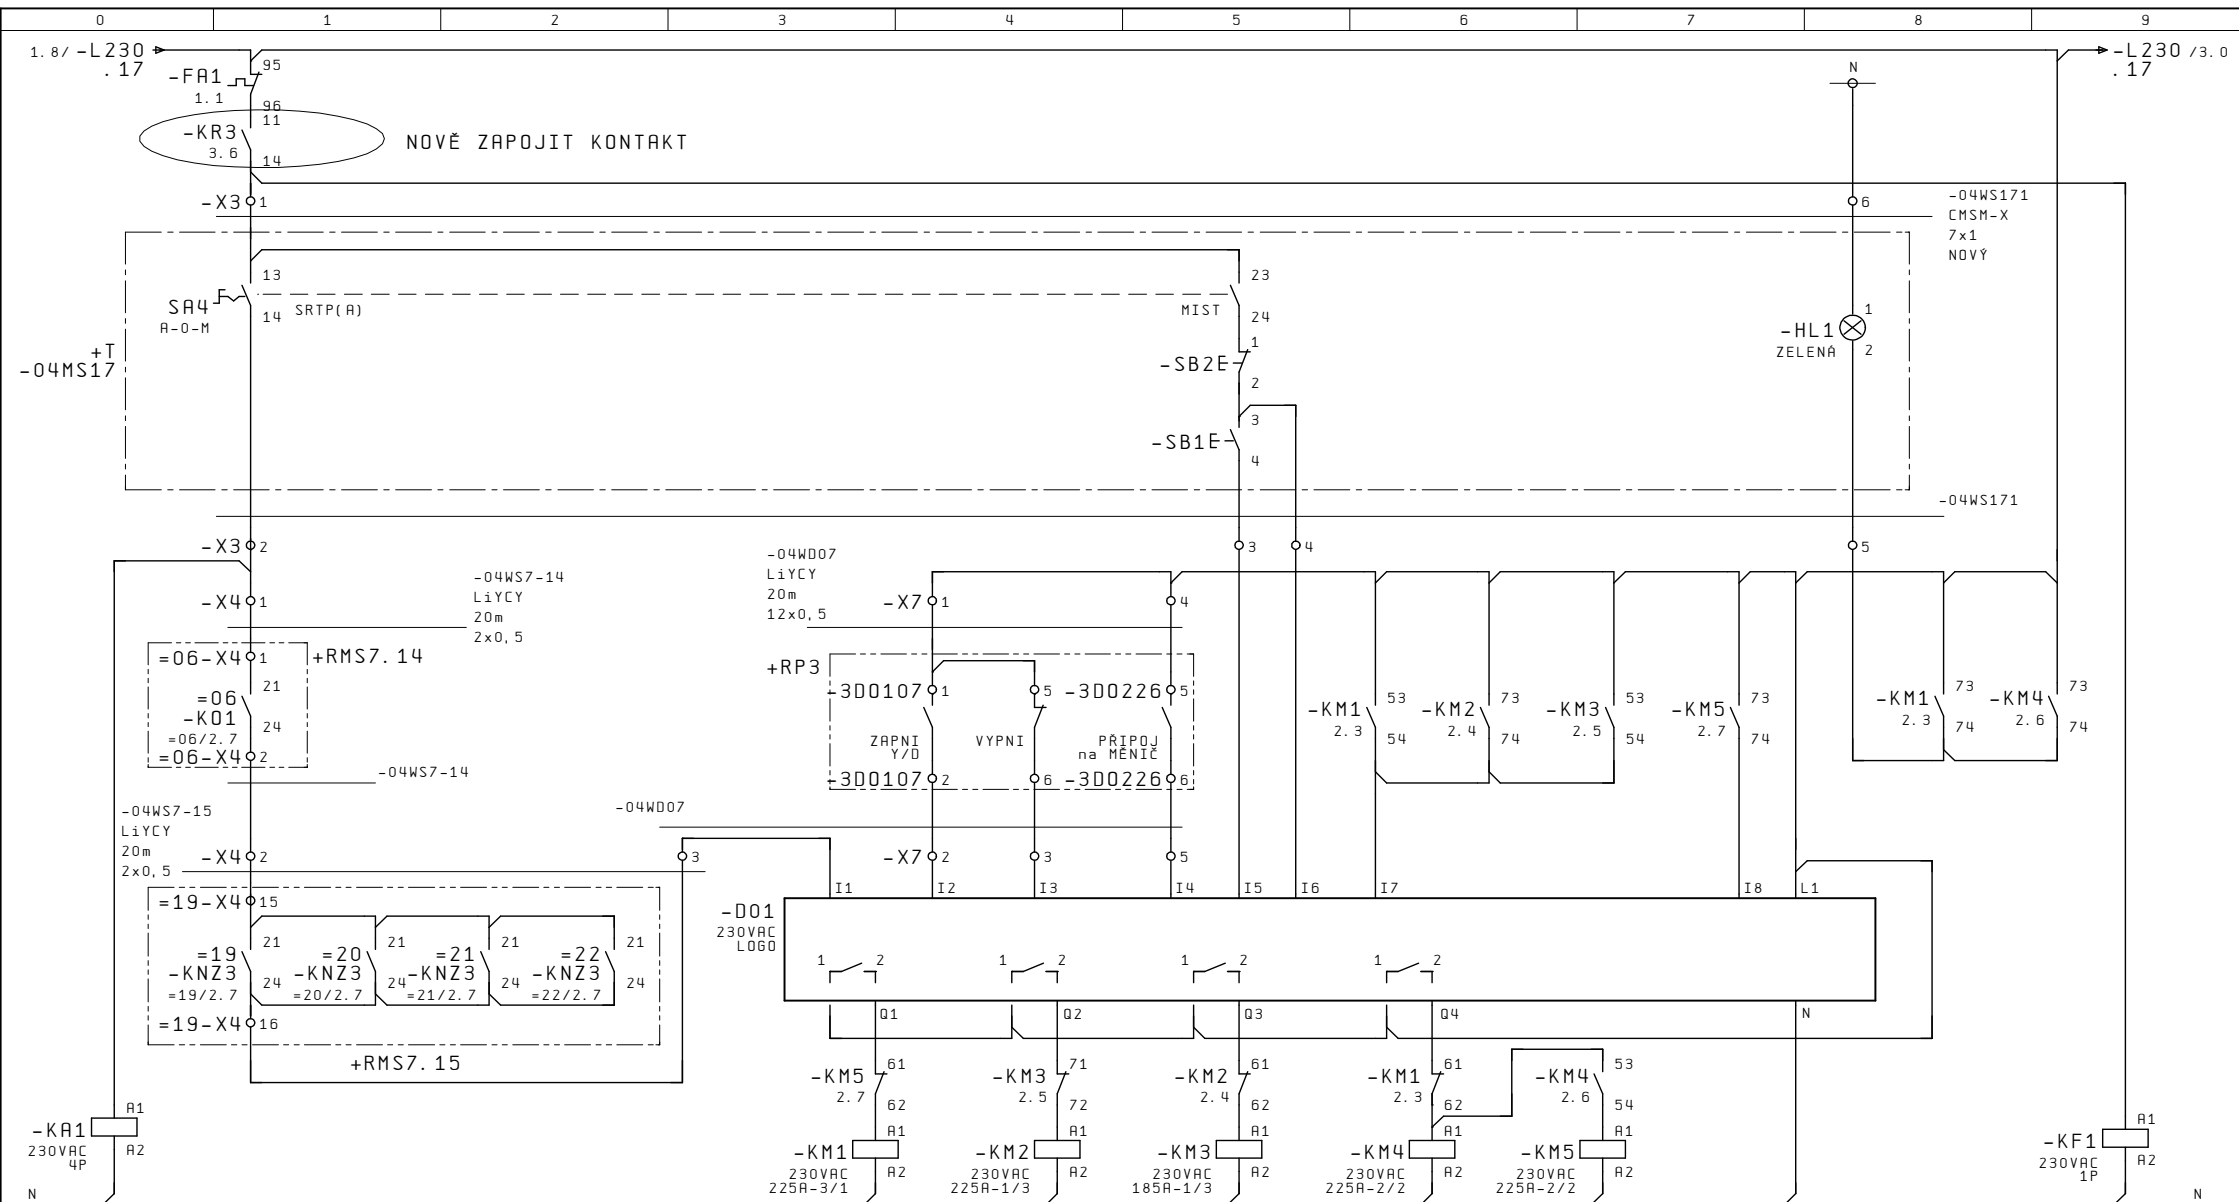

OVL. SRTP  
NAVOLENO  
11 - 14 4.6

ZAPNE DO "D"

ZAPNE DO "Y"

ZAPNE Z "FM"

ZAPNE Z "FM"

NENÍ  
PORUCHA  
11 - 14 4.6

1 - 2 1.1  
3 - 4 1.1  
5 - 6 1.1  
53 - 54 2.6  
61 - 62 2.6  
73 - 74 2.8

1 - 2  
3 - 4  
5 - 6  
53 - 54  
61 - 62  
71 - 72  
73 - 74

1.2 1 - 2 1.3  
1.2 3 - 4 1.3  
1.2 5 - 6 1.4  
4.5 53 - 54 2.7  
2.5 71 - 72 2.4  
=08/2.3  
2.6

1 - 2 1.4  
3 - 4 1.4  
5 - 6 1.4  
53 - 54 2.7  
73 - 74 2.9

1 - 2 1.5  
3 - 4 1.5  
5 - 6 1.5  
53 - 54 4.3  
61 - 62 2.3  
73 - 74 2.7

STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ  
NOVÁ MS


					DATUM	22.12.15	Inv.: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		7. pole	15074-05	ZAR.: = 17
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA		CERPADLO AKTIVACE - 04M17		
					KONTROLOVAL	STACH	Čast: REKONSTRUKCE ČERPACEL ČSMPV DO AKTIVACE		OVLADÁNÍ	ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS.: + RMS7.7
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				LIST 2 z 4






0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ





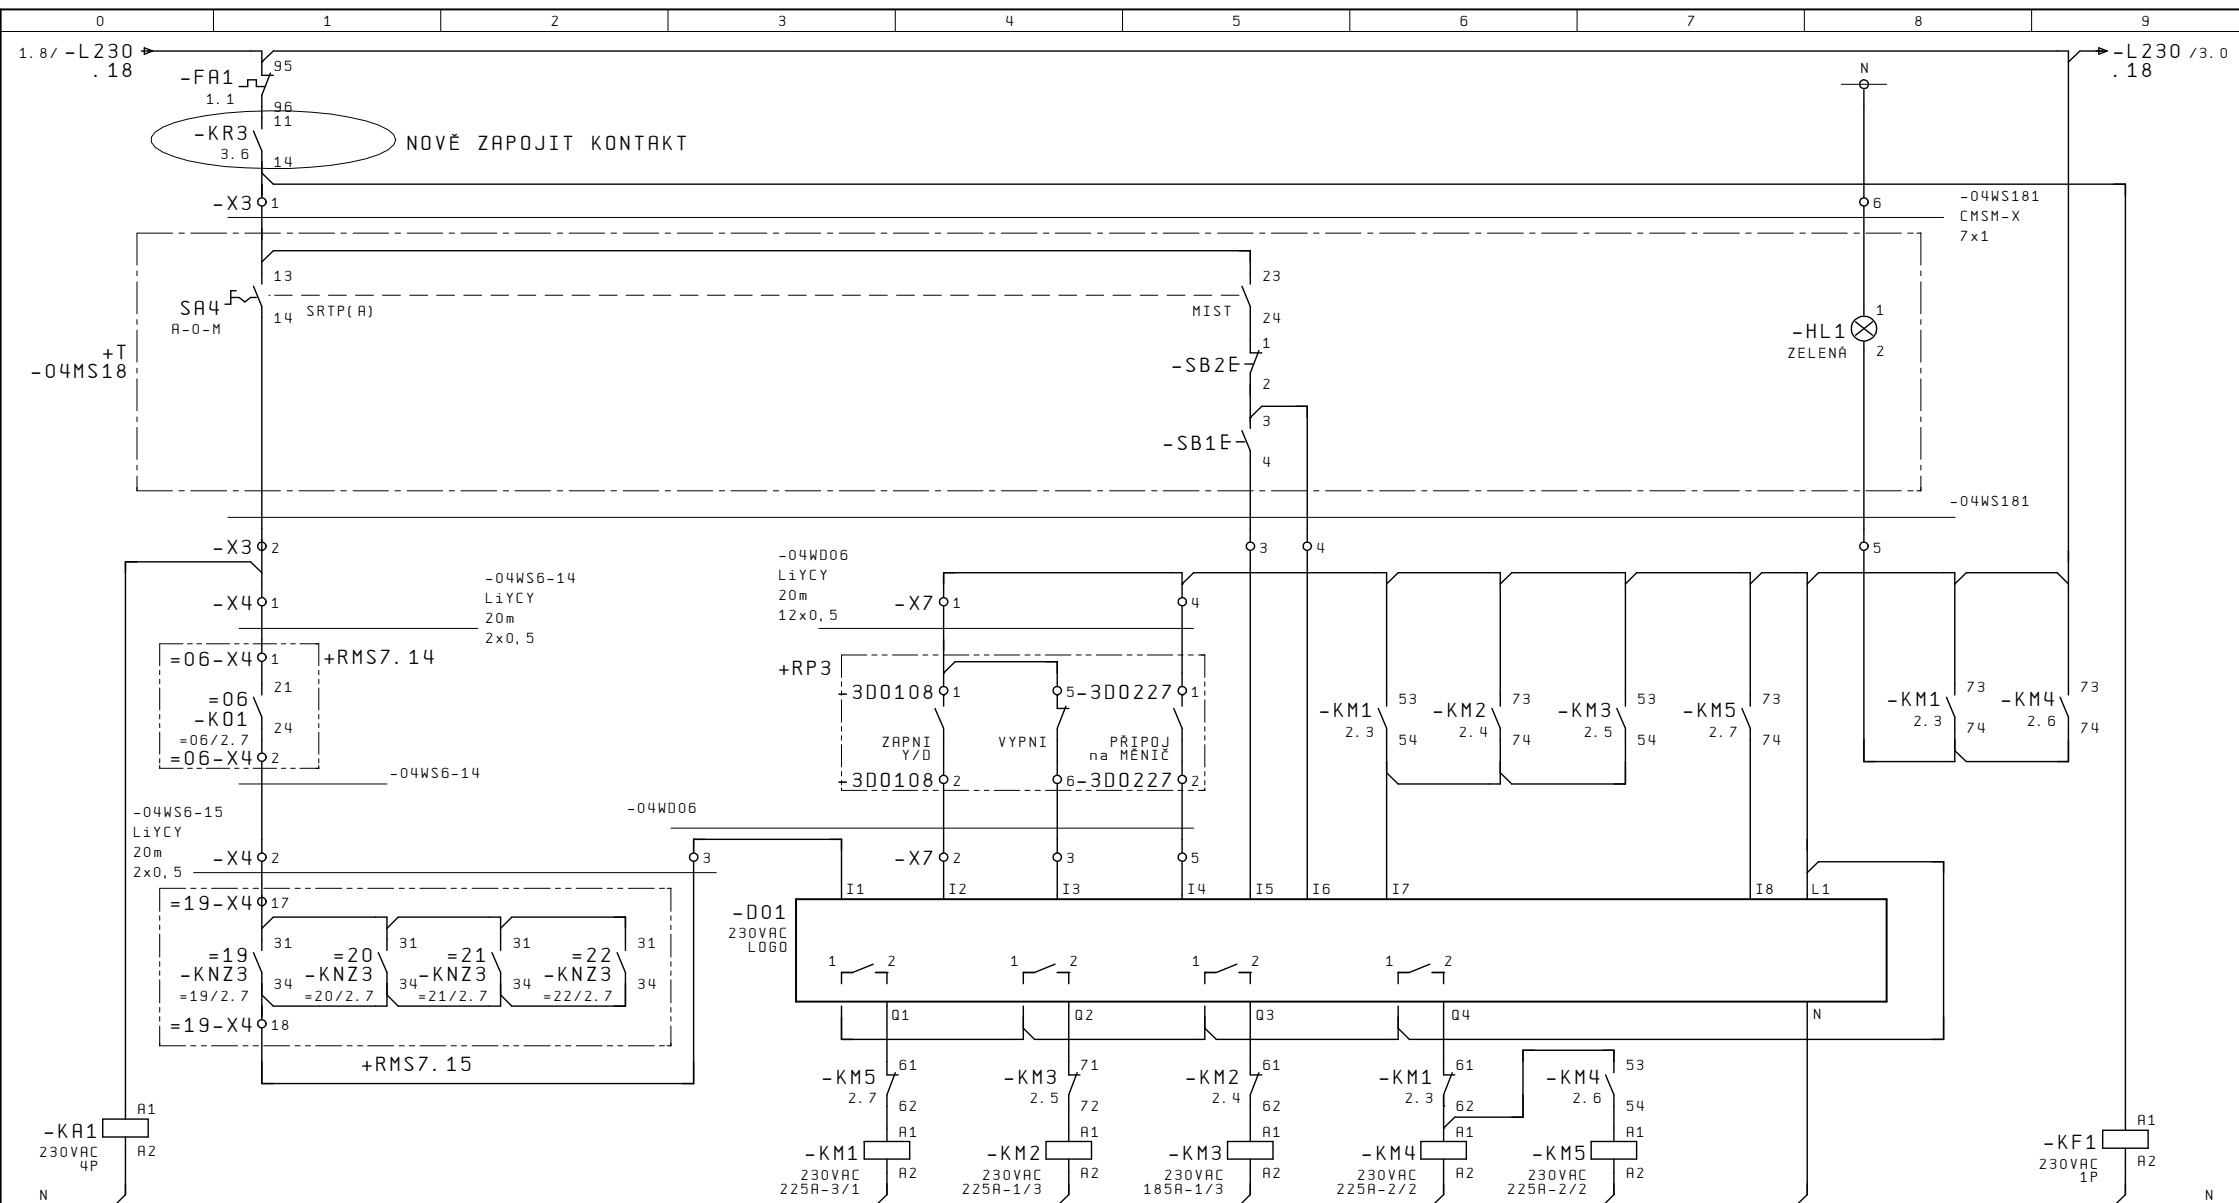

OVL. SRTP  
NÁVOLENO  
11 - 14 4.6

ZAPNE DO "D"				ZAPNE DO "Y"				ZAPNE Z "FM"				ZAPNE Z "FM"			
1	2	1.1		1	2	1.2	1	2	1.3	1	2	1.4	1	2	1.5
3	4	1.1		3	4	1.2	3	4	1.3	3	4	1.4	3	4	1.5
5	6	1.1		5	6	1.2	5	6	1.4	5	6	1.4	5	6	1.5
53	54	2.6		53	54	4.5	53	54	2.7	53	54	2.7	53	54	4.3
61	62	2.6		61	62	2.5	71	72	2.4	73	74	2.9	61	62	2.3
73	74	2.8		71	72	09/2.3				73	74	2.7	73	74	2.7
				73	74	2.6									

NENÍ  
PORUCHA  
11 - 14 4.6

STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ  
NOVÁ MS

< 1						3 >					
					DATUM	22.12.15	Inv. : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		6. pole CERPADLO AKTIVACE - 04M18 OVLADANI	15074-05	ZAR. : = 18
					KRESLIL	VEHOVSKÝ	Akce: ÚČOV OSTRAVA			ROZVÁDĚČ RMS7	UMIS. : + RMS7.6
					KONTROLOVAL	STACH	Čast: REKONSTRUKCE ČERPADEL ČSMPV DO AKTIVACE				
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVALIL	SCHVALIL	STACH	PS 01.2 ČSMPV - elektro část				





