


DISPOZICE a PRŮRAZY verze 2000/1700-375

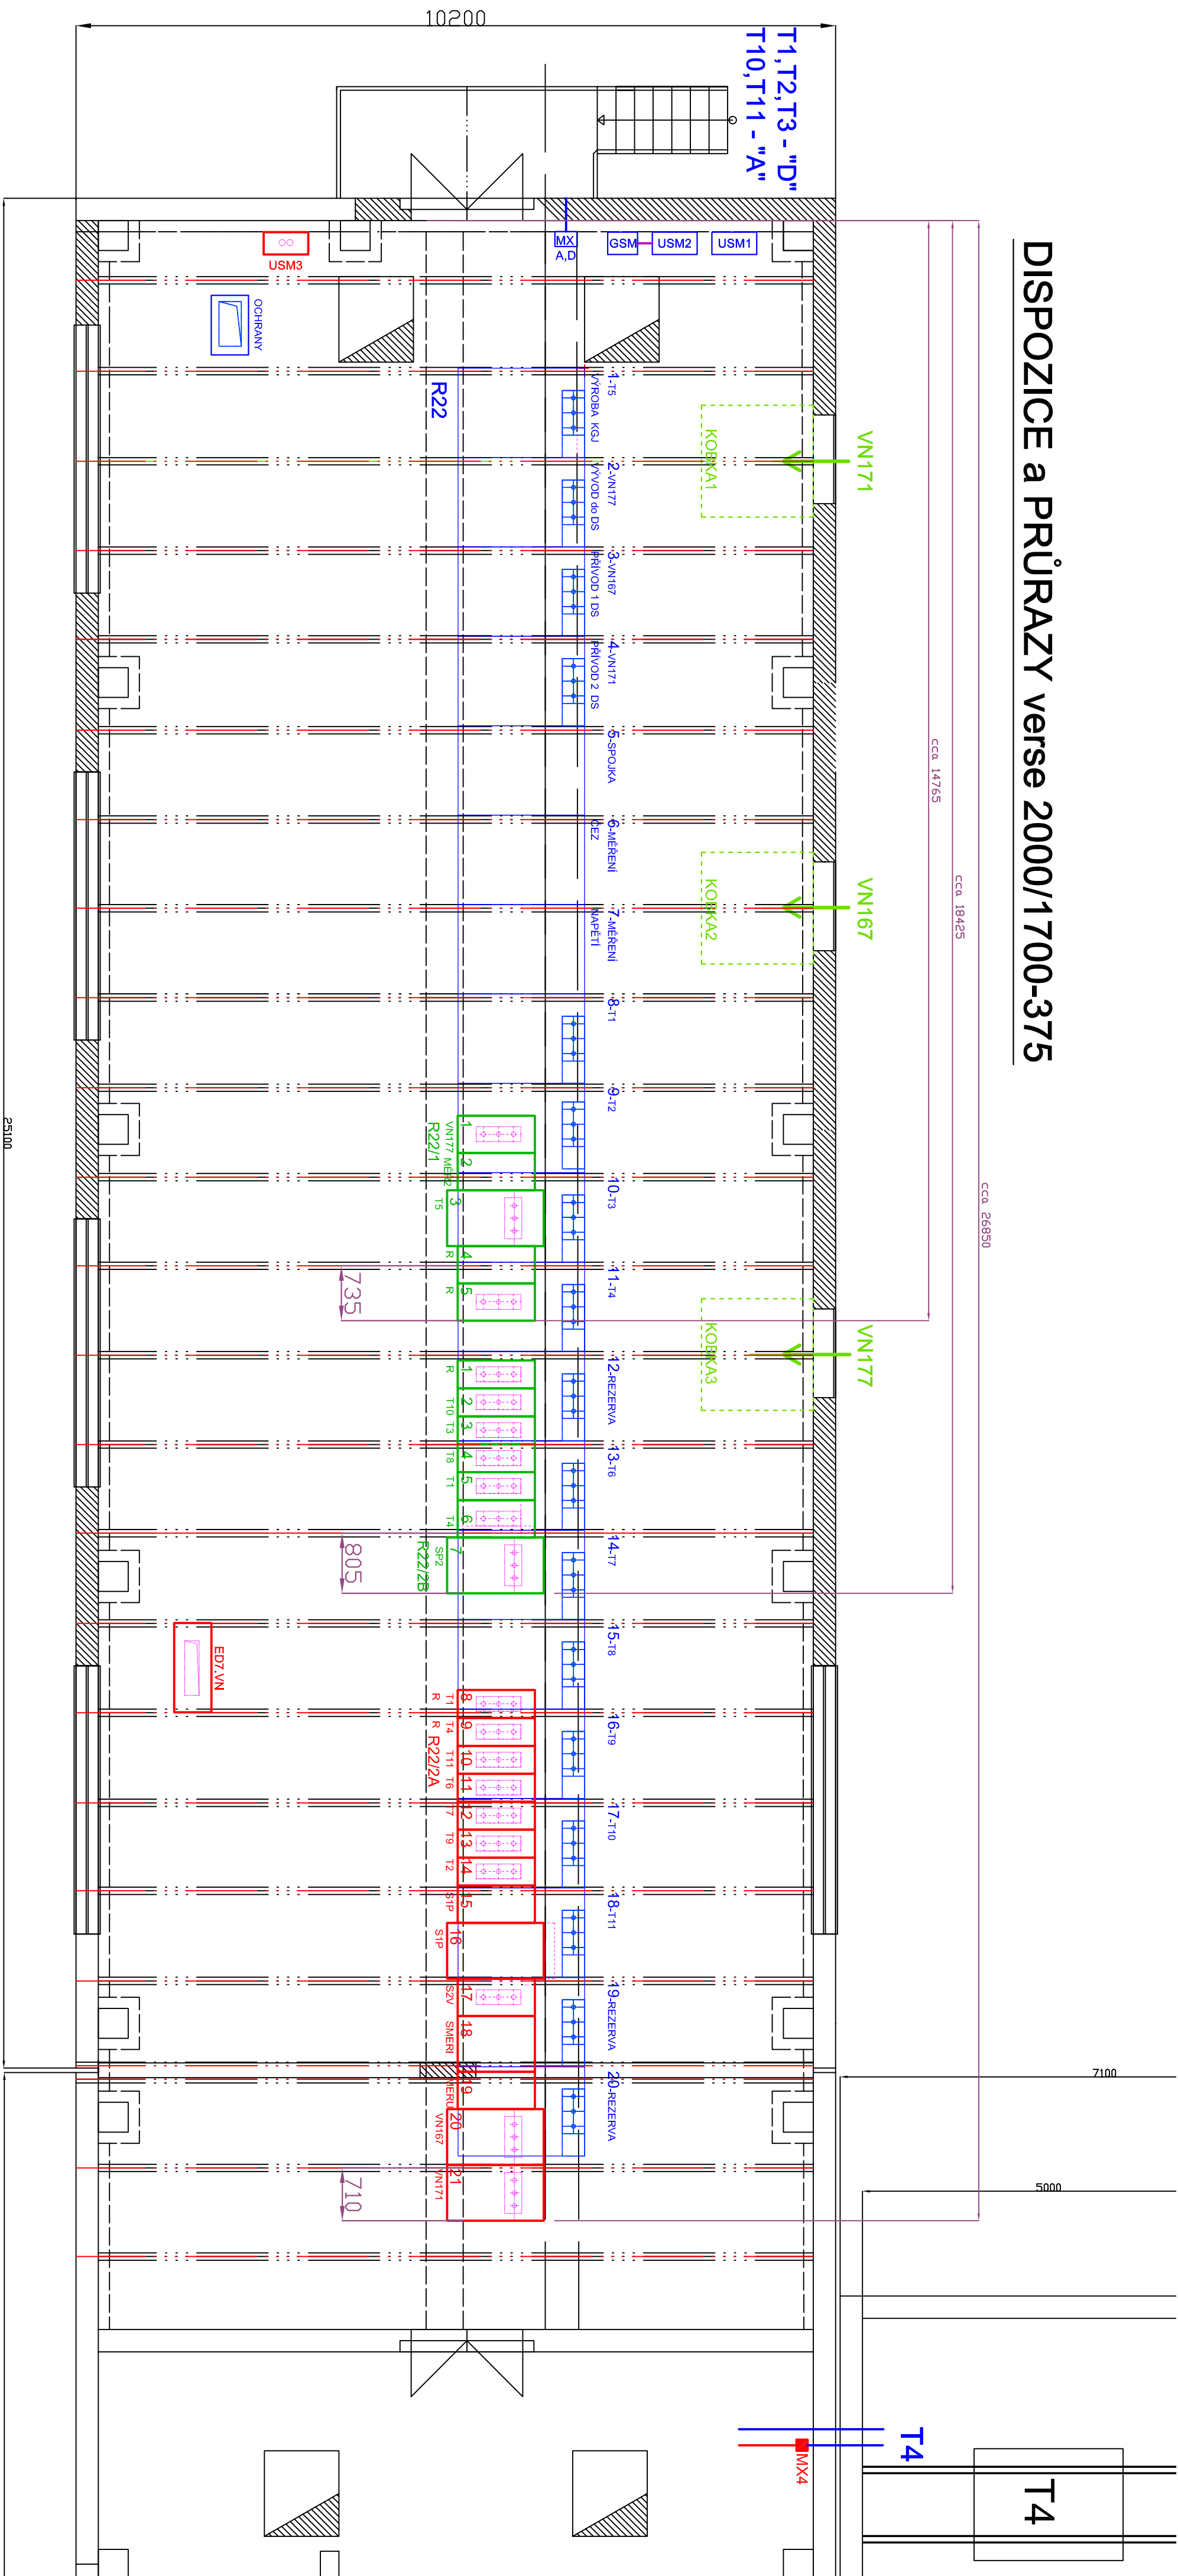

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KABELY K TRAFÚM
STÁVAJÍCÍ NEMĚŘENÉ KABELY
STÁVAJÍCÍ KABELY OBCH. MĚŘENÍ
-
- NOVÉ KABELY

POZNÁMKA:

- KABEŁY JSOU VEDENY V KABELOVÉM PROSTORU POD ROZVÁDEČI A KOBKAMI V 1.PP NA KABELOVÝCH LÁVKÁCH A KABELOVÝCH ROŠTECH

LEGENDA:

- POLE
STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE
R22kV

- # STÁVAJÍCÍ PRŮRAZY K ZABETONOVÁNÍ

- ## NOVÉ PRŮRAZY KE ZHOTOVENÍ

Revize			
1	Datum		
	9./2013		
	Provedl	Ing. Peter	
	Kontroloval	Ing. Stach	
	Schválil	Ing. Stach	

PROSPECT spol. s r. o.
VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00
OSTRAVA – MAR. HORY
Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265

PROJEKTOVAL	Ing. Peter
KONTROLOVAL	Ing. Stach
SCHVÁLL	Ing. Stach

Investor : Statutární město Ostrava

Akce : ÚČOV – rekonstrukce VN rozvodny

čast : PS1 Rekonstrukce elektrických zařízení

Obsah :

DISPOZICE VN – 1.NF
PRŮRAZY PRO KABELY

Původní výkres	12040-1-121
----------------	-------------