


PROSPECT spol. s r.o.
Výstavní 8, 709 00
Ostrava - Mar. Hory
Tel. 596 616 606
prospect@prospect.cz



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVBA ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny

STAVEBNÍK Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 12040

ČÁST PROJEKTU PS1 Rekonstrukce elektrických zařízení

NÁZEV PŘÍLOHY Měření USM2, USM3

ČÍSLO PŘÍLOHY 12040-1-14

VYPRACOVAL SAJ

KONTROLOVAL STACH


SCHVÁLIL STACH

DATUM 10.10.2012

POČET STRAN 6

					DATUM	10.10.2012	STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8		TITULNÍ STRANA	12040-1-14	=	
					KRESLIL	SAJ	STAVBA: ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny					
					KONTROLOVAL	STACH	ČÁST: PS1 Rekonstrukce elektrických zařízení					
REV	DATUM	KRESLIL	KONTROL	SCHVÁLIL	SCHVÁLIL	STACH				Měření USM2, USM3	+	LIST 1 Z 2

ÚČOV - ROZVODNA VN 22kV

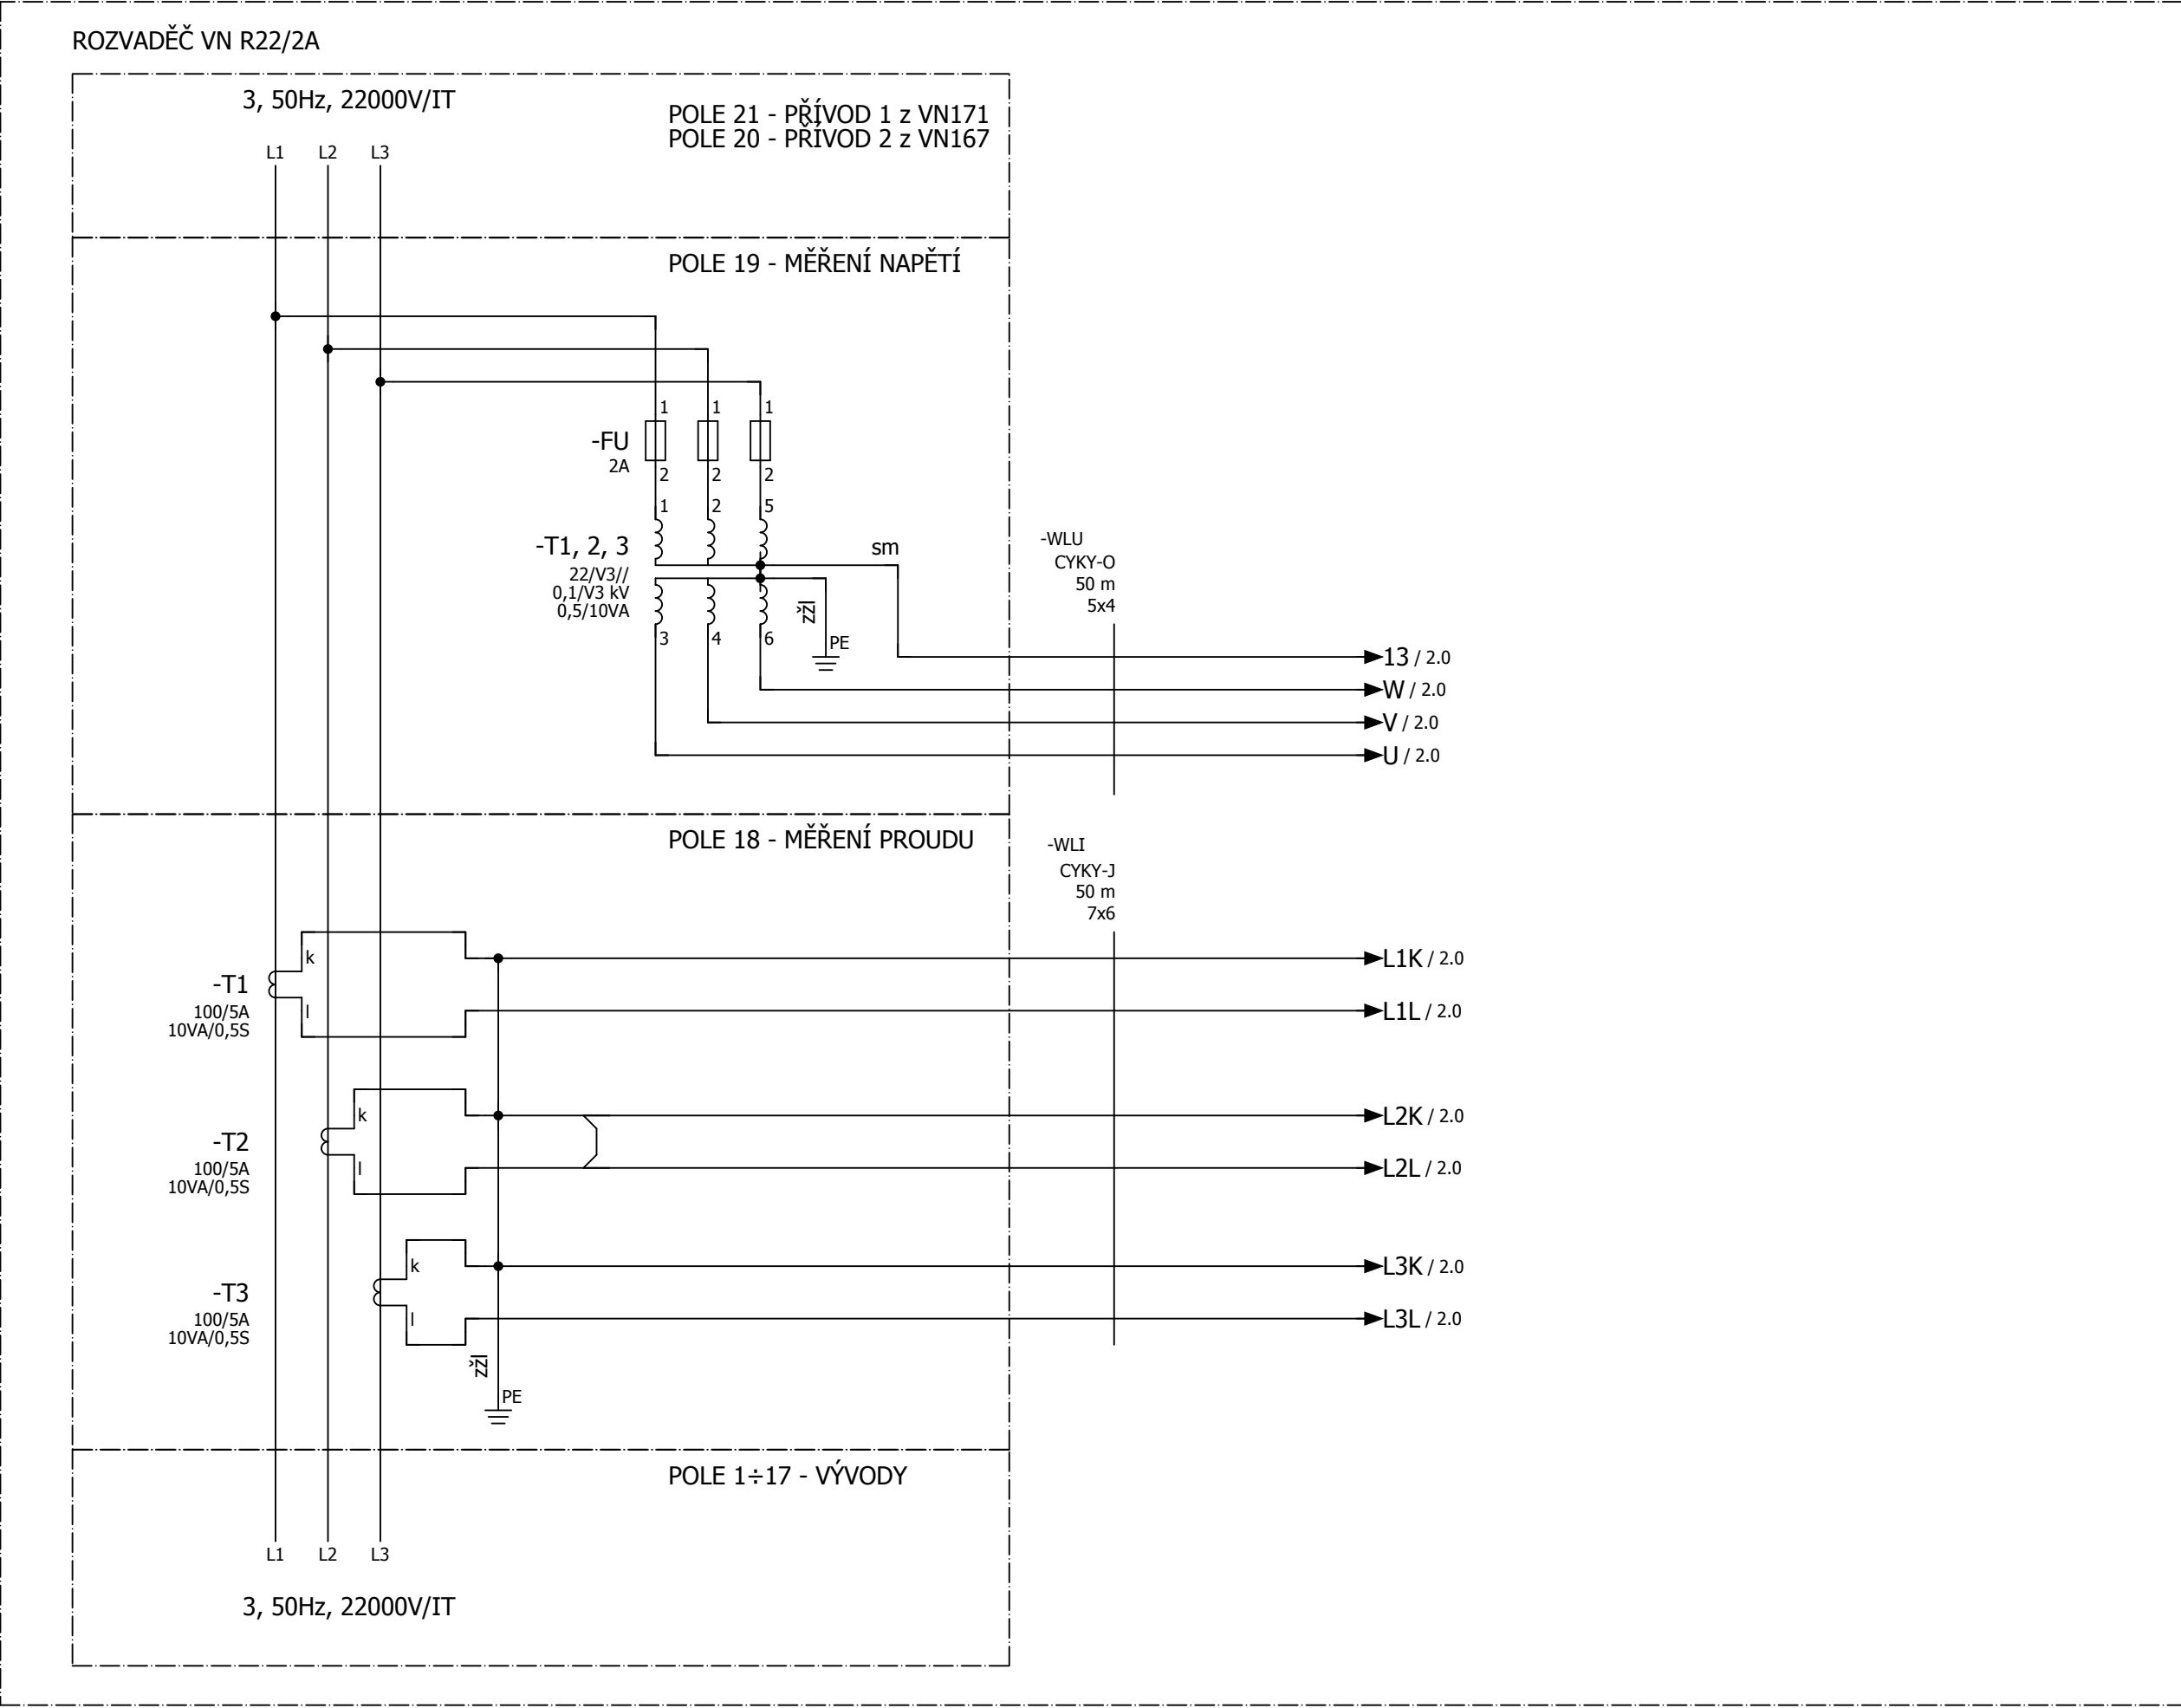


=+/2


2

					DATUM	10.10.2012	STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8		MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE	12040-1-14	= SPOTŘEBA	
					KRESLIL	SAJ	STAVBA: ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny			Měření USM2, USM3	+ USM3	LIST 1
REV	DATUM	KRESLIL	KONTROL	SCHVÁLIL	SCHVÁLIL	STACH	ČÁST: PS1 Rekonstrukce elektrických zařízení					Z 2

VN ROZVODNA NA ÚČOV V BUDOVĚ TRAFOSTANICE

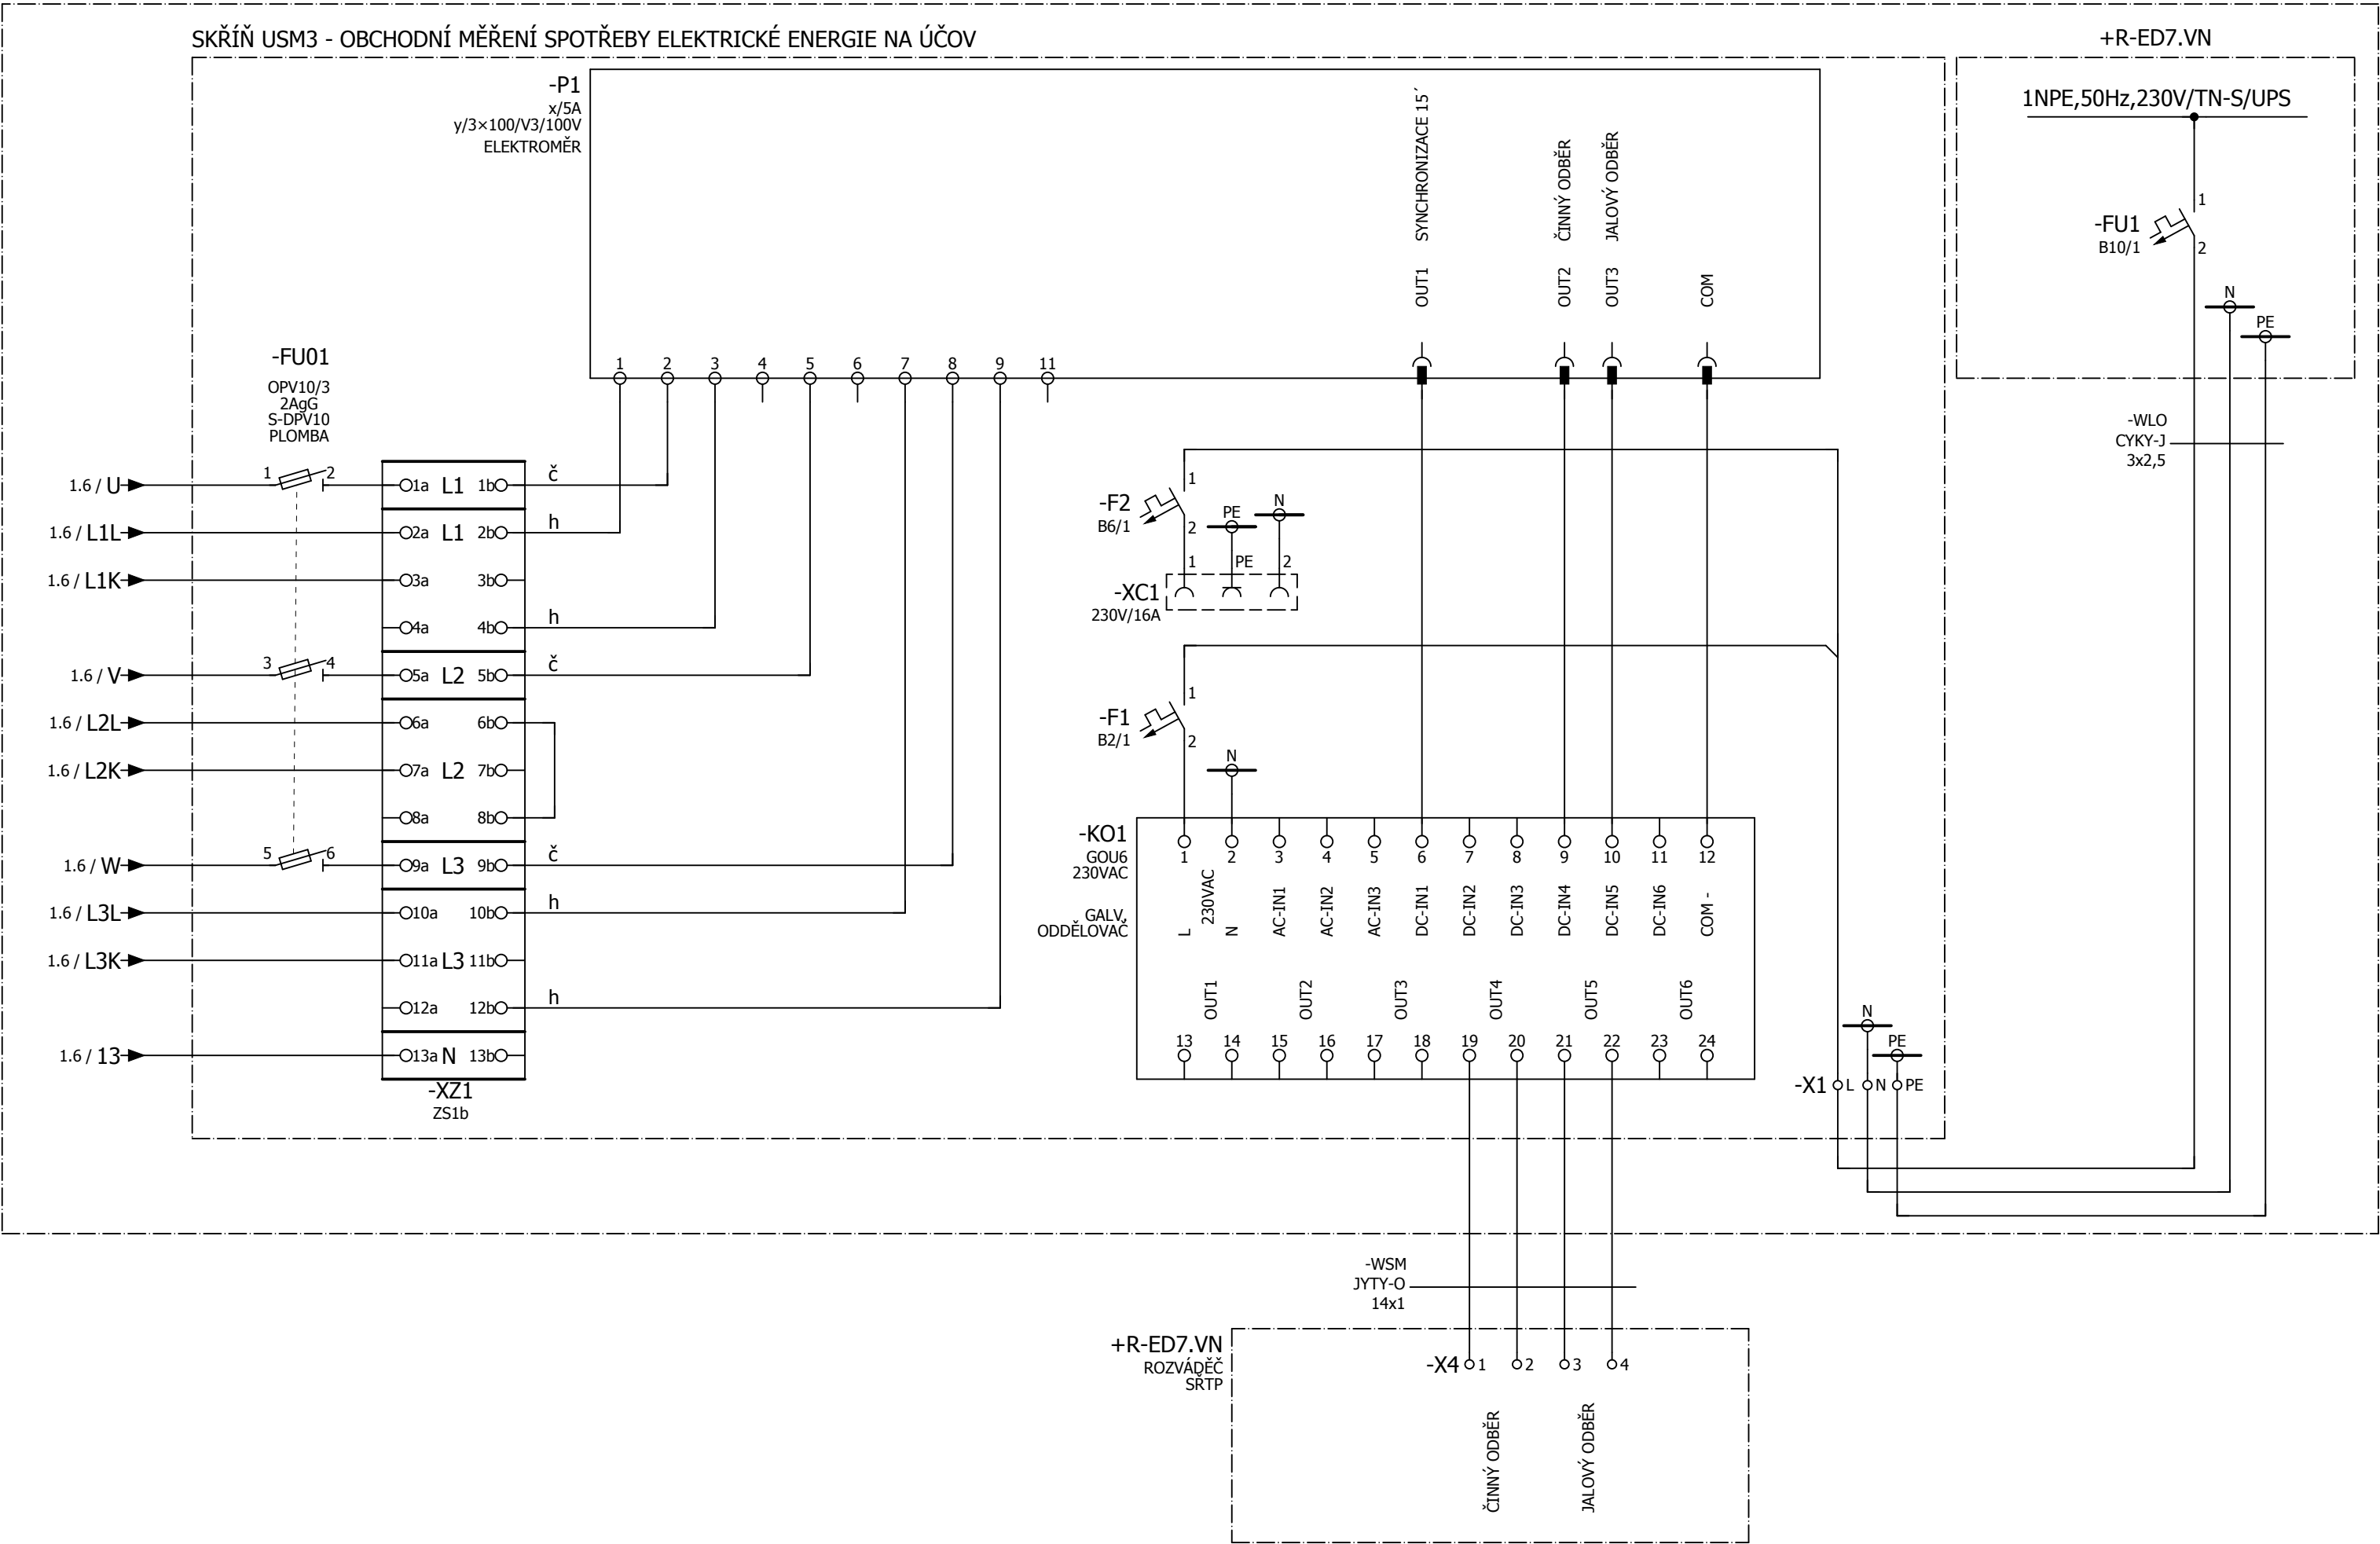

ÚČOV - ROZVODNA VN 22kV

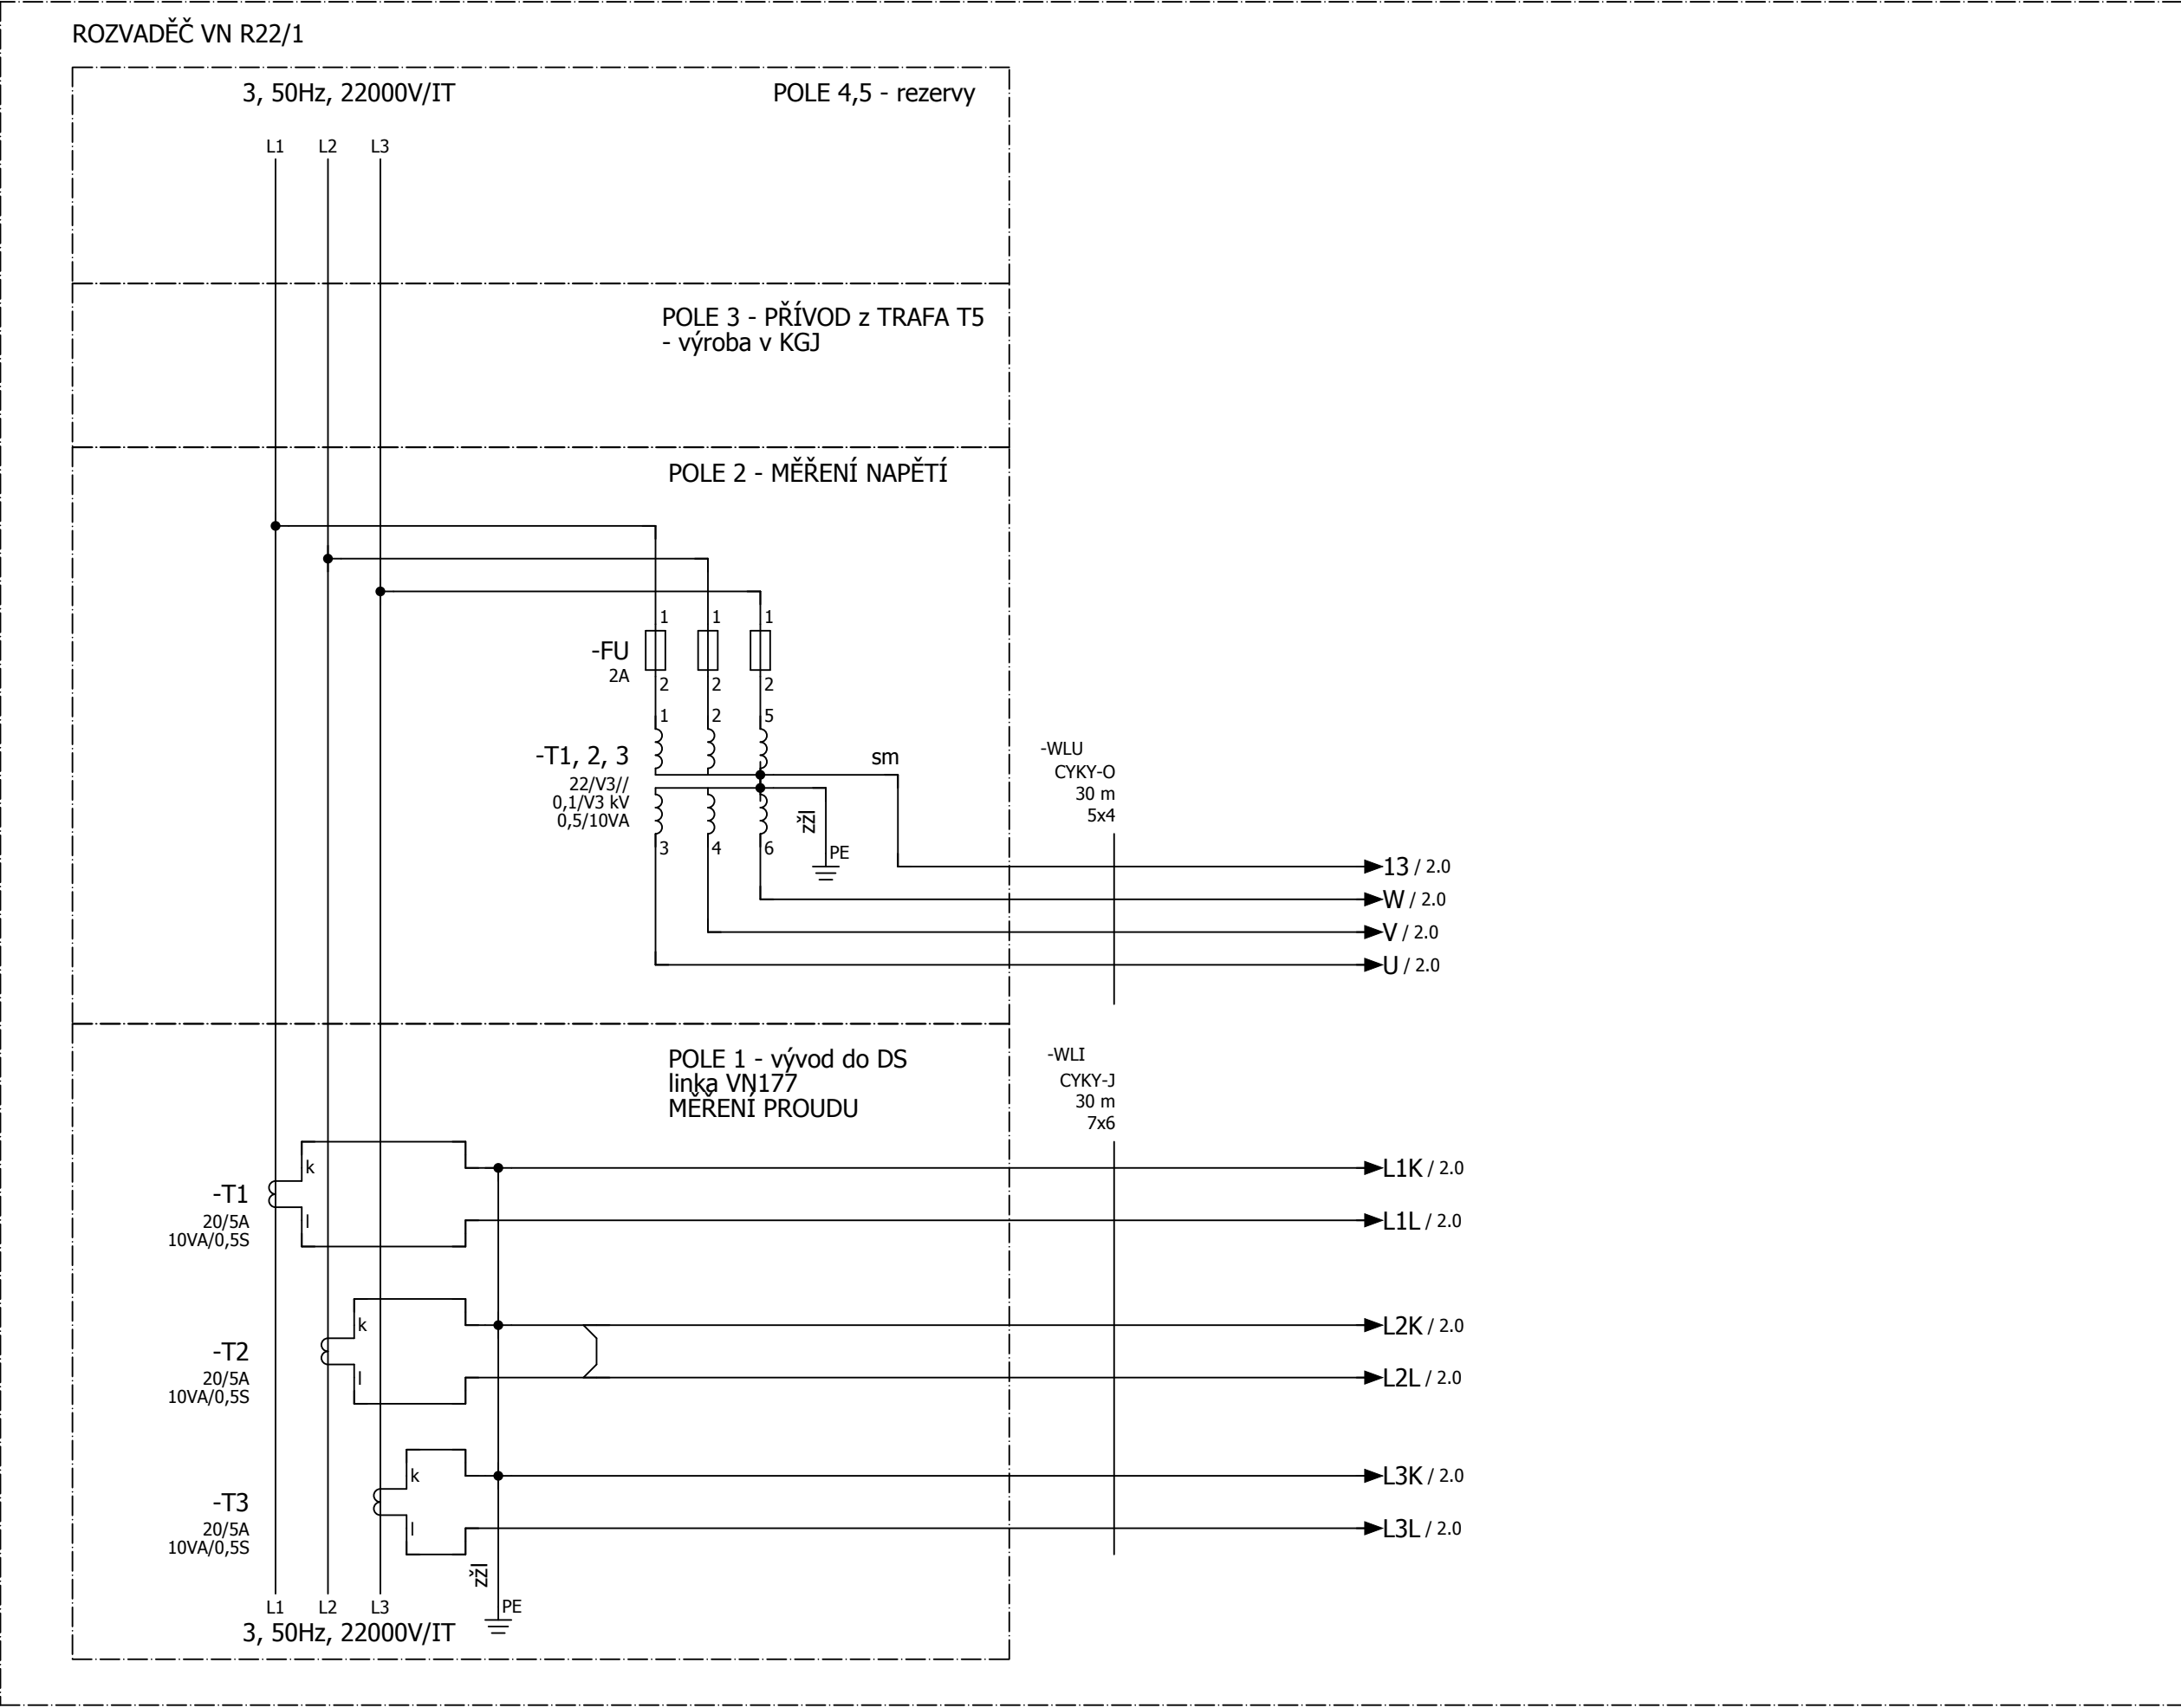

=SPOTŘEBA+USM3/2

					DATUM	10.10.2012	STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8		MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE	12040-1-14	= VÝROBA	
					KRESLIL	SAJ	STAVBA: ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny			Měření USM2, USM3	+ USM2	LIST 1
REV	DATUM	KRESLIL	KONTROL	SCHVÁLIL	SCHVÁLIL	STACH	ČÁST: PS1 Rekonstrukce elektrických zařízení					Z 2

VN ROZVODNA NA ÚČOV V BUDOVĚ TRAFOSTANICE

