


PŮDORYS PO DEMONTÁŽI POLÍ č.15÷20 stáv.rozvaděče

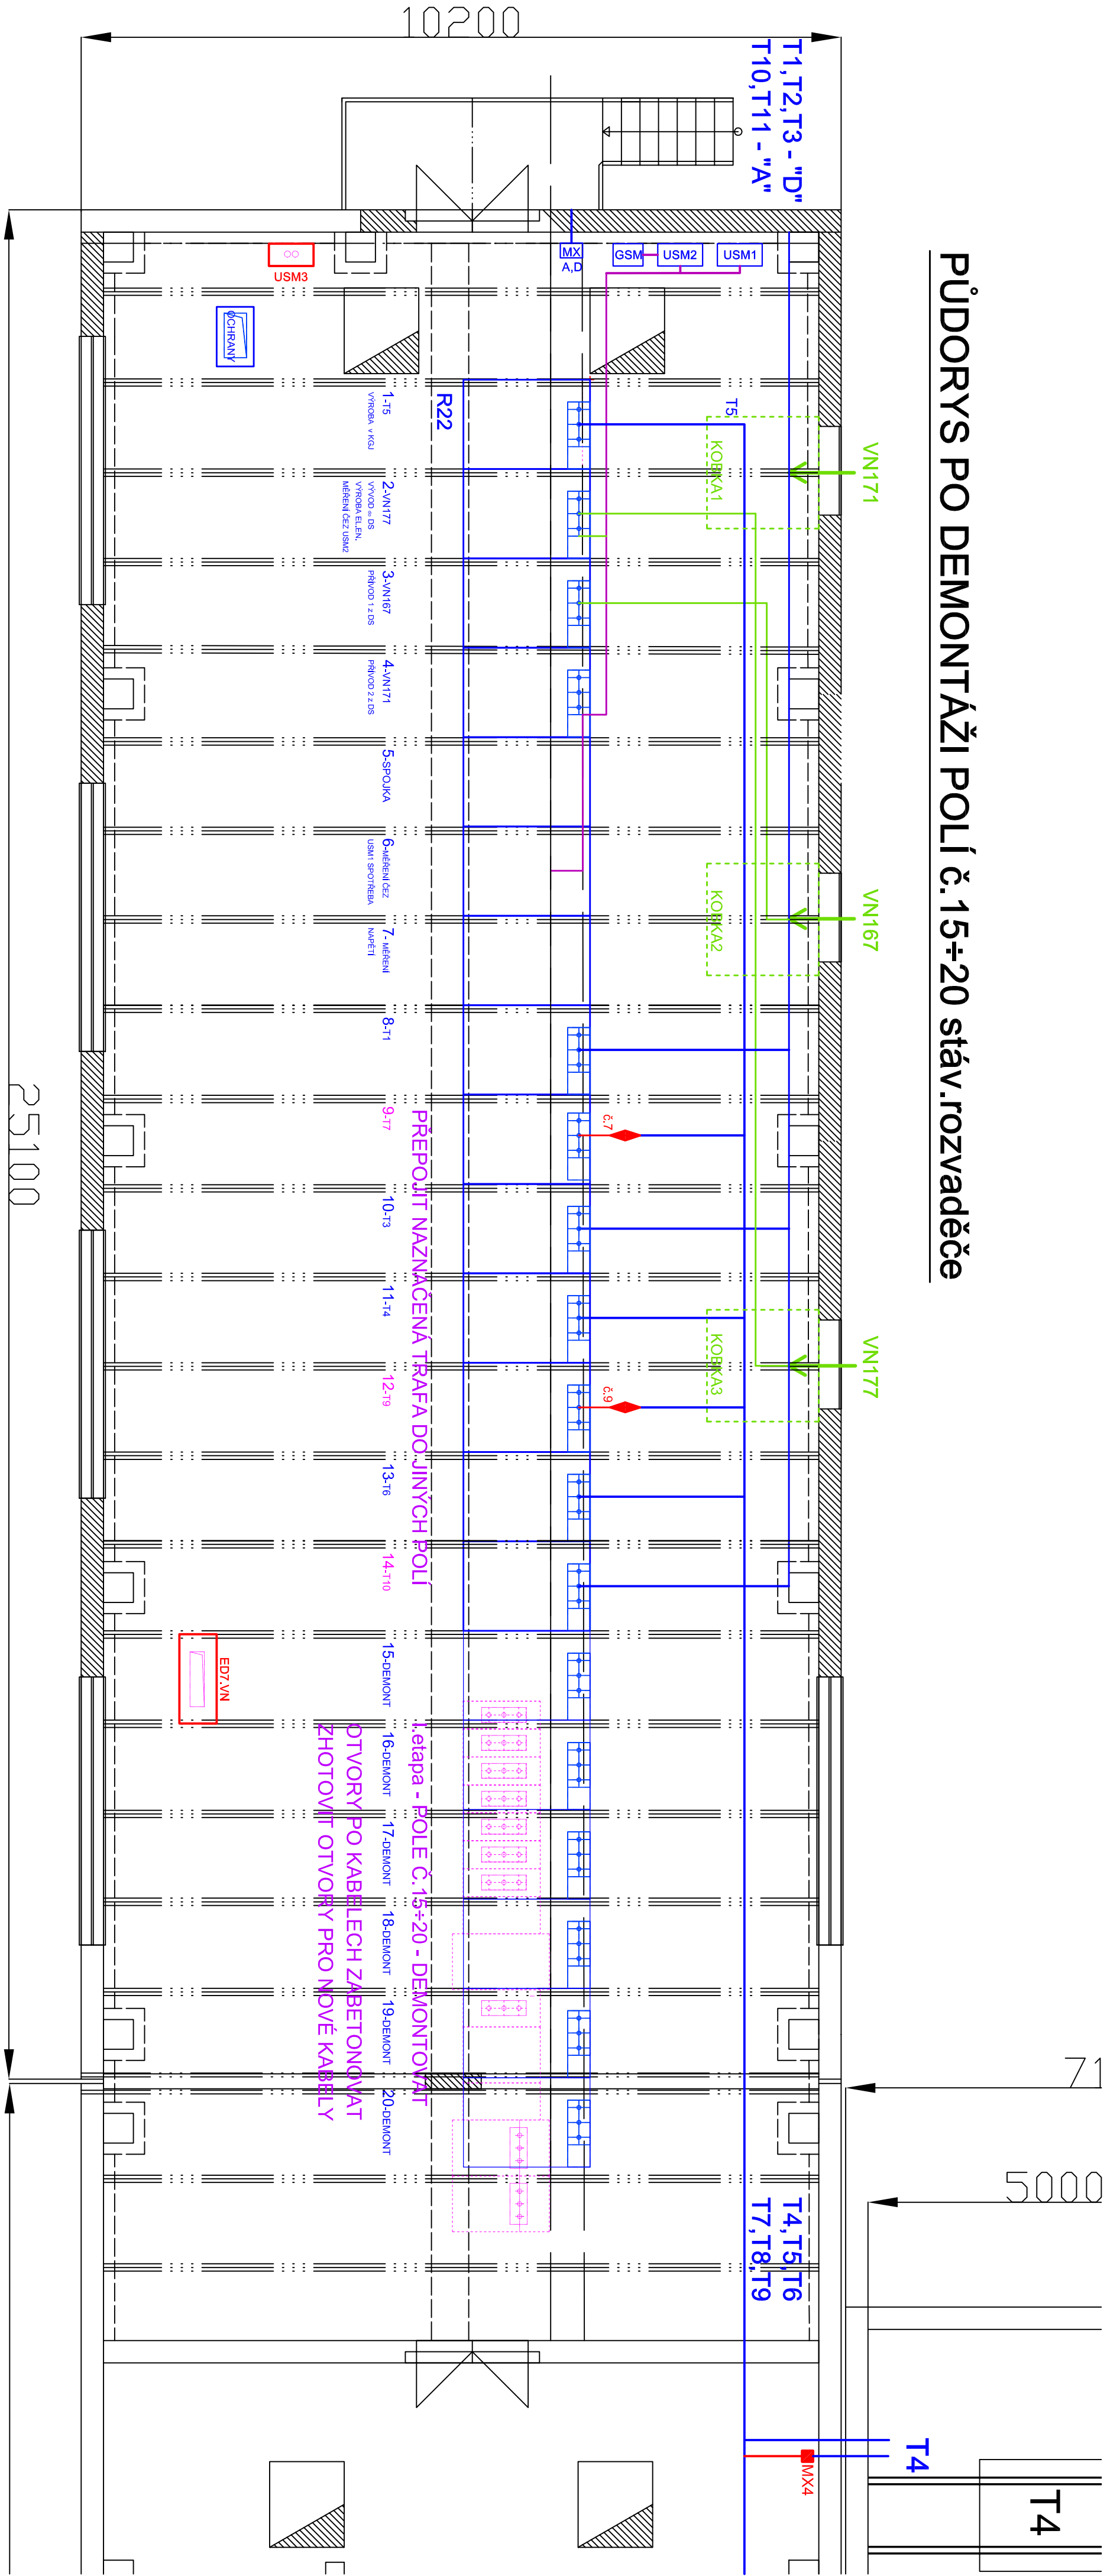

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KABELY "VN" - VYUŽITÉ
- NOVÉ KABELY "VN" - ZA OBCHODNÍM MĚŘENÍM
- NOVÉ KABELY "VN" - PŘED OBCHODNÍM MĚŘENÍM
- 3 x KABELOVÁ SPOJKA na kabelech 22kV

POZNÁMKA:

KABELY JSOU VEDENY V KABELOVÉM PROSTORU POD ROZVÁDĚČI A KOBKAMI V 1.PP NA KABELOVÝCH LÁVKÁCH A KABELOVÝCH ROŠTĚCH

- POLE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE R22kV
- NOVÝ ROZVÁDĚČ 1. ETAPA

PRŮRAZY PRO KABELY POD NOVÝM ROZVÁDĚČEM
PRŮRAZY PRO KABELY POD STÁV. ROZVÁDĚČEM
K ZABETONOVÁNÍ

Revize		Datum		Provedl		Kontroloval		Schválil									
1		9/2013		Ing. Peter		Ing. Stach		Ing. Stach									
<div><div><div><div><div></div><div>PROSPECT</div></div></div><div><div>PROSPECT spol. s r. o.</div><div>VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00</div><div>OSTRAVA – MĚR. HORY</div><div>Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div></div></div> <div>Investor : Statutární město Ostrova</div> <div>Akce : ÚČOV – rekonstrukce VN rozvodny</div> <div>Část : PS1 Rekonstrukce elektrických zařízení</div> <div>Obsah : DISPOZICE VN – 1.NP PŘÍPRAVA PŘED 1.ETAPOU</div> <table><tr><td colspan="2">Původní výkres</td><td colspan="2">Líst</td></tr><tr><td colspan="2">12040-1-09</td><td colspan="2">17</td></tr></table>										Původní výkres		Líst		12040-1-09		17	
Původní výkres		Líst															
12040-1-09		17															
PROJEKTOVAL		Ing. Peter															
KONTROLOVAL		Ing. Stach															
SCHVÁLIL		Ing. Stach															
č. zakázky		12040															
Kótováno v		mm															
Datum		10/2012															
Stupeň		DPS-DVZ															
CAD																	
Měřítko		1:60															