




UZEL Č. 2



UZEL Č. 3

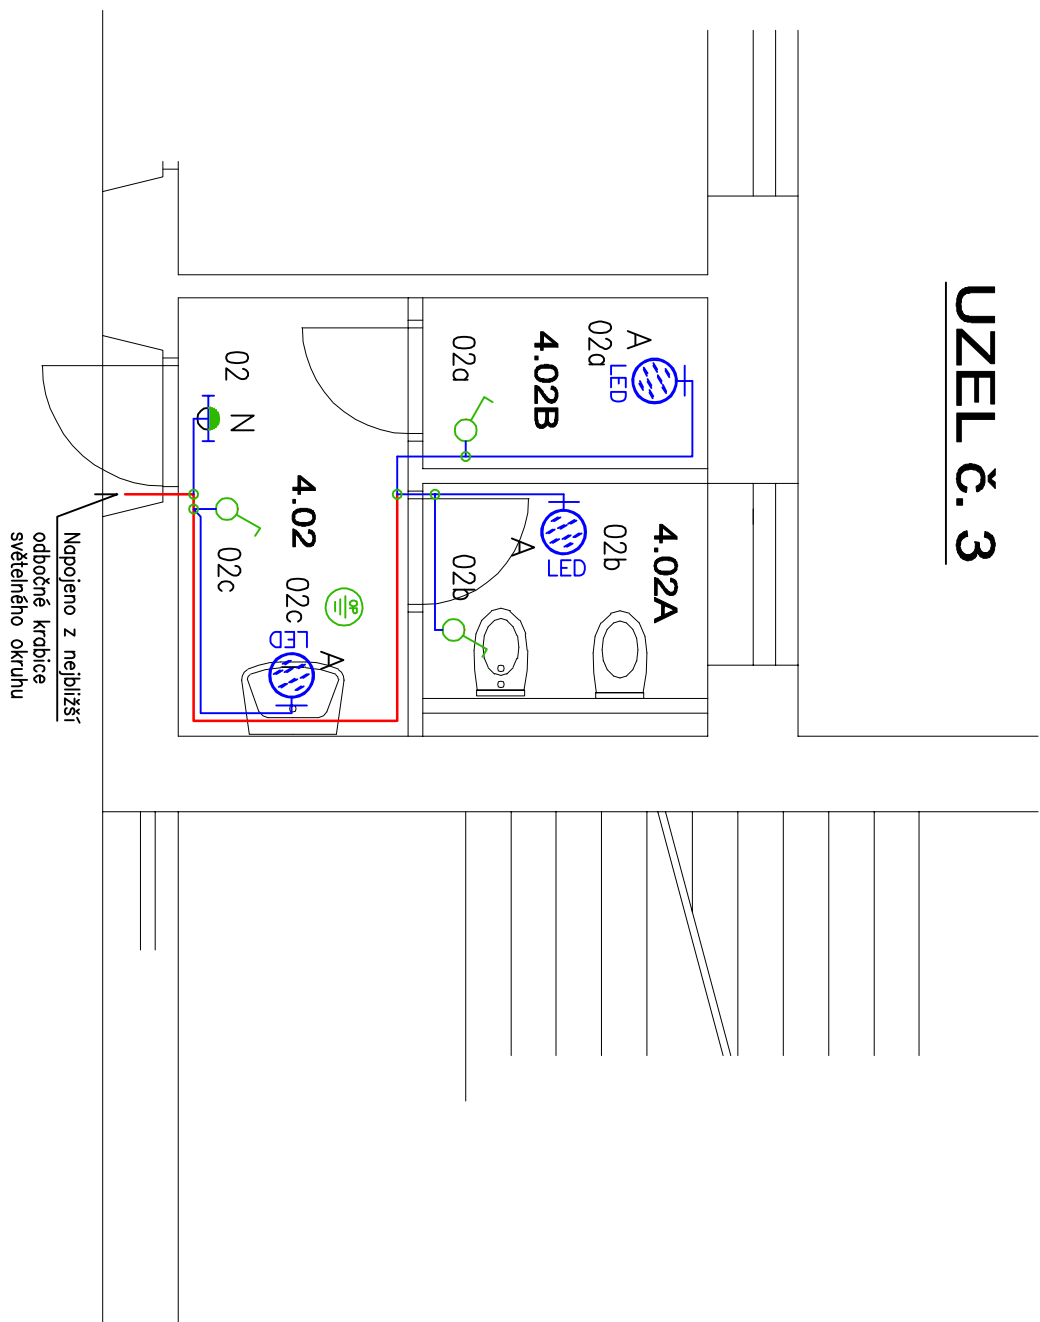


UZEL č. 4




LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

Číslo mštn.	Účel mštnosti
4.01	Umývárna
4.01A	Speciála
4.01B	WC-ženy
4.02	Umývárna
4.02A	Hygienická mštnost- ženy
4.02B	Ukládová mštnost
4.03	Umývárna
4.03A	Sklad
4.03B	WC-muži

SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



A  LED
LED svítidlo přisazené kulaté, IP 54, Příkon 20W
délka x šířka x výška: 320 x 0 x 90 mm,
Světelný tok 1 700 lm

Fotoluminiscenční tabulka – piktogram

V takto označených prostorach bude provedeno ochranné vodivé pospojování

Hlavní kabelová trasa silnoproudu

V projektu jsou veškeré sílové kabely typu CYKY 3x1,5. Na základě úvahy dodavatelské elektrofirmy je však možno použít i ploché kabely typu CYKLYO tam, kde to předpisy dovolí a kde se uvedení kabel CYKLYO v daném provedení vyrábí.

Poznámka

Běžné ovládací jsou umístovány ve výšce 1,2 m nad podlahou s výjimkou prostor, určených i pro využívaní invalidních osob, zde je nutno dodržet výšku 1 metr.

Ventilátor s časovým doběhem je zapojen v místnostech bez okna na světlý okruh v místnosti a ovládaný výměňčem v místnosti. Tam, kde je okno, je ventilátor ovládaný samostatným spínačem.

Pro napojení je nutno použít kabel CRY 5x1,5–J (nutno dovést navíc trvalou příkonu fázi). Ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

Spínač zapuštěný, 10AX, 250V, sestávající z:

esk

qos

3

 \hat{z}

u, b

qos

1

$$\hat{z}$$

esk

qos

5

ICI

ask

yes
qos

55

NÁZEV AKCE :		Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice	
OBJEKT :			
ČÁST : D.1.4.4 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky			
OBSAH :		ELEKTROROZVODY 4.NP	
NÁZEV AKCE :		Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice	
OBJEKT :			
ČÁST : D.1.4.4 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky			
OBSAH :		ELEKTROROZVODY 4.NP	
NÁZEV AKCE :		Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice	
OBJEKT :			
ČÁST : D.1.4.4 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky			
OBSAH :		ELEKTROROZVODY 4.NP	

$\pm 0,000$ = úroveň čisté podlahy 1.NP