




UZEL č. 1

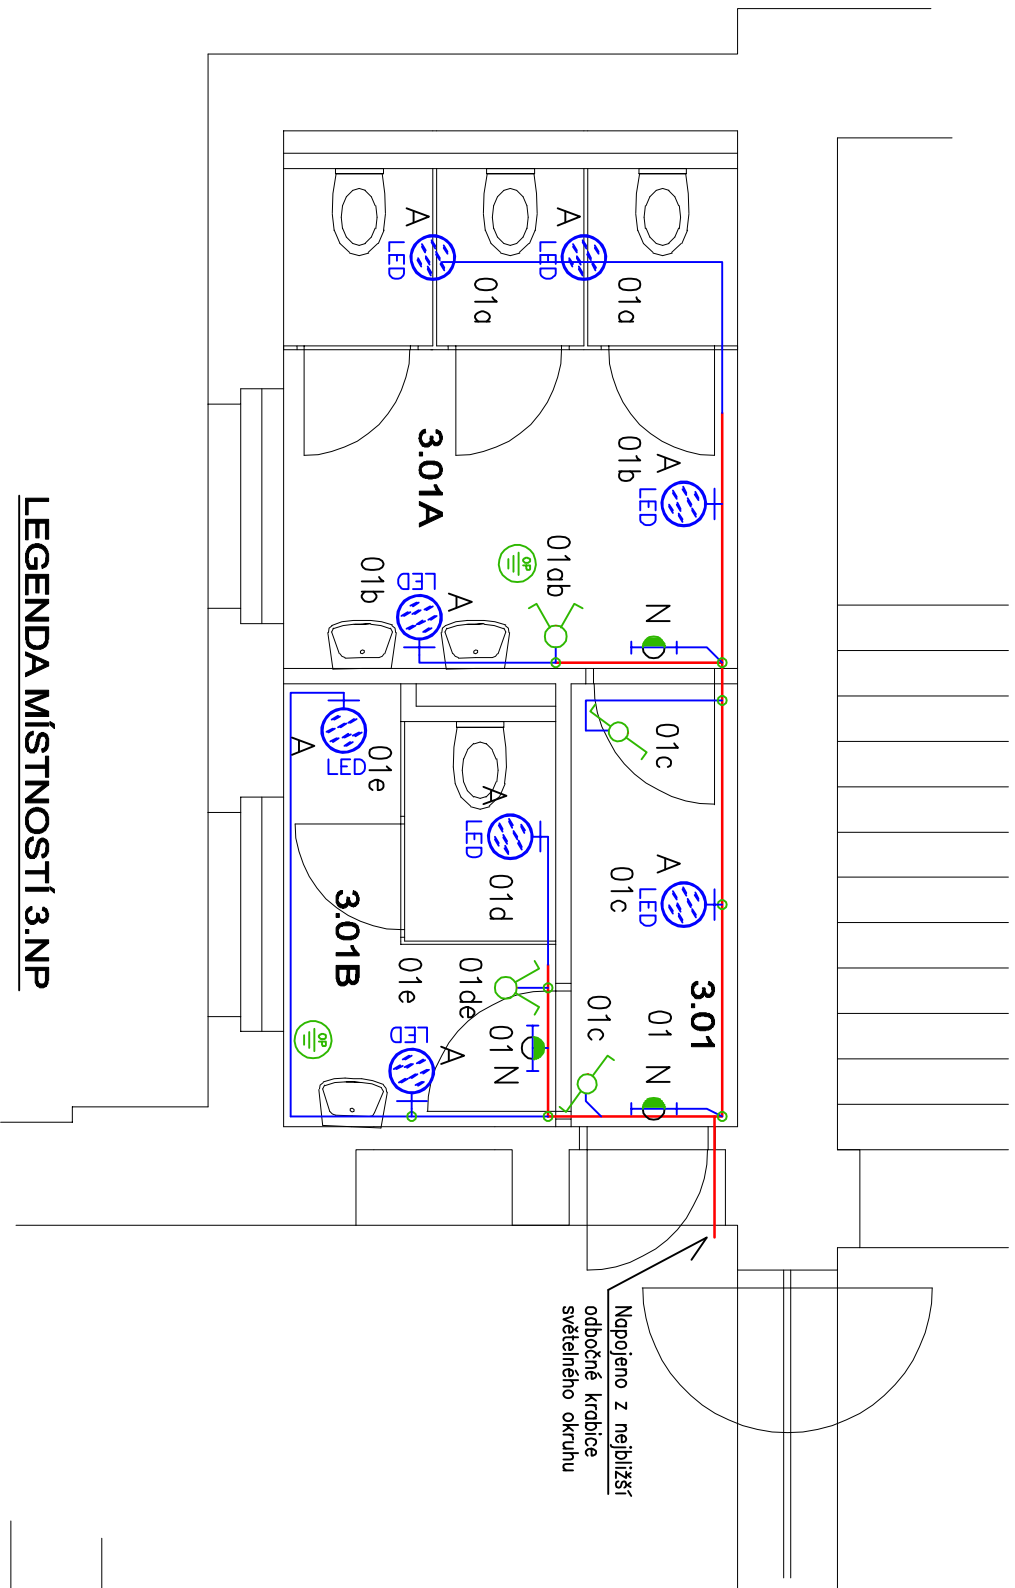


UZEL č. 2




UZEL č. 3



UZEL č. 4

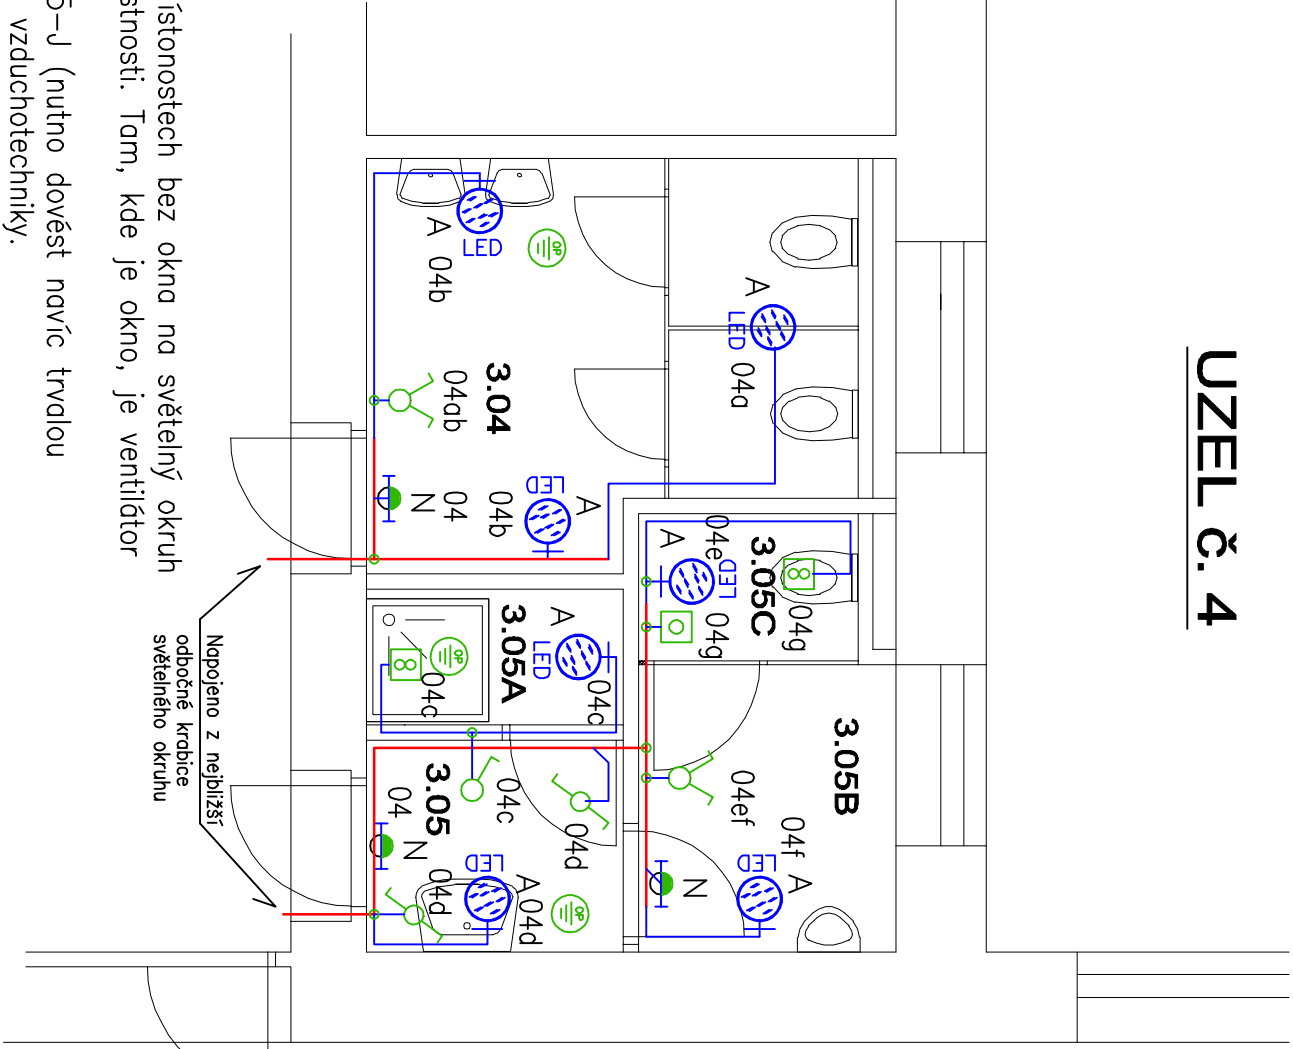

SCHEMA LEVÉHO TRAKTU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Číslo místn.	Účel místnosti
3.01	Chodba
3.01A	WC-muži
3.01B	WC-ženy
3.02	Umývárna
3.02A	Společna
3.02B	WC-ženy
3.03	Umývárna
3.03A	Hygienická místnost- ženy
3.03B	Úklidová místnost
3.04	WC-ženy
3.05	Umývárna
3.05A	Společna
3.05B	WC-muži
3.05C	WC-muži

- LED svítidlo přisazené kulatě, IP 54, Příkon 20W, délka x šířka x výška: 320 x 0 x 90 mm, Světelný tok 1 700 lm
- Fotoluminiscenční trubka – piktoqram
- V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.
- Hlavní kabelová trasa silnoprůdu

Poznámka

Běžné ovládače jsou umístovány ve výšce 1,2 m nad podlahou s výjimkou prostor, určených i pro využívání invalidních osob, zde je nutno dodržet výšku 1 metr.

- Ventilátor s časovým doběhem je zapojen v místnostech bez okna na světelný okruh v místnosti a ovládán daným vypínačem v místnosti. Tam, kde je okno, je ventilátor ovládn samostatným spínačem.
- Pro napojení je nutno použít kabel CYKY 5x1,5–J (nutno dovést nově trvdou přímou fázi). Ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

- Spínač zopuštěný, 10AX, 250V, sestávající z:
  - \* přístroj spínače jednopólový (fazení 1)
  - \* kryt kolečky jednoduchý, s přídržnou deskou, barva bílá
  - \* rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný, barva bílá
- Spínač zopuštěný, 10AX, 250V, sestávající z:
  - \* přístroj spínače sérový (fazení 5)
  - \* kryt kolečky dvojitý, s přídržnou deskou, barva bílá
  - \* rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný, barva bílá

- Spínač zopuštěný, 10AX, 250V, sestávající z:
  - \* přístroj spínače střídavý (fazení 6)
  - \* kryt kolečky jednoduchý, s přídržnou deskou, barva bílá
  - \* rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný, barva bílá
- Spínač na povrchu, 10AX, 250V, sestávající z:
  - \* přístroj tlačítkového ovládače zapínacího (fazení 1/0)
  - \* kryt kolečky jednoduchý, s přídržnou deskou, barva bílá
  - \* rámeček pro el. inst. přístroje jednonásobný, barva bílá
  - \* doutnovka orientoční
- včetně časového relé pod vypínač

±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

NÁZEV AKCE :		ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice		Ing. Kania Jan		Jarmila Mazurková		Ing. Faldyna David		
		K		Mazurková		Faldyna		
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PARC.Č. : katastr. území Opatov (1300)						
MÍSTO STAVBY : Prácheň území č. 729 30 Opatov		STAVBYNÍK / OBJEDNATEL : stavění náro Opatov Prácheň území č. 729 30 Opatov						
OBJEKT :		STUPEŇ						
ČÁST : D.1.4.4 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky		DPS						
OBSAH :		ELEKTROROZVODY 3.NP						
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS- 05/17-D.1.4.4-						
Č.čv.		03						