


SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

(BEZ MĚŘÍTKA)

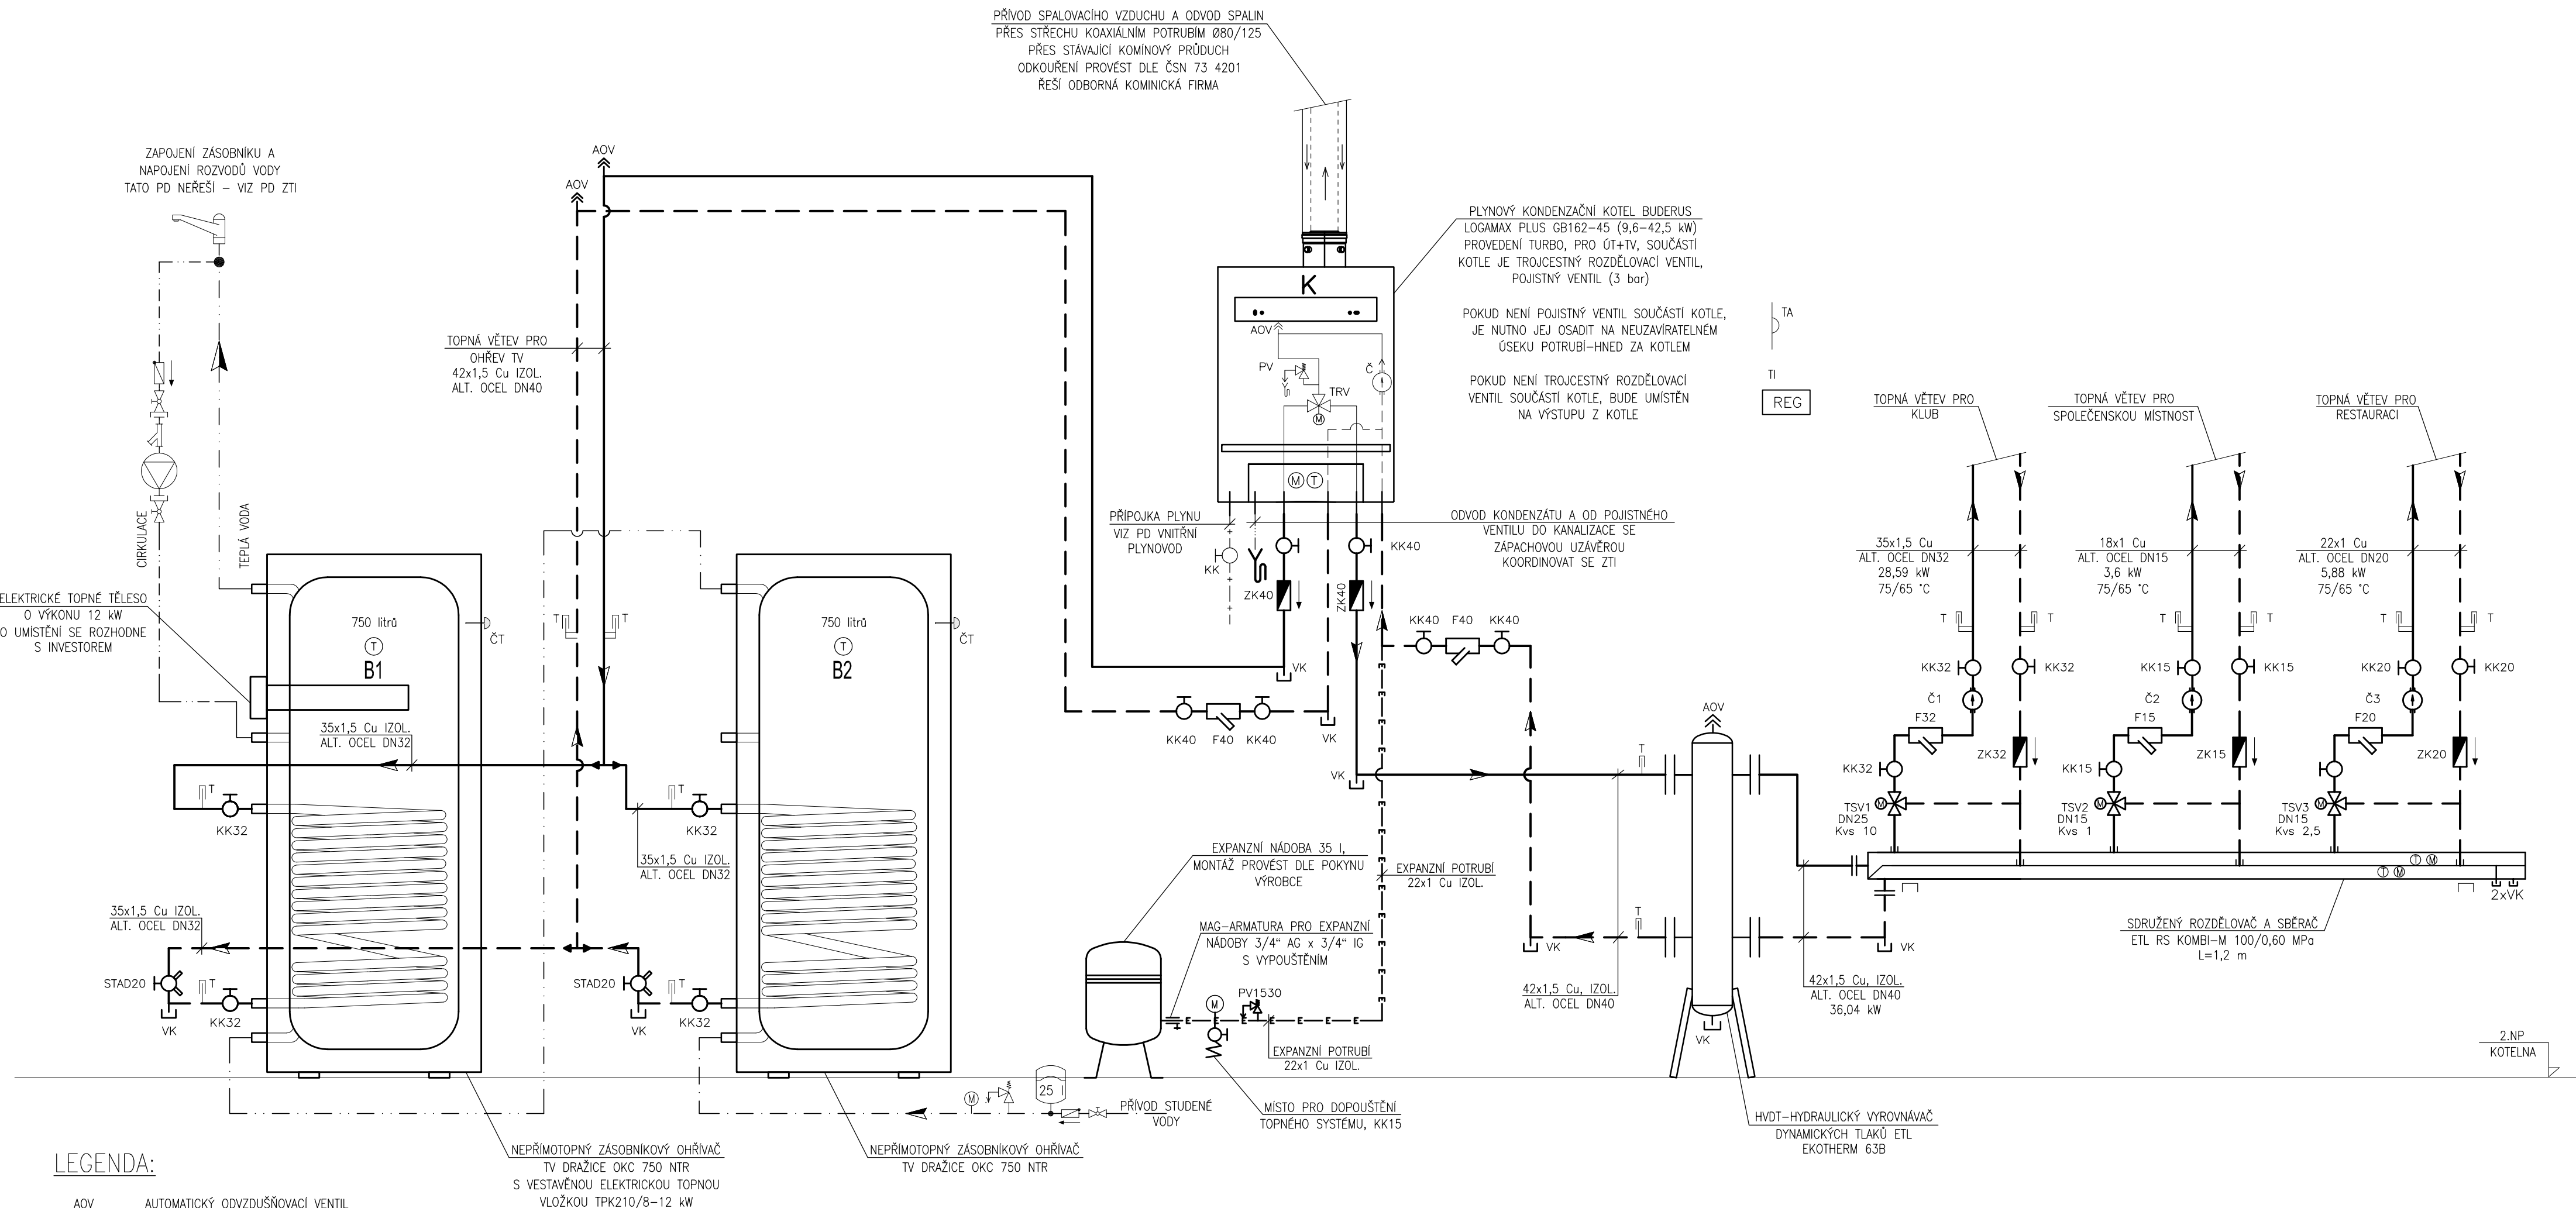

TABULKA PŘEVODU Ø OCEĽ/MĚŘ

DN 10	15x1 Cu
DN 15	18x1 Cu
DN 20	22x1 Cu
DN 25	28x1 Cu
DN 32	35x1,5 Cu
DN 40	42x1,5 Cu
DN 50	54x2 Cu

—————	PRÍVOD ÚT
-----	ZPÁTEČKA ÚT
—e—e—e—e—e—	EXPANZNÍ POTRUBÍ
—+—+—+—+—+—	VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI—THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Slavíkova 6143, 708 00 OSTRAVA—Poruba tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 IČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@maxxitherm.cz
Ing. HAVLÍČEK Michal	Ing. HAVLÍČEK Michal	Ing. GALUŠKA Martin	
<i>Havlicek</i>	<i>Havlicek</i>	<i>Galuska</i>	
INVESTOR: Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			
AKCE: Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá			DATUM: X/2012
MÍSTO: Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava – Stará Bělá parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661			ARCH.Č.: 73/12
ČÁST: F.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			POČ. A4: 4
OBSAH: A—ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ			MĚŘÍTKO: ---
NÁZEV: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA			STUPEŇ DPS PD:
			VÝKR.Č.: F.1.4.2—A3