


PŮDORYS 2.NP

M 1:50

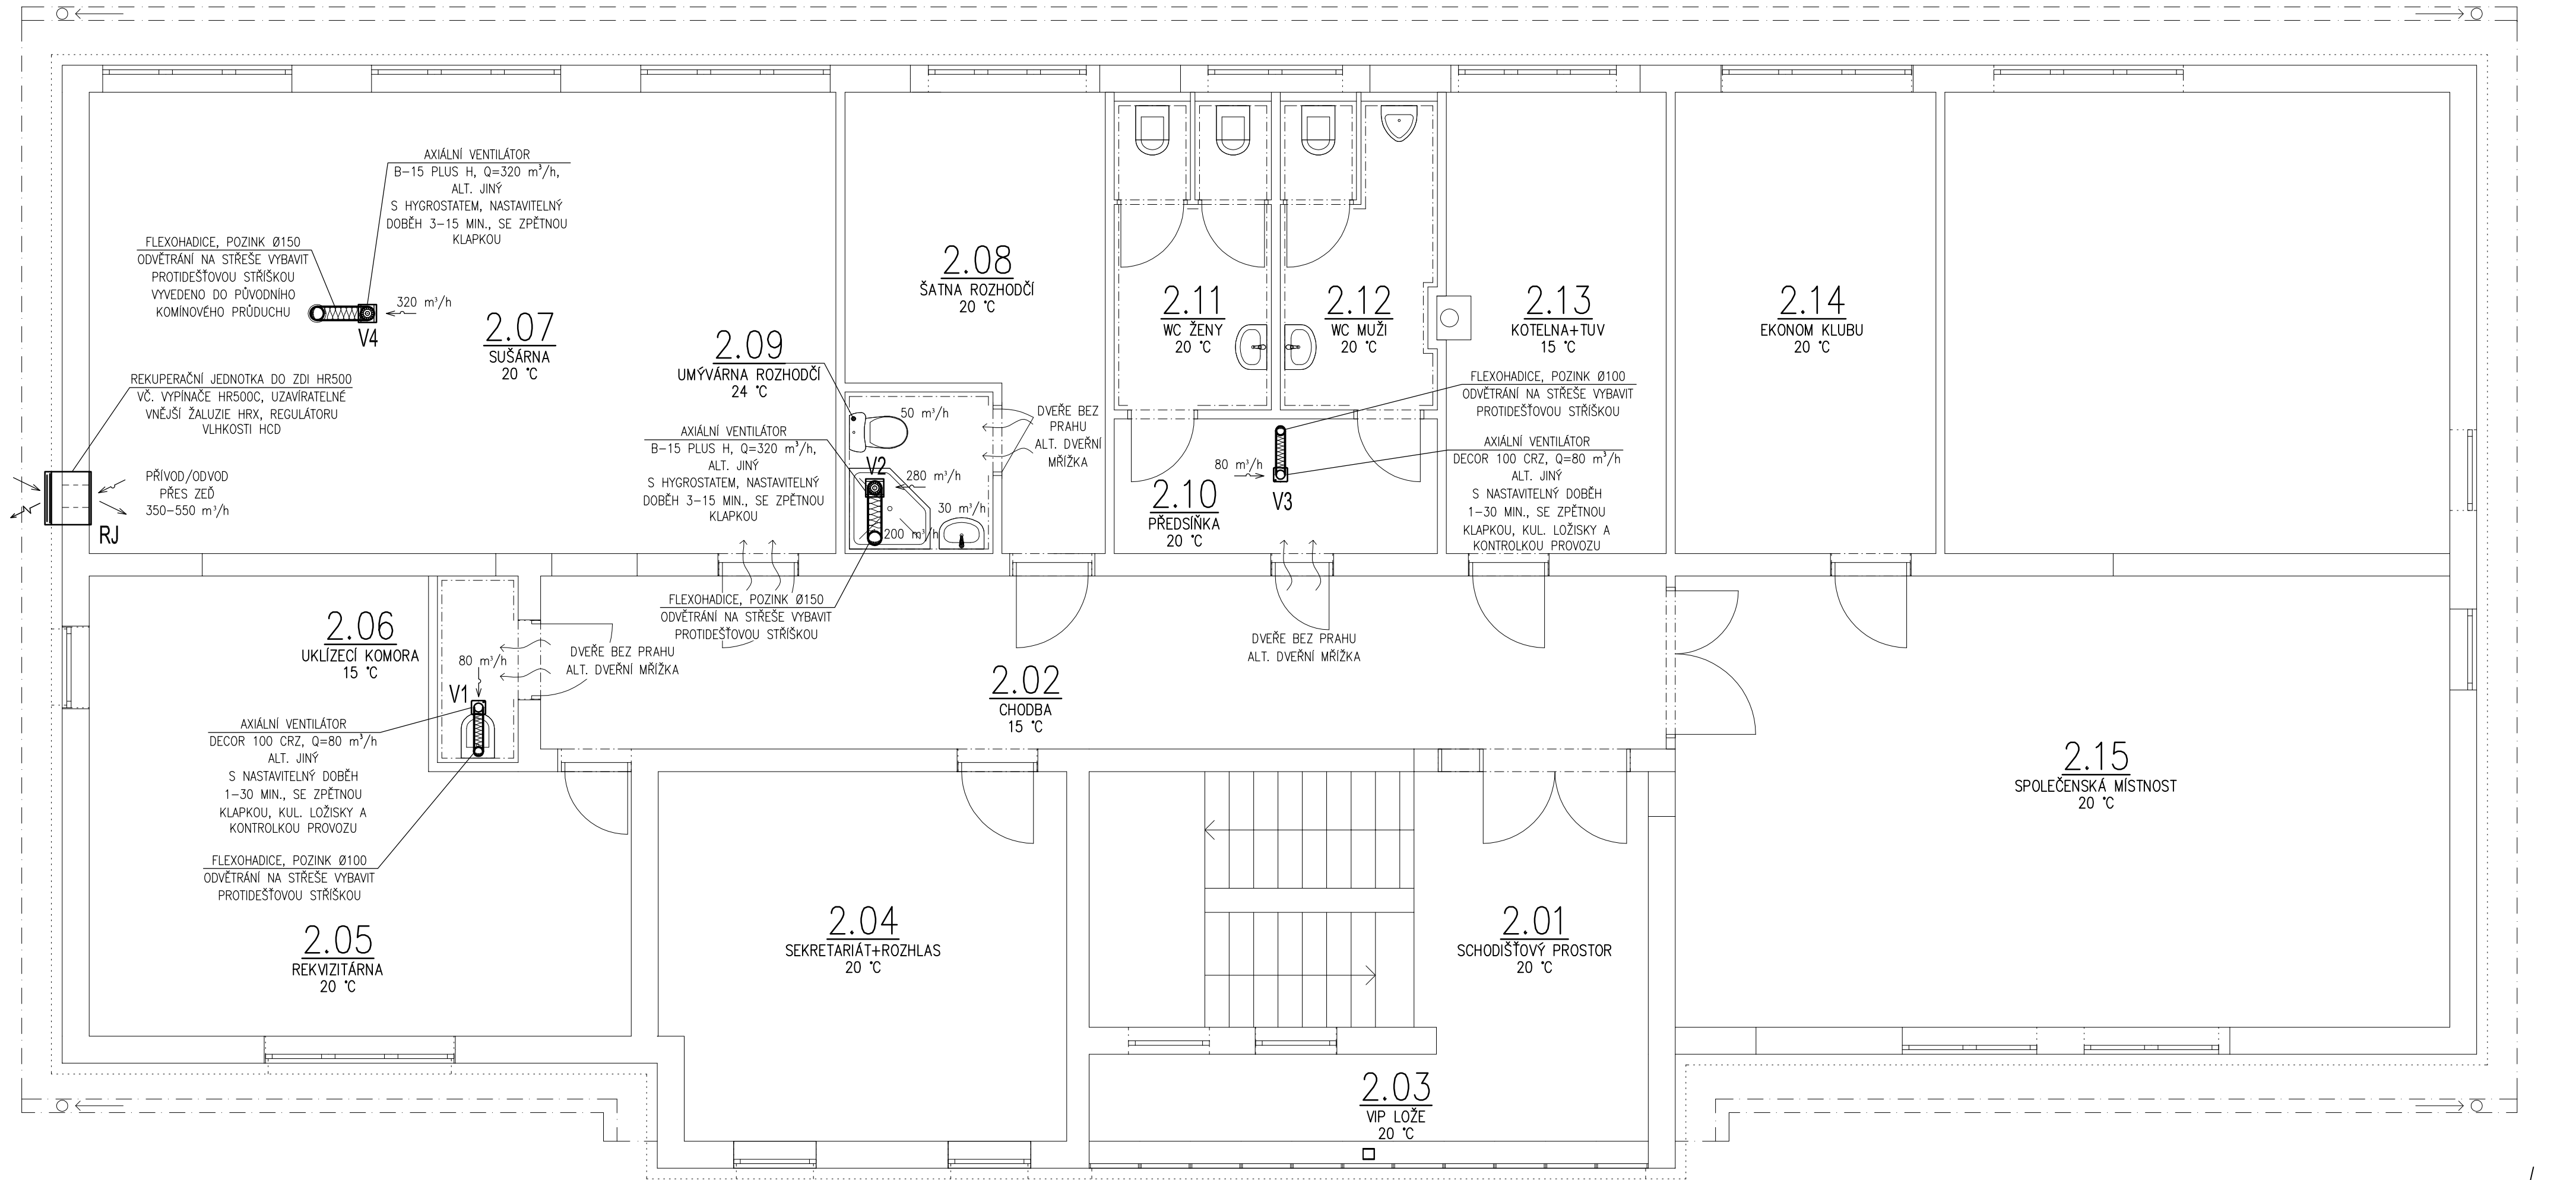

LEGENDA:

2.05  
REKVIZITÁRNA  
20 °C

ČÍSLO MÍSTNOSTI  
NÁZEV MÍSTNOSTI  
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

V1 – V4 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR V SDK PODHLEDU  
RJ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA  
D DIGESTOŘ–ELEKTRICKÝ ODŠAČAČ PAR

POZN.:  
VZT POTRUBÍ BUDE VEDENO V SÁDROKARTONOVÉM ZÁKRYTU  
ODVOD KONDENZÁTU Z VZT POTRUBÍ BUDE NAPOJEN DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZACE  
NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA ZTI, ELEKTRO A MaR

Tabulka místností 2.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	podlaha/základna	poznámky
2.01	Schodišťový prostor	18,46	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100 mm
2.02	Chodba	24,20	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100 mm
2.03	VIP Lože	6,04	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100 mm
2.04	Sekretariát + rozhlas	18,41	Koberec	Kob. soklik V=100mm
2.05	Rekvizitárna (dresy + balóny)	26,06	PVC	PVC lišta
2.06	Uklížecká komora	1,87	Keramická dlažba	Ker. obklad V=1500 mm
2.07	Sušárna	42,53	PVC	PVC lišta
2.08	Šatna rozhodčí	11,58	PVC	PVC lišta
2.09	Umývárna rozhodčí	2,97	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2000mm
2.10	Předšínka	5,40	Keramická dlažba	Ker. soklik v=100mm
2.11	WC ženy	6,13	Keramická dlažba	Ker. obklad v=1800mm
2.12	WC muži	6,06	Keramická dlažba	Ker. obklad v=1800mm
2.13	Kotelna + TUV	12,46	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100mm
2.14	Ekonom klubu	14,93	Koberec	Kob.soklik V=100mm
2.15	Společenská místnost	73,26	PVC	PVC lišta

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI–THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Slavkova 6143, 708 00 OSTRAVA–Poruba tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 iČo: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e–mail: maxxitherm@maxxitherm.cz
Ing. HAVLÍČEK Michal	Ing. HAVLÍČEK Michal	Ing. GALUŠKA Martin	
INVESTOR: Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			
AKCE: Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá			DATUM: X/2012
MÍSTO: Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava – Stará Bělá parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661			ARCH.Č.: 73/12
ČÁST: F.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			POČ. A4: 4
OBSAH: C–ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			MĚŘÍTKO: 1:50
NÁZEV: PŮDORYS 2.NP			STUPEŇ DPS
			PD:
			VÝKR.Č.: F.1.4.2–C2