


Obsah: Schéma rozváděče RA5

Akce: Celková oprava VZT v budově
AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz
1.4.2 Měření a regulace 4NP

Vypracoval: Gajzler					Investor: Statutární město Ostrava	Zak.číslo: 020/014	A.K.: 020/014	Listů: 13
Kontroloval: ing. Krischke						Změna/Datum:	V.č.: 115	List:
Datum : 08.2014						Měřítko: N		1

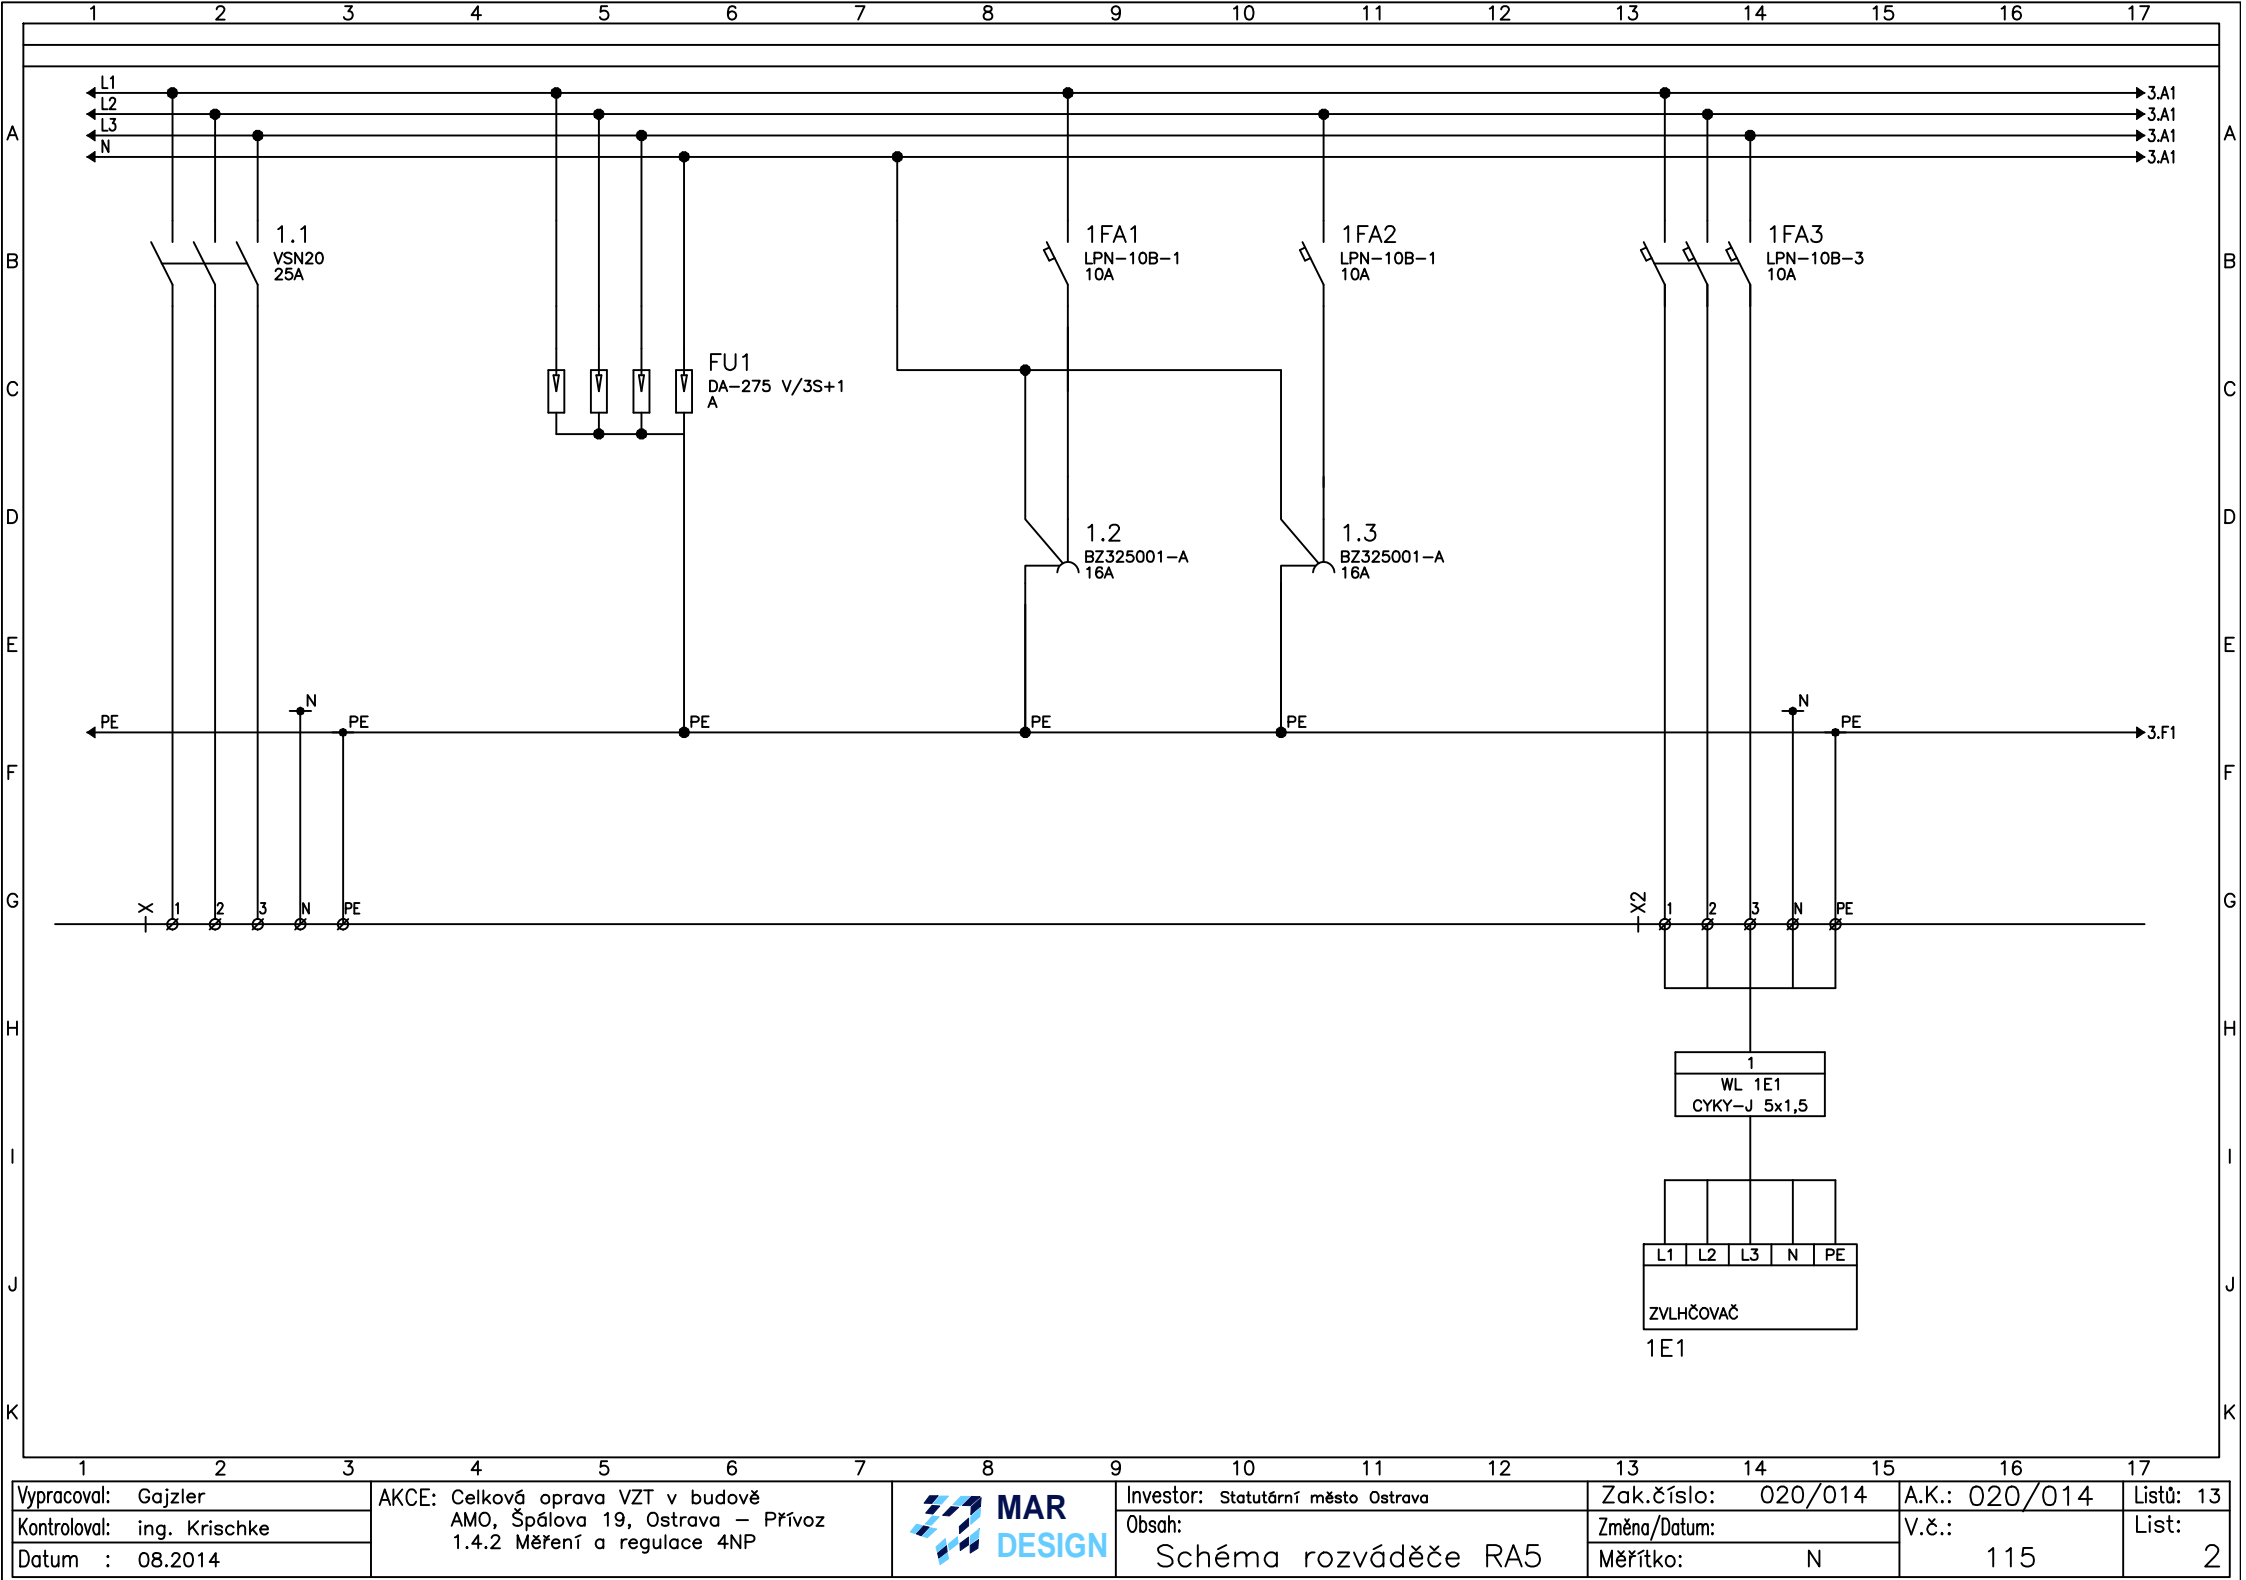

Vypracoval:	Gajzler
Kontroloval:	ing. Kriskche
Datum :	08.2014

AKCE:	Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2 Měření a regulace 4NP
-------	---





Investor:	Statutární město Ostrava
Obsah:	Schéma rozváděče RA5

Zak.číslo:	020/014
Změna/Datum:	
Měřítka:	N

A.K.:	020/014
V.č.:	115

Listů:	13
List:	2

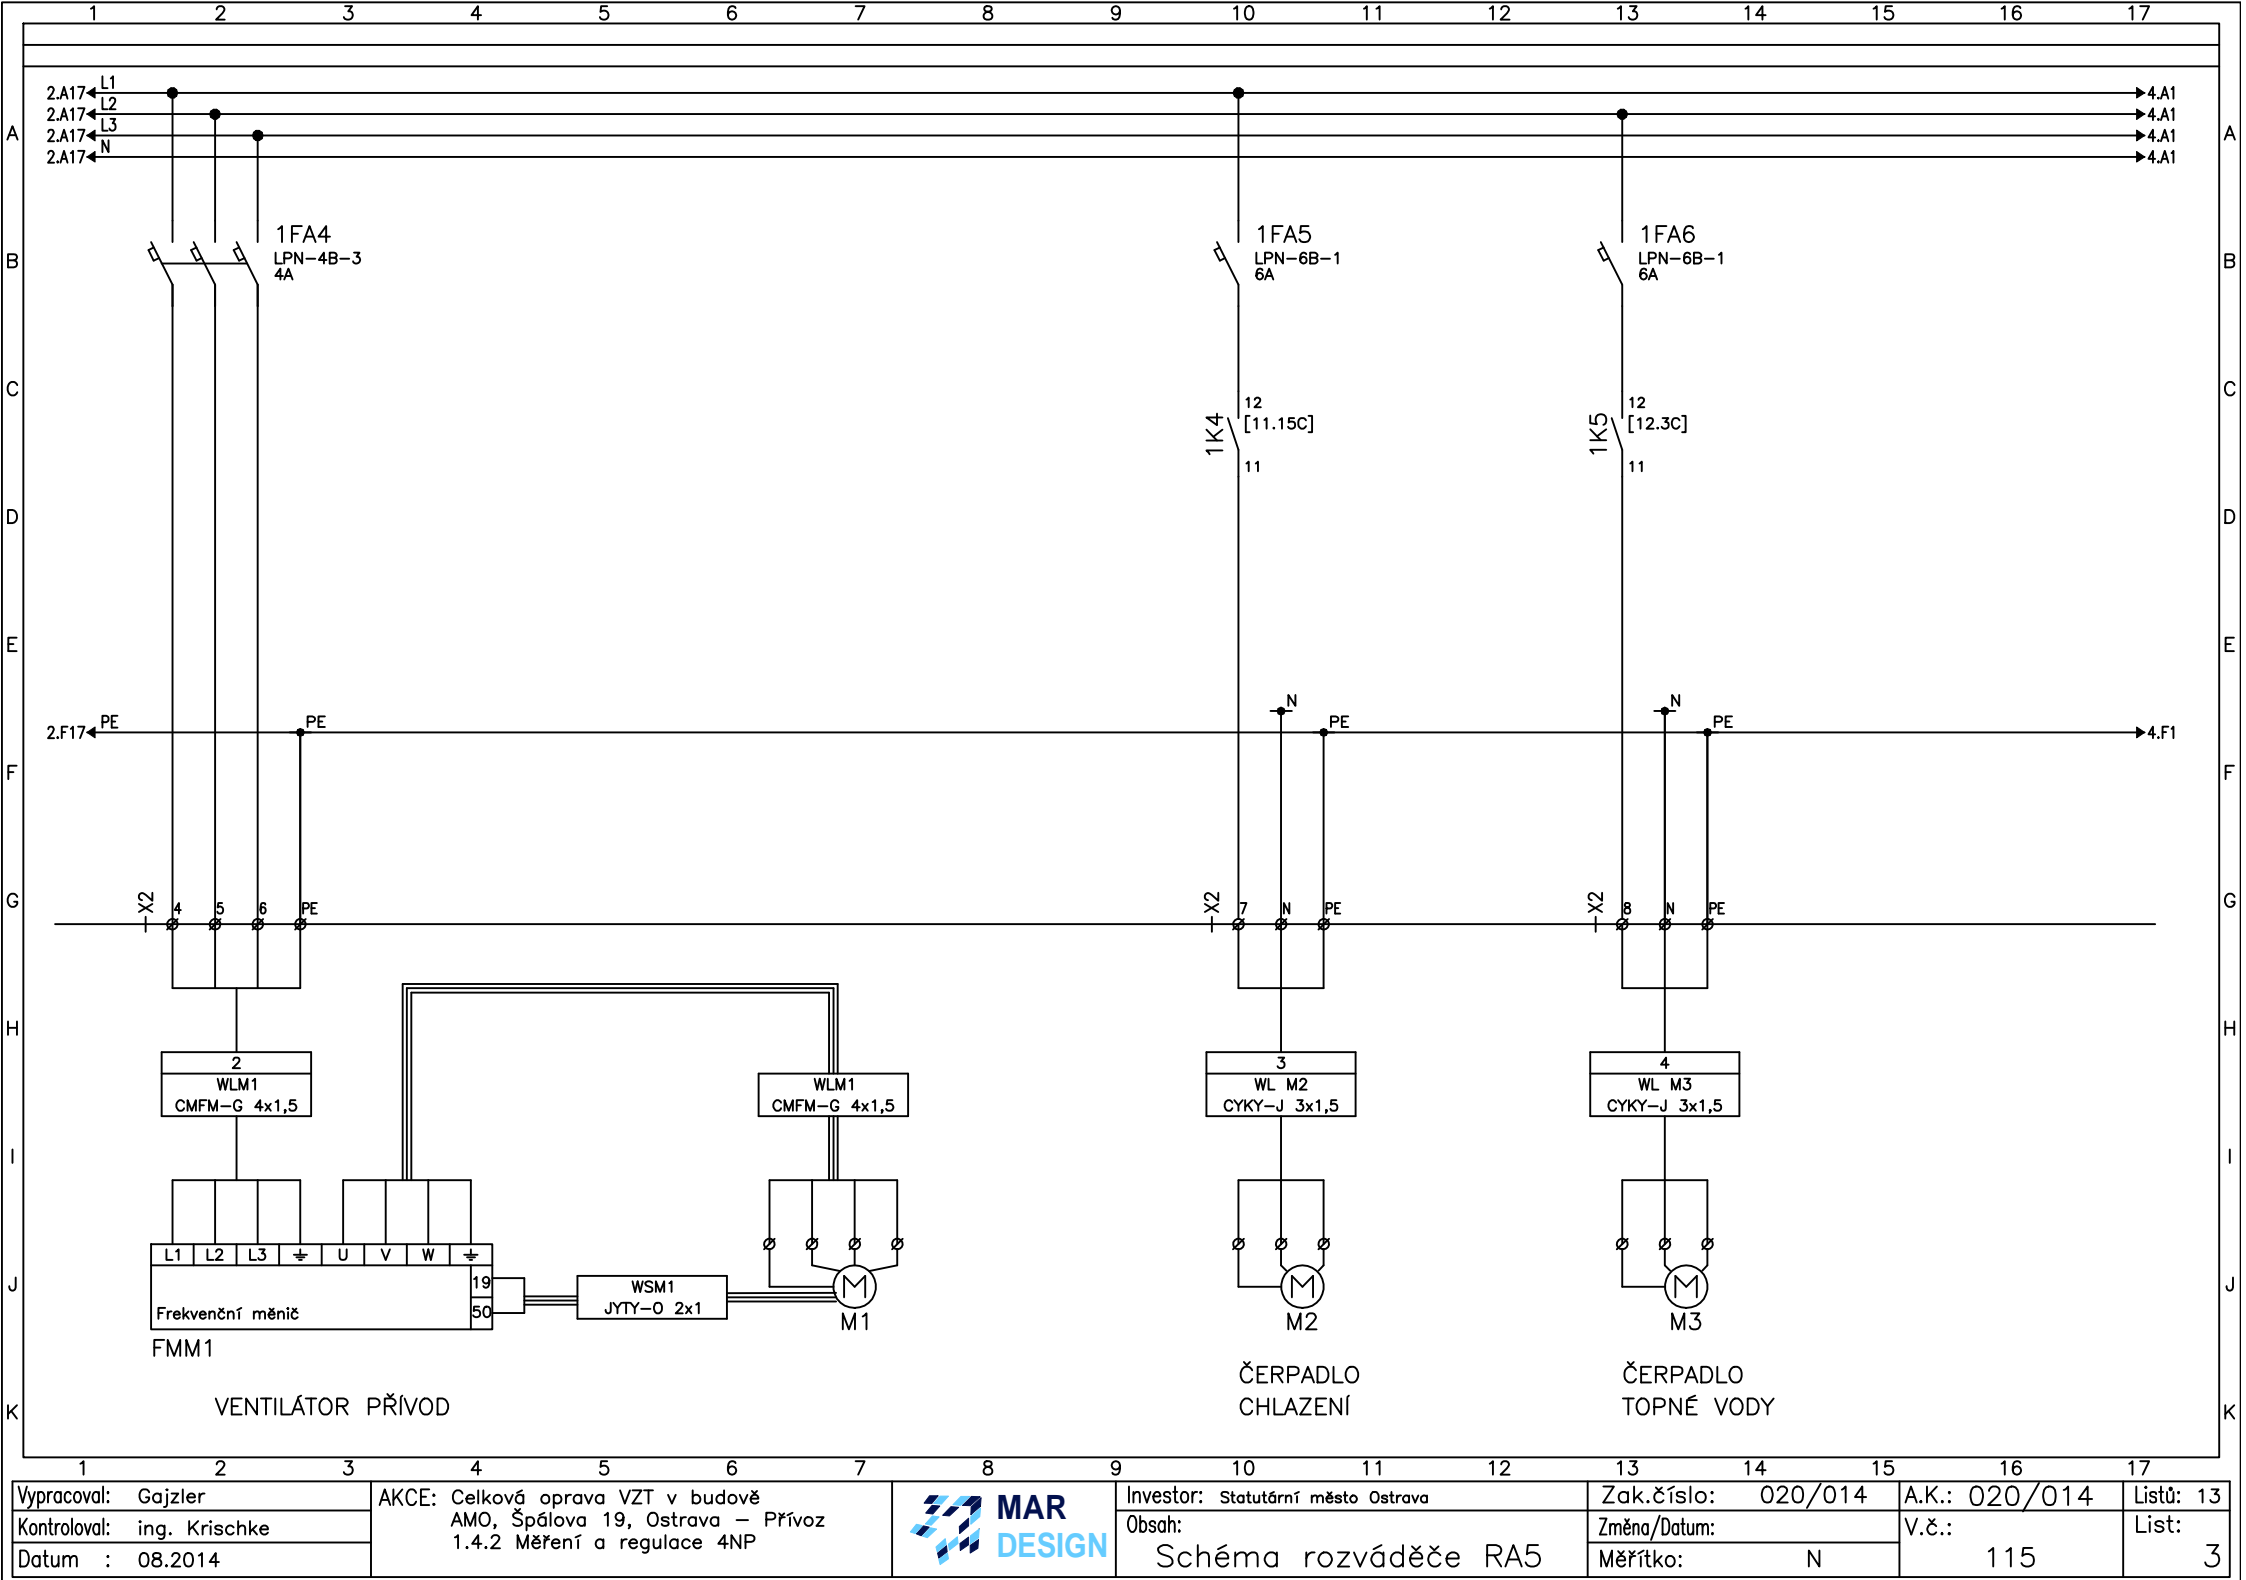



Vypracoval:	Gajzler
Kontroloval:	ing. Kriskche
Datum :	08.2014

AKCE:	Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2 Měření a regulace 4NP
-------	---



Investor:	Statutární město Ostrava
Obsah:	Schéma rozváděče RA5

Zak.číslo:	020/014
Změna/Datum:	
Měřítko:	N

A.K.:	020/014
V.č.:	115

Listů:	13
List:	4

