



Obsah: Schéma rozváděče RA2


Akce: Celková oprava VZT v budově
AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz
1.4.2 Měření a regulace 1NP


Vypracoval: Gajzler					Investor: Statutární město Ostrava	Zak.číslo: 020/014	A.K.: 020/014	Listů: 12
Kontroloval: ing. Krischke						Změna/Datum:	V.č.: 112	List:
Datum : 08.2014						Měřítko: N		1

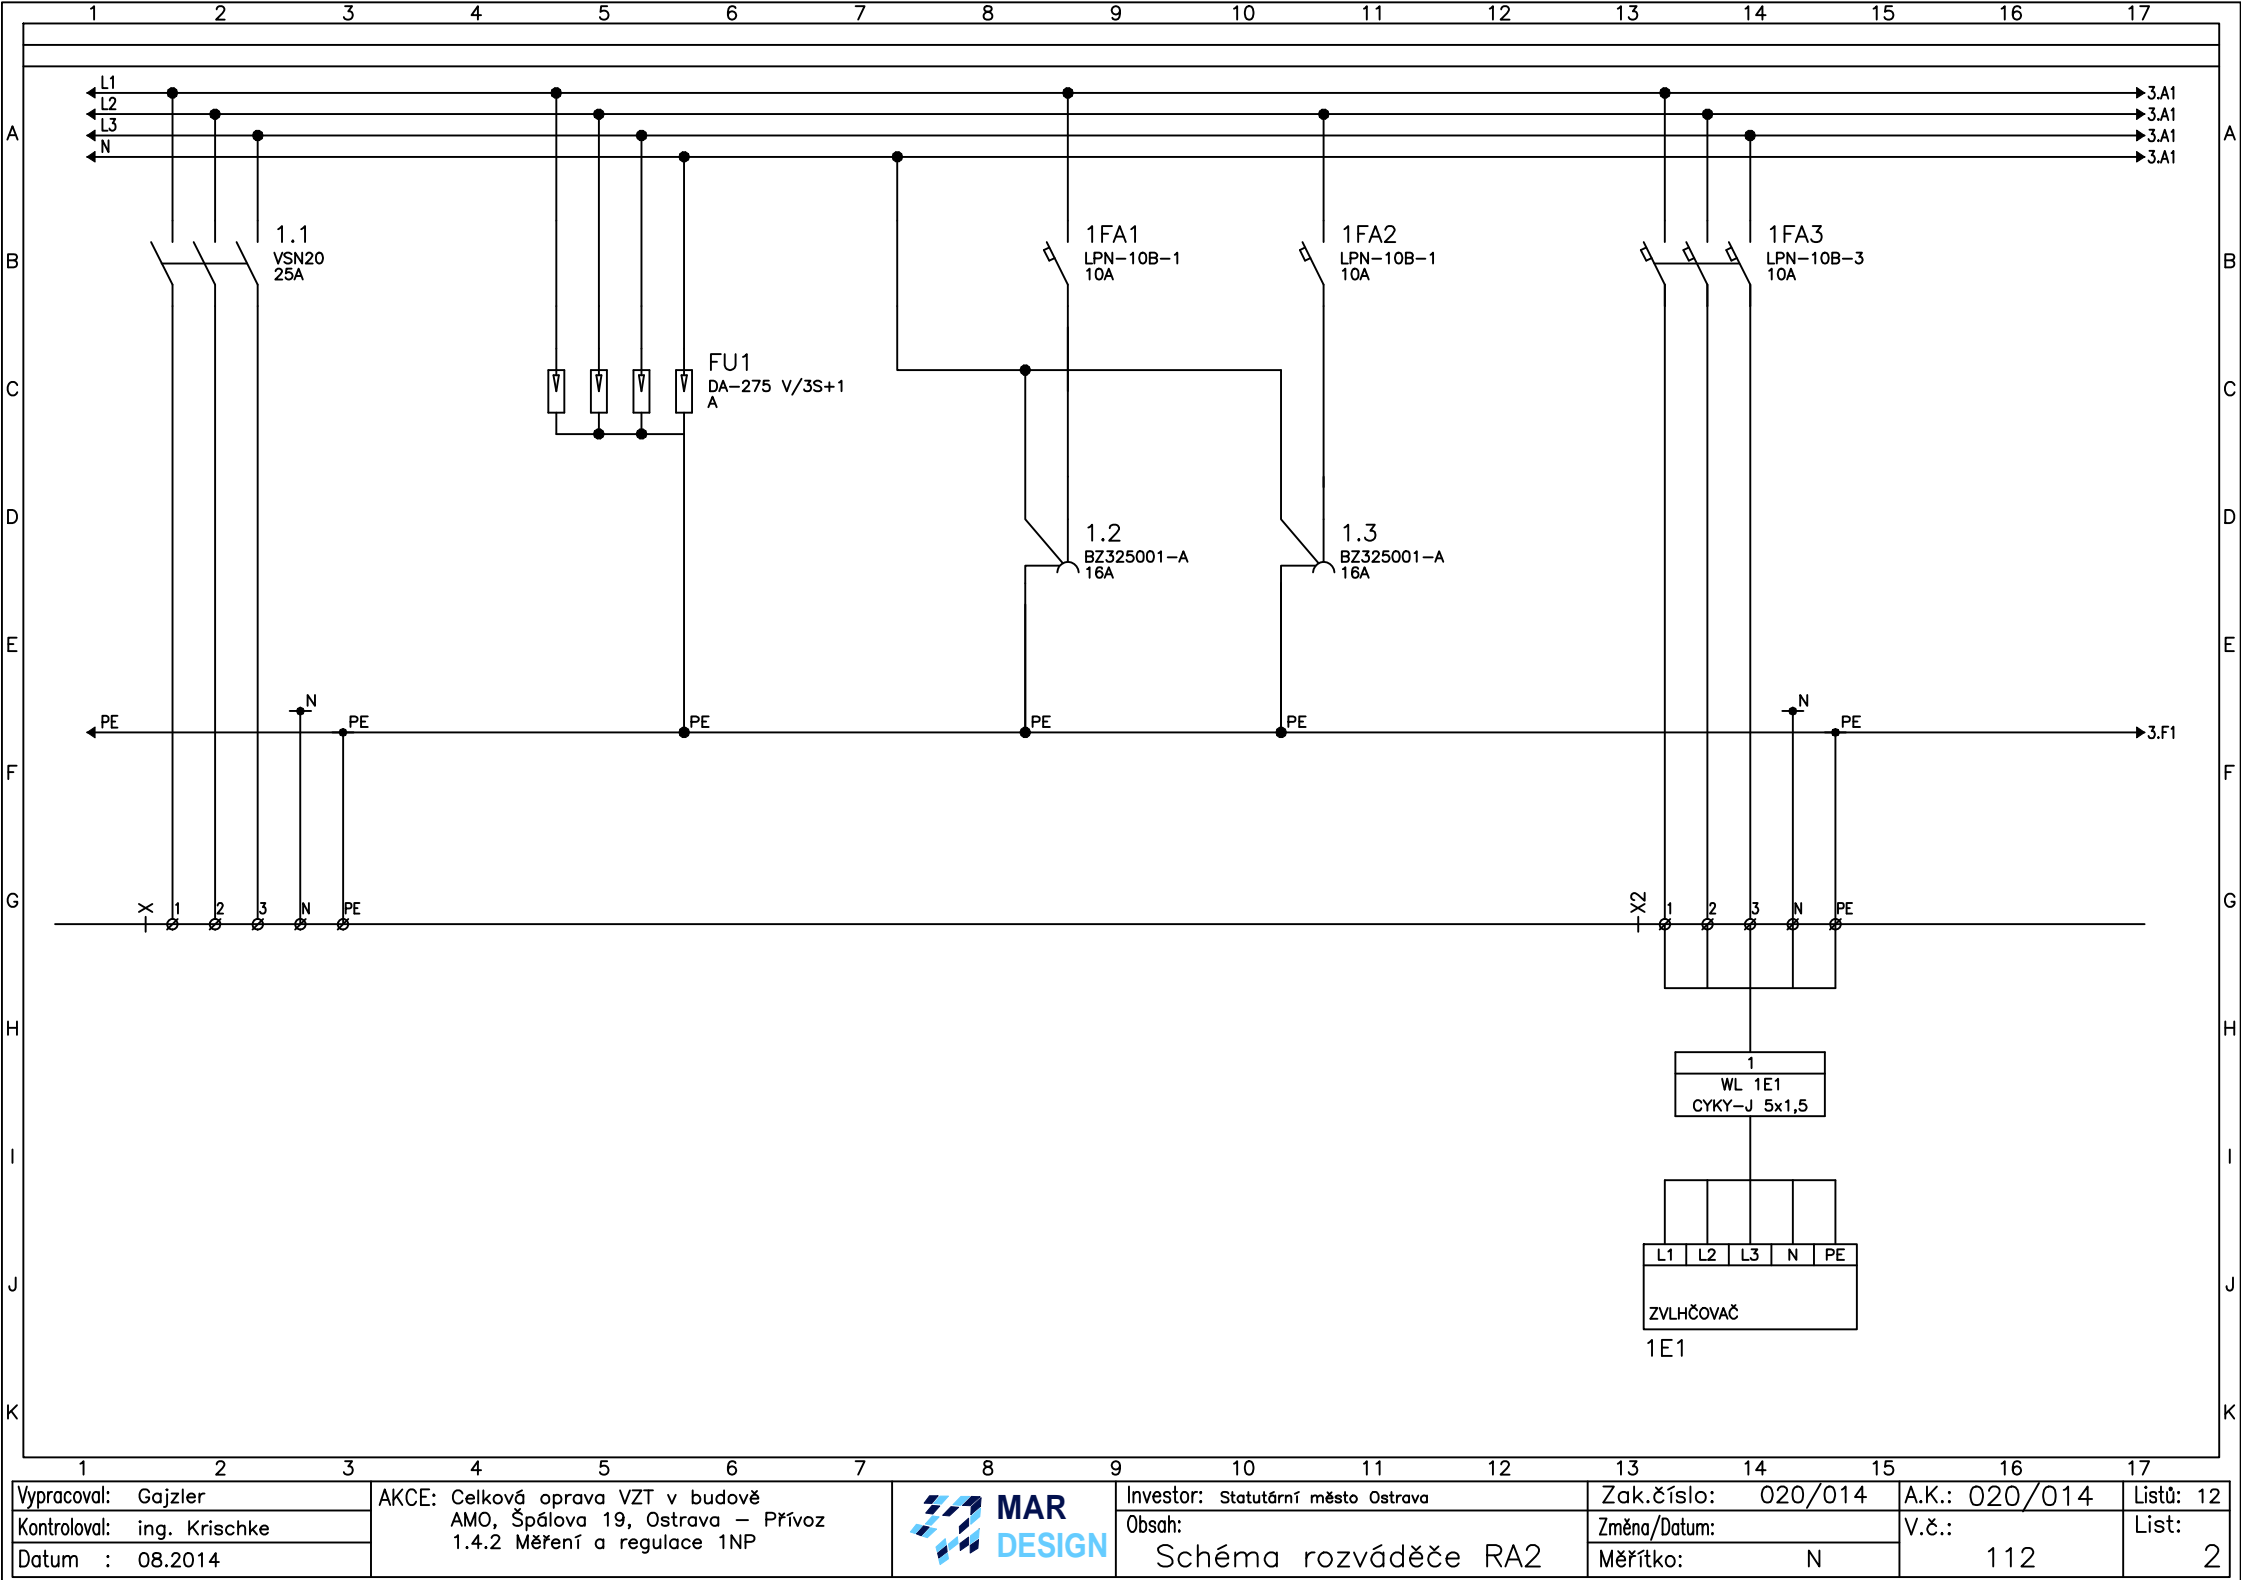



Vypracoval: Gajzler	AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz	Investor: Statutární město Ostrava	Zak.číslo: 020/014	A.K.: 020/014	Listů: 12
Kontroloval: ing. Krischke	1.4.2 Měření a regulace 1NP	Obsah: Schéma rozváděče RA2	Změna/Datum:	V.č.: 112	List: 2
Datum : 08.2014			Měřítka: N		

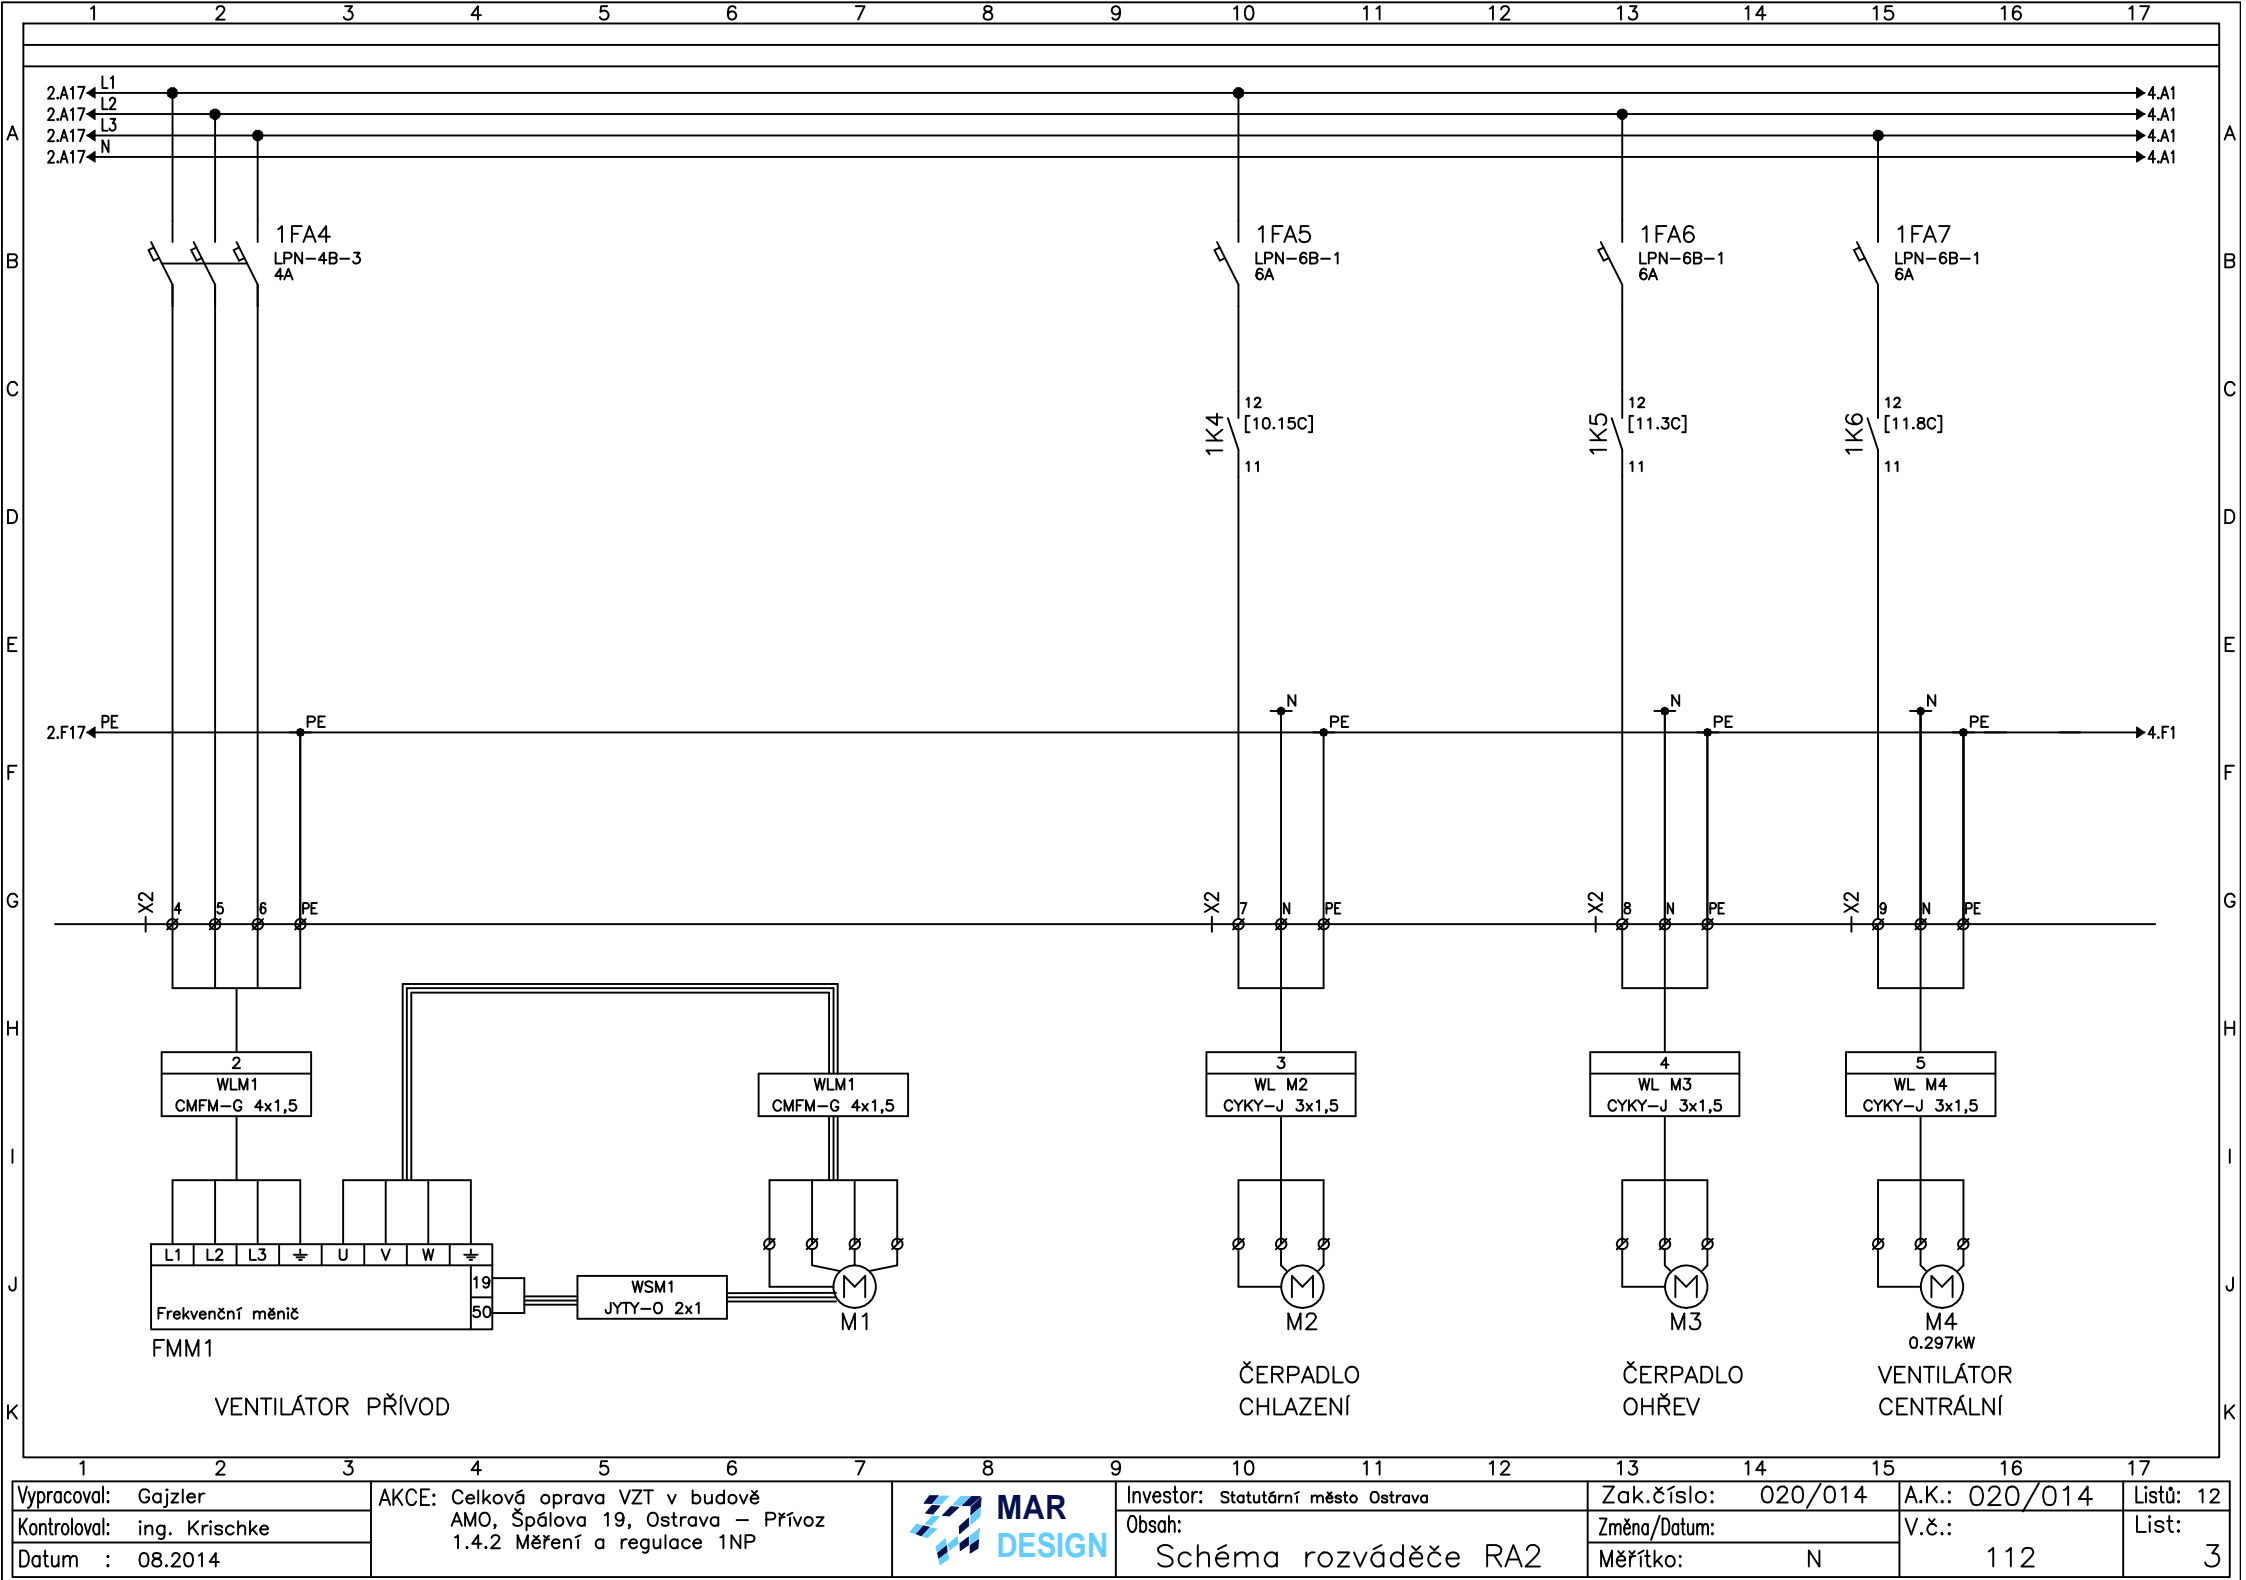

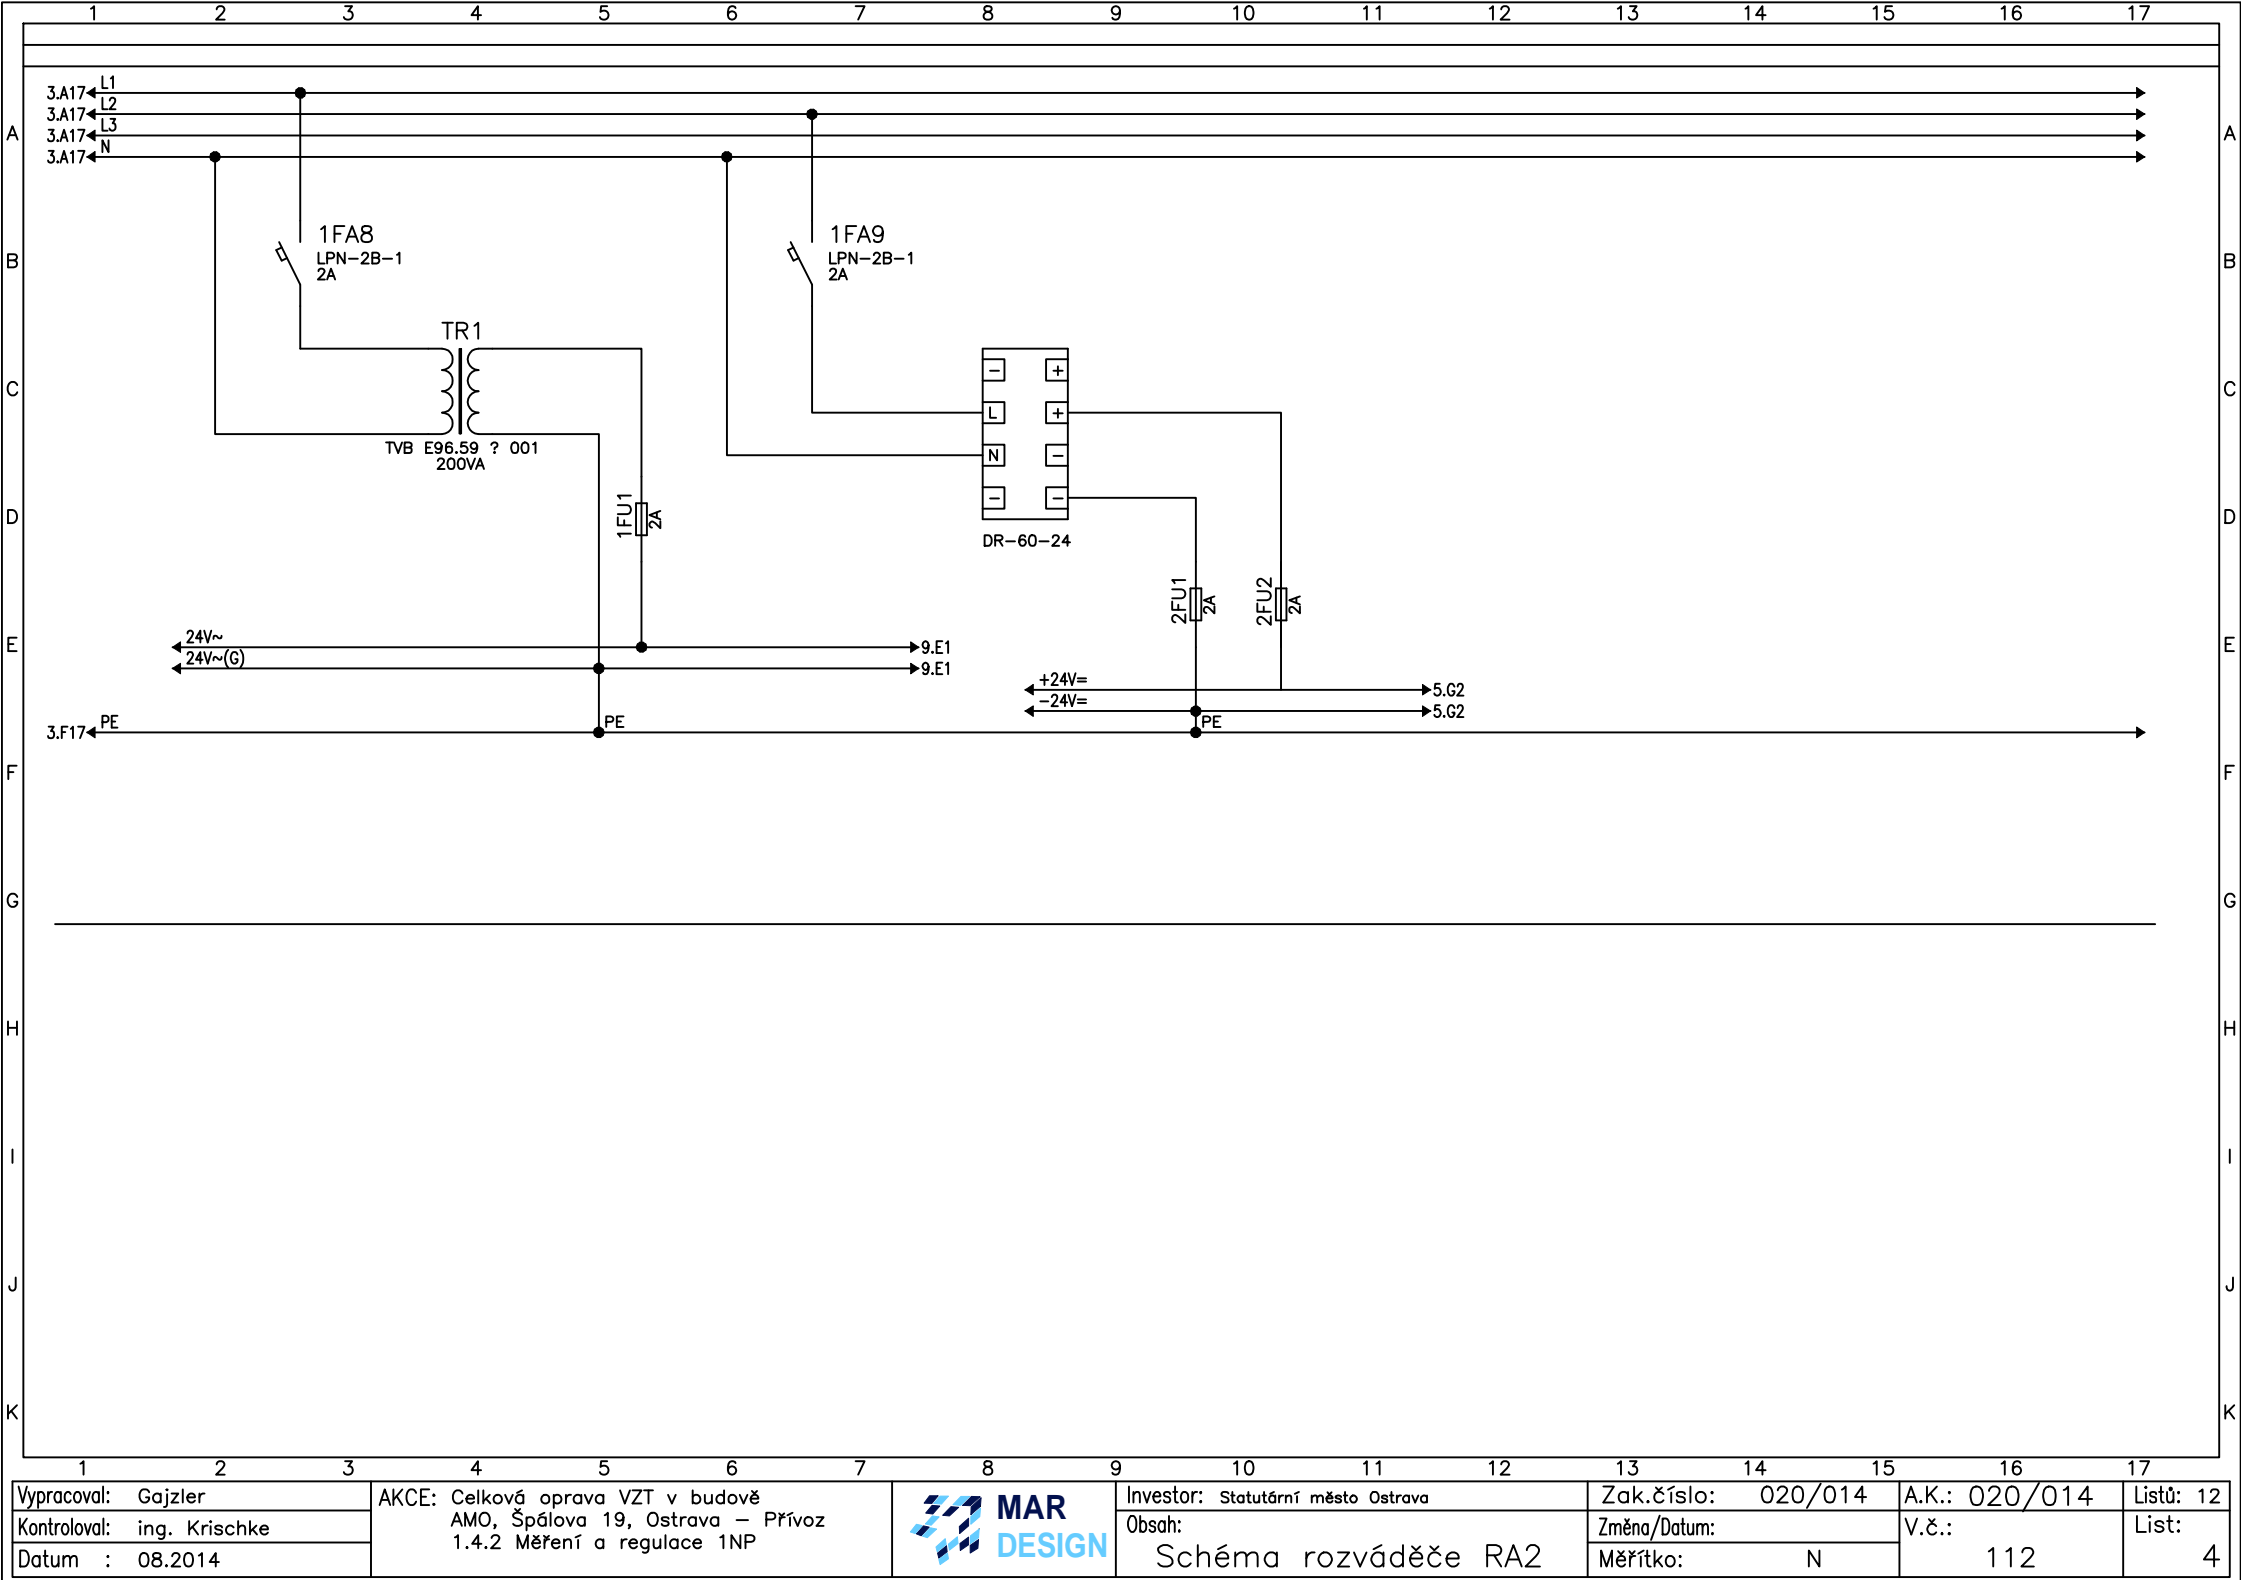

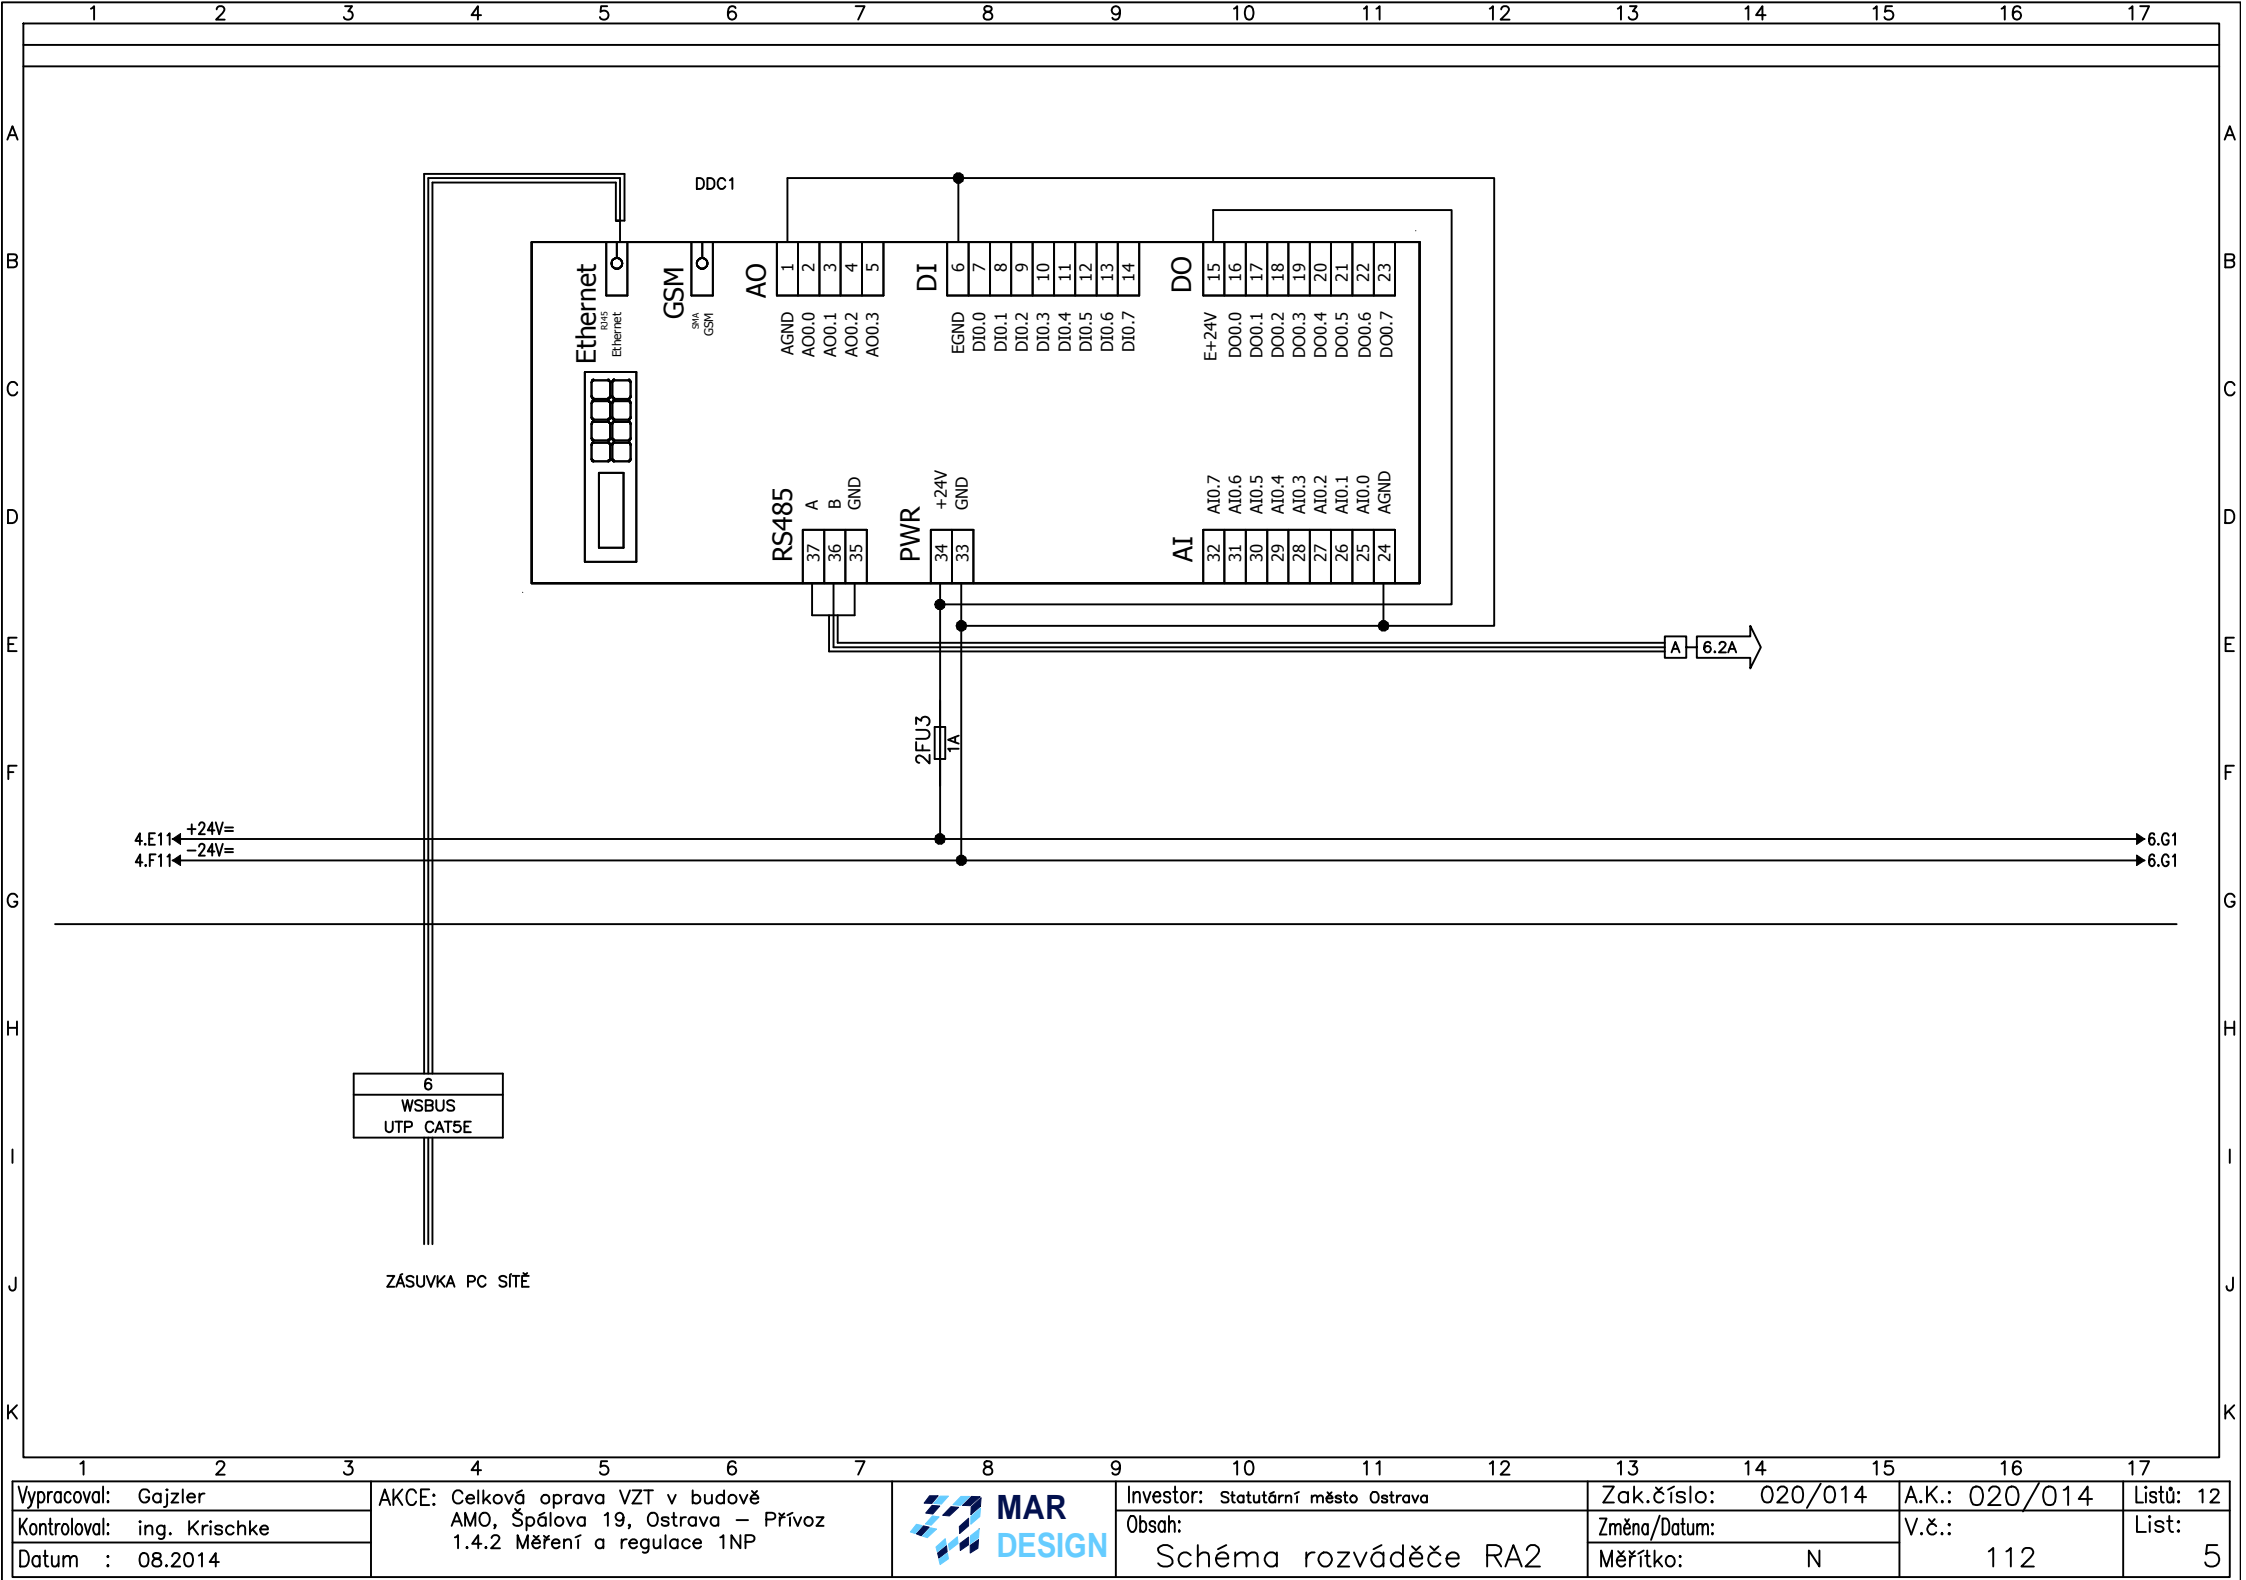

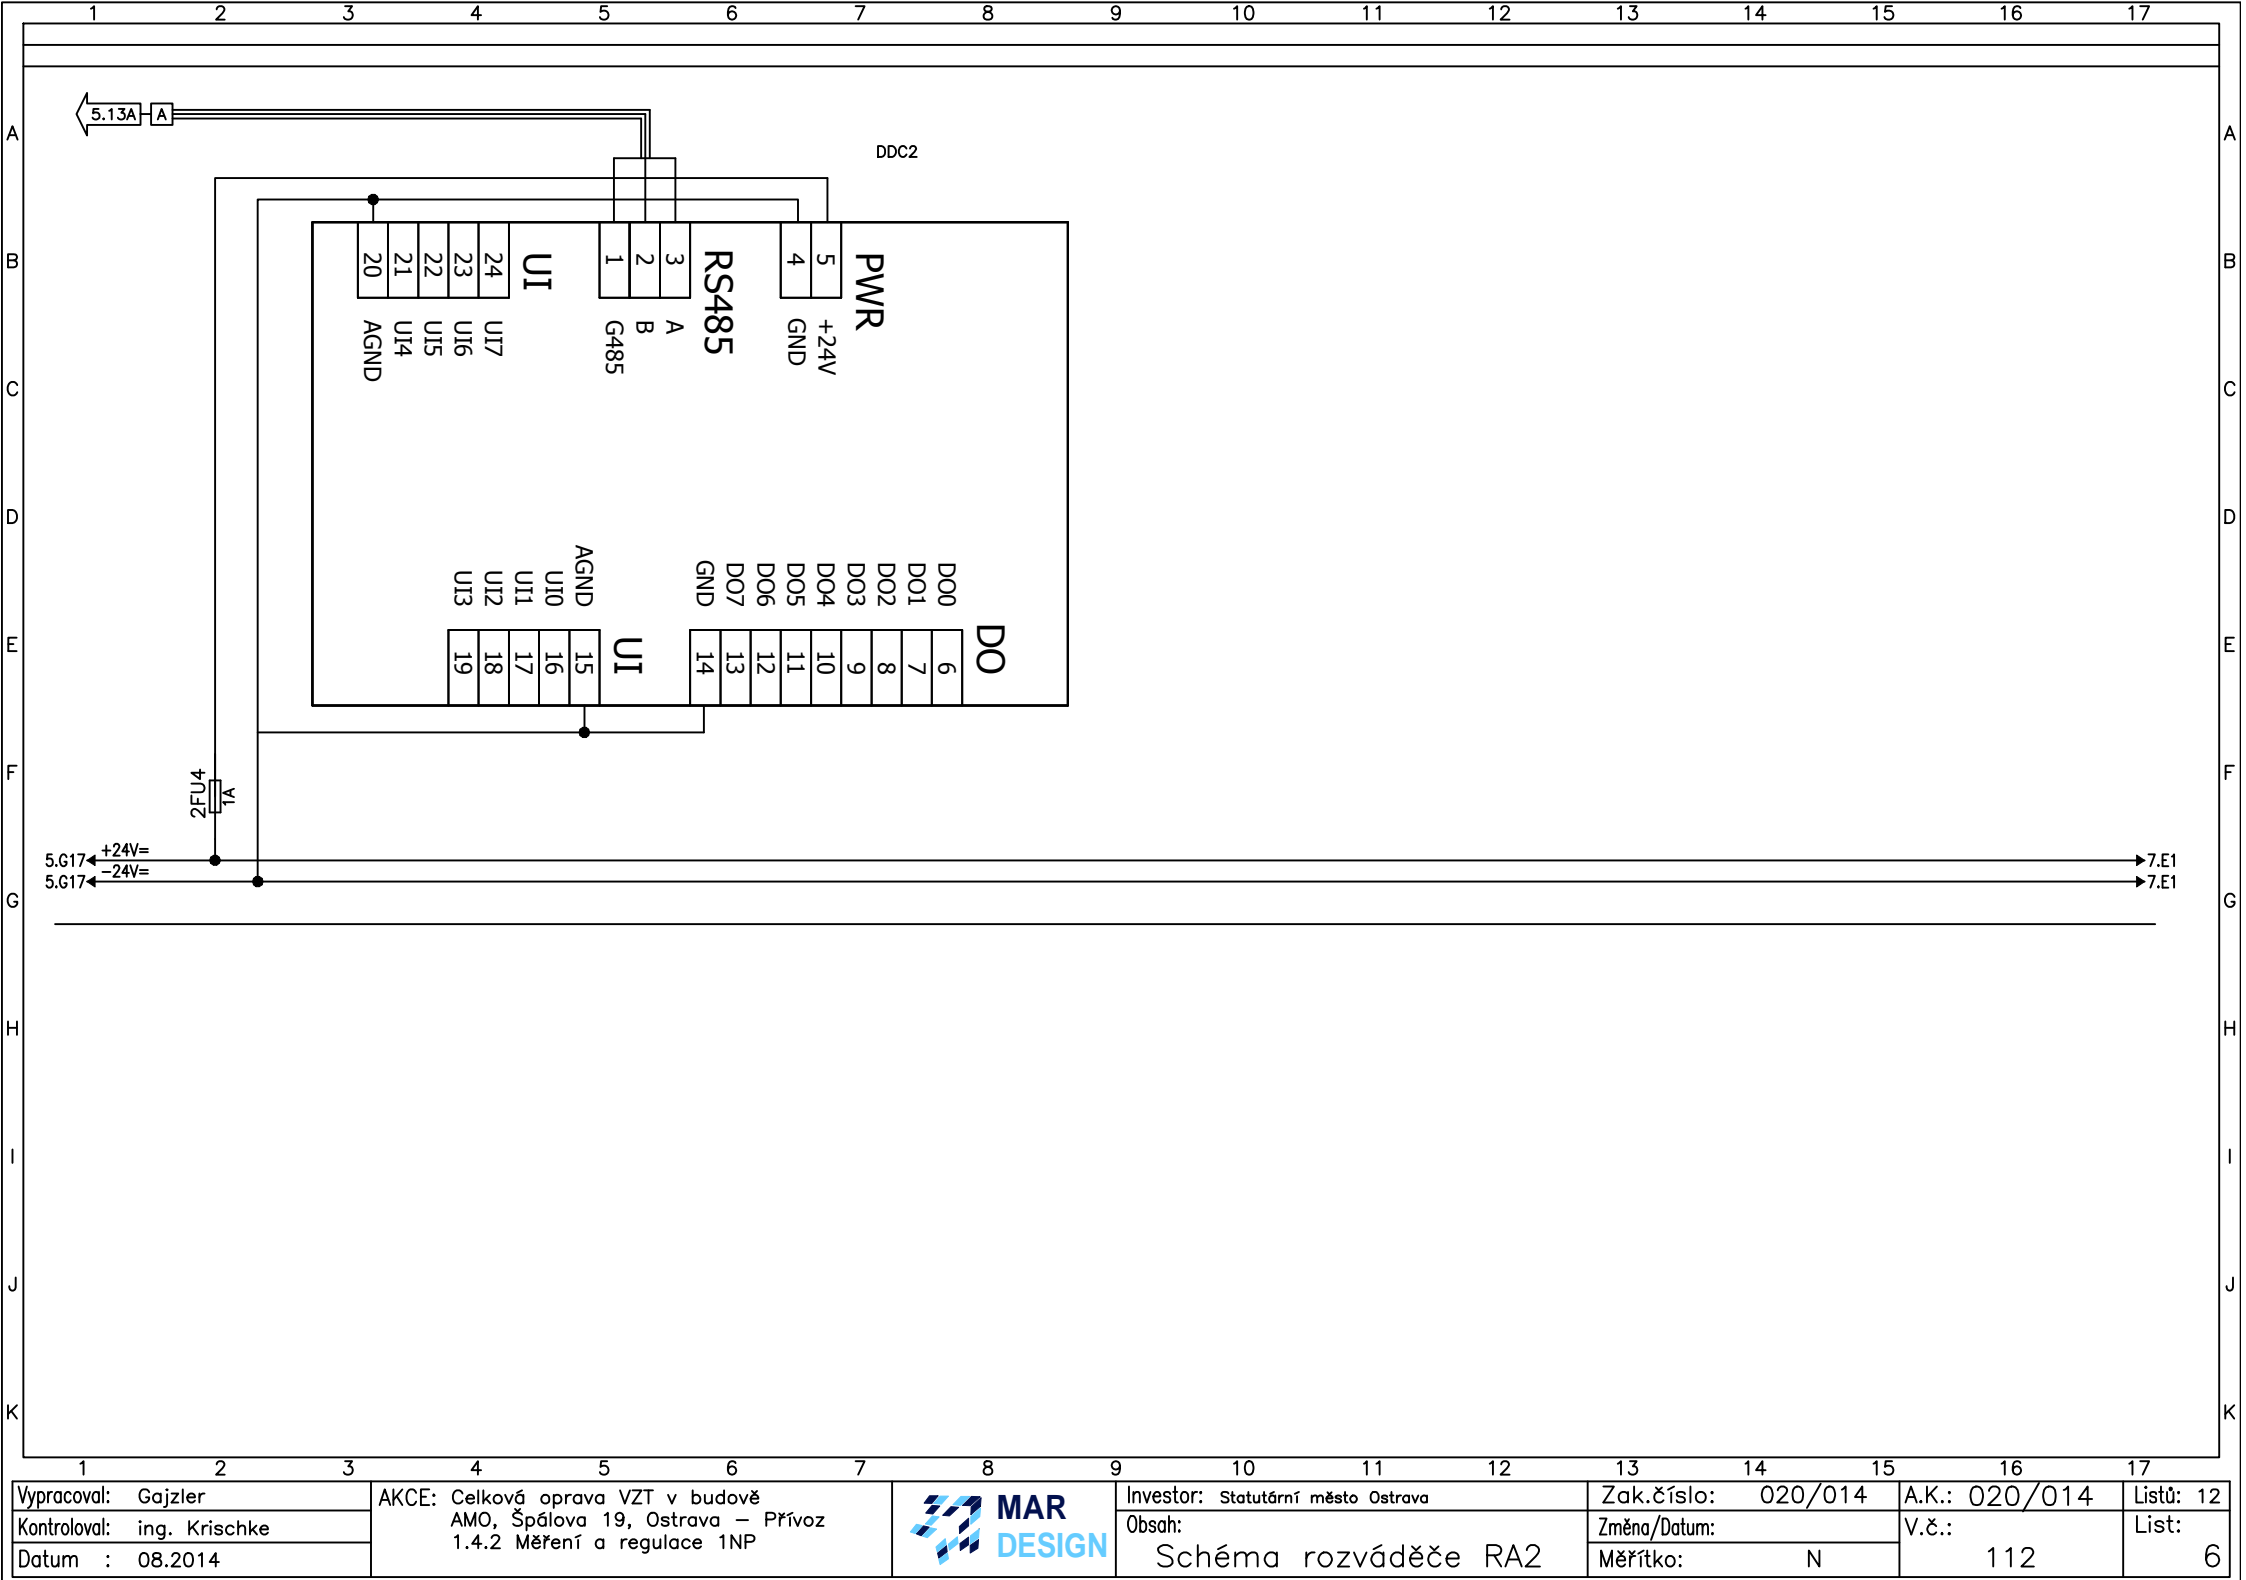

Vypracoval: Gajzler	AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2 Měření a regulace 1NP		Investor: Statutární město Ostrava	Zak.číslo: 020/014	A.K.: 020/014	Listů: 12
Kontroloval: ing. Krischke			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 08.2014			Schéma rozváděče RA2	Měřítko: N	112	6

