

ŘEZ A-A


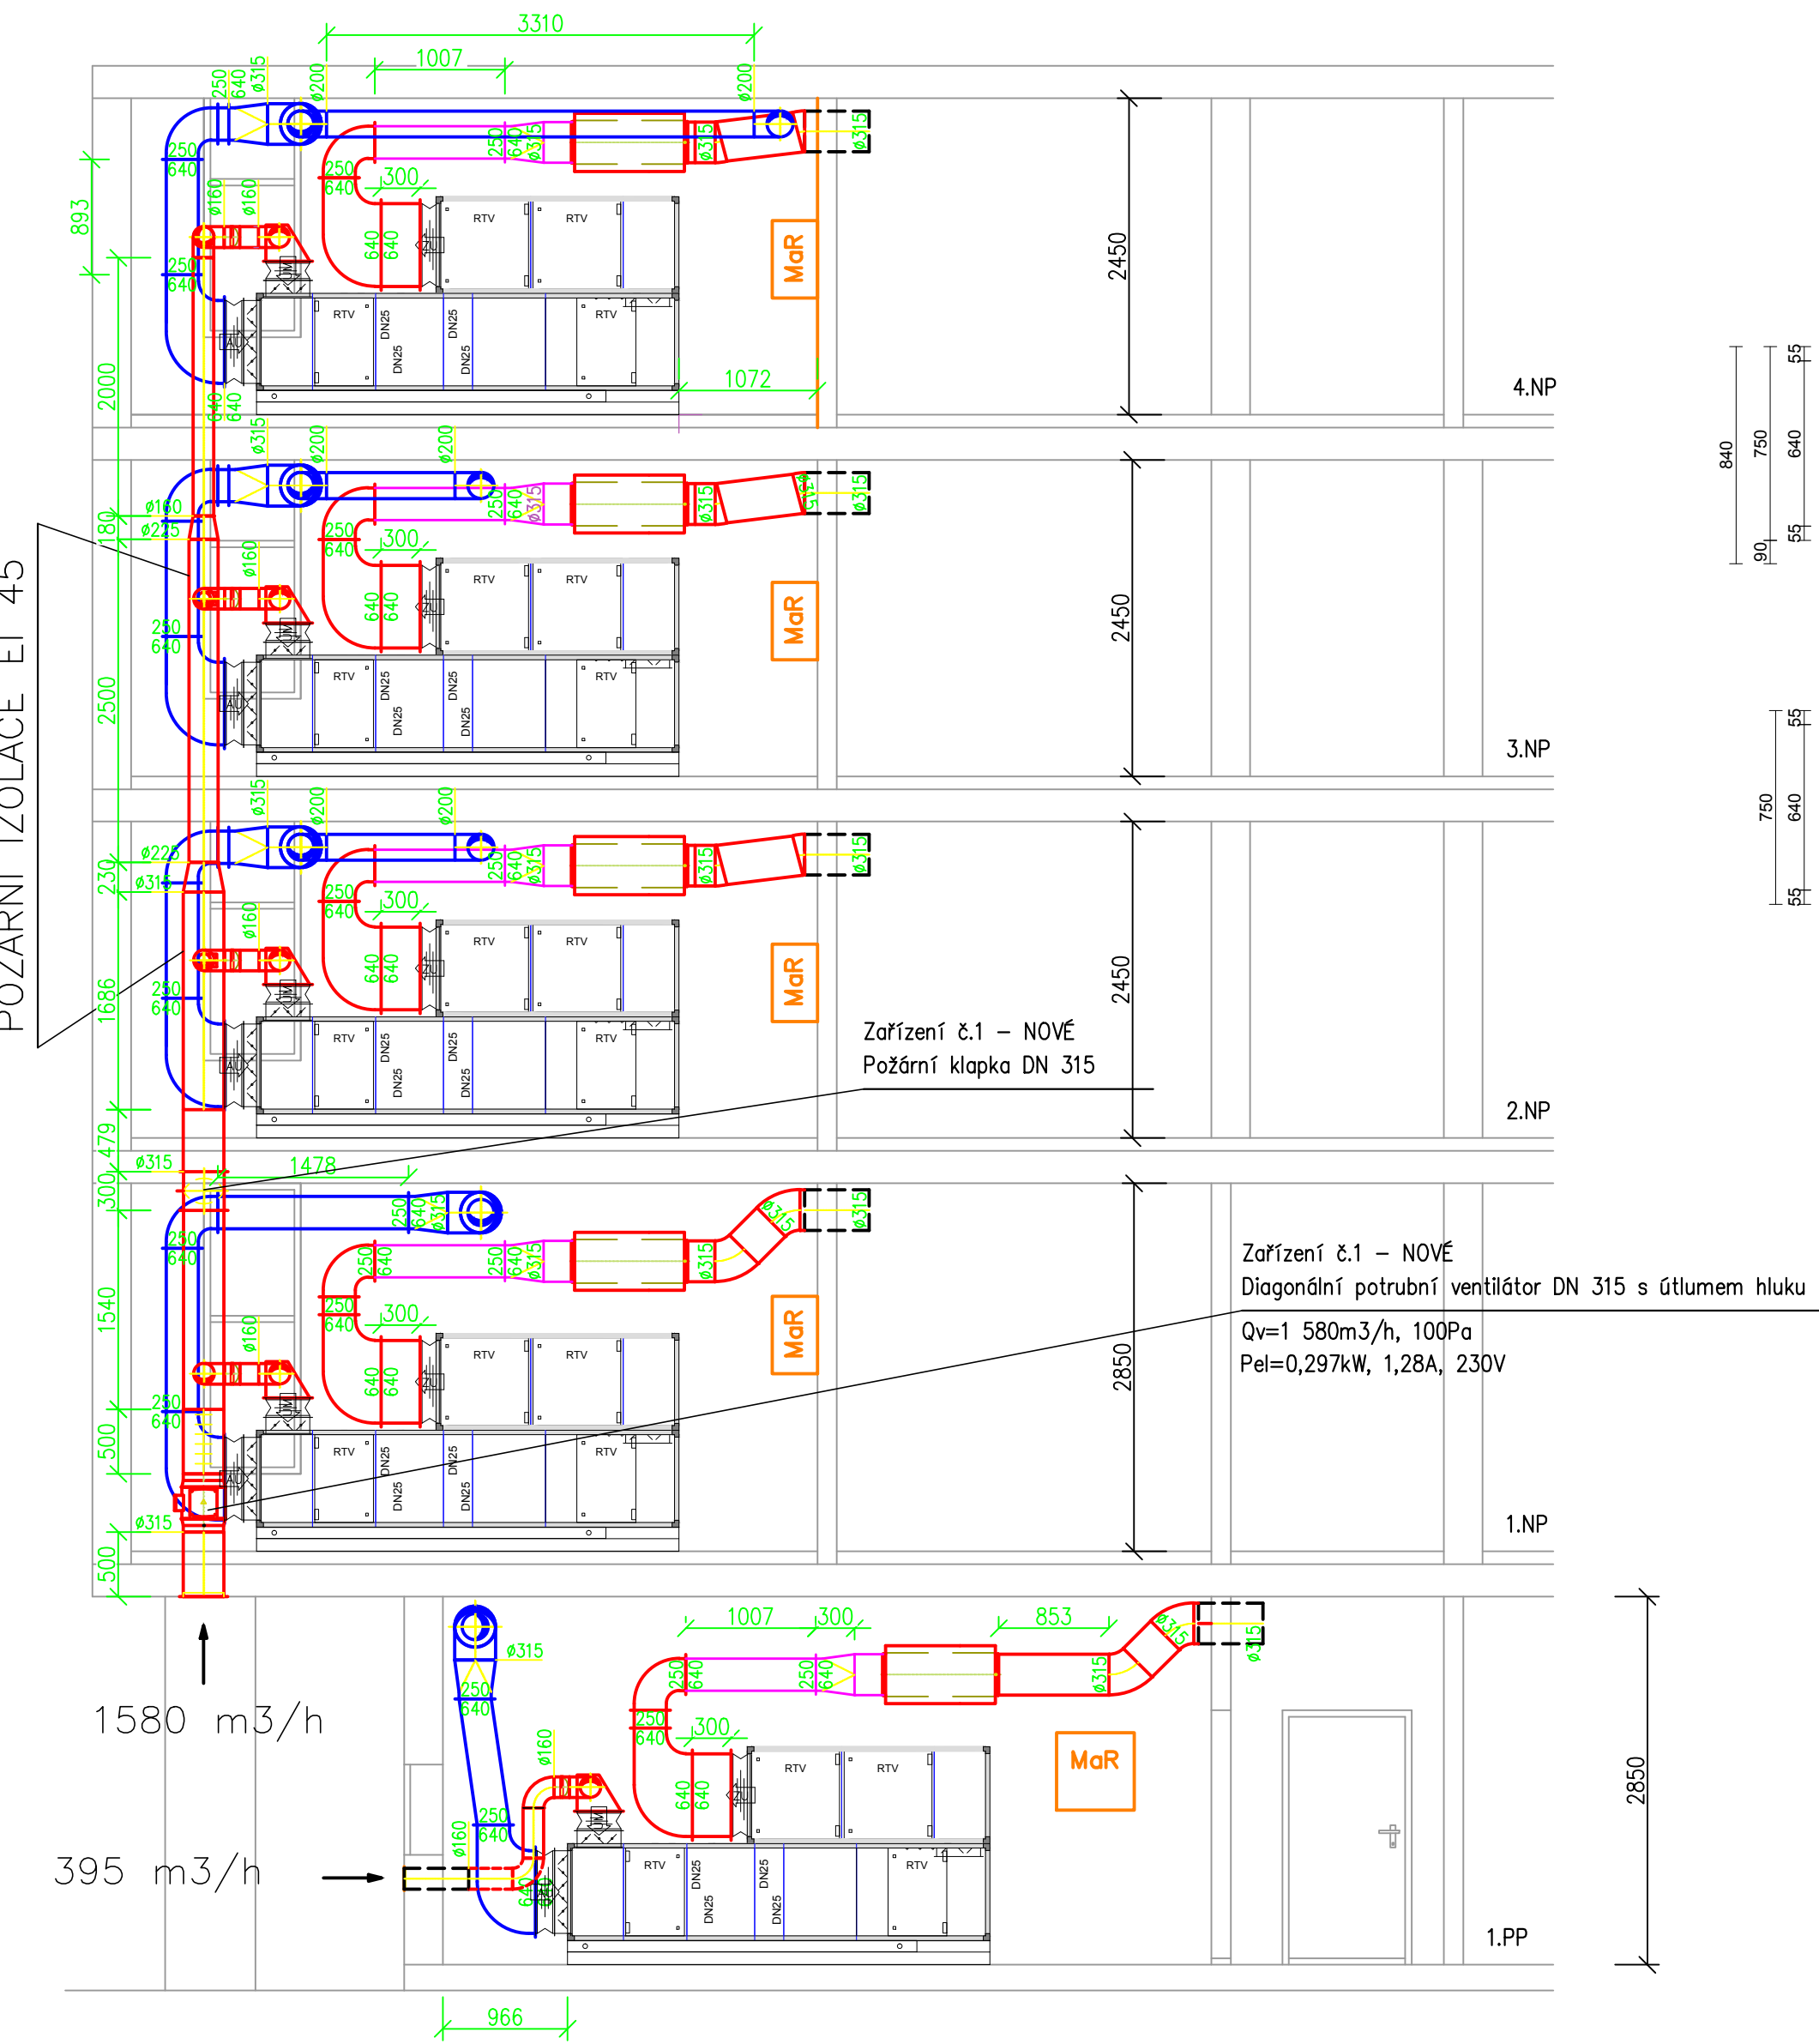



SCHÉMA VZT JEDNOTKY



- SK Směšovací komora
- G4 Filtr G4
- VCHL Vodní chladič s odlučovačem kapek
- VO Vodní ohříváč
- V Ventilátorový díl
- VK Volná komora s klapkou
- F7 Filtr F7
- AKF Aktivní karbonový filtr – 16 patron

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SPIRO – BOD NÁPOJENÍ
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ – NOVÉ
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ NEREZOVÉ – NOVÉ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ – NOVÉ
- Regulátor průtoku DN 160 – NOVÝ
- PŘÍVODNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN315 – NOVÝ
- POŽÁRNÍ Klapka DN 315 SE SERVOPOHONEM – NOVÁ

KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.	 www.cond-klima.cz	
Mikšaník M.	Ing. Krischke M.	Ing. Krischke M.		
AKCE: CELKOVÁ OPRAVA VZT V BUDOVĚ AMO, ŠPÁLOVA 19, OSTRAVA – PŘÍVOZ			Formát	A2
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8. 729 30 OSTRAVA			Datum	08/2014
Část PD: VZDUCHOTECHNIKA			Zakázka	020/014
Obsah výkresu: ŘEZ A-A			Měřítko	Č.výkr. 1: 50 VZT-106