




ČELNÍ POHLED

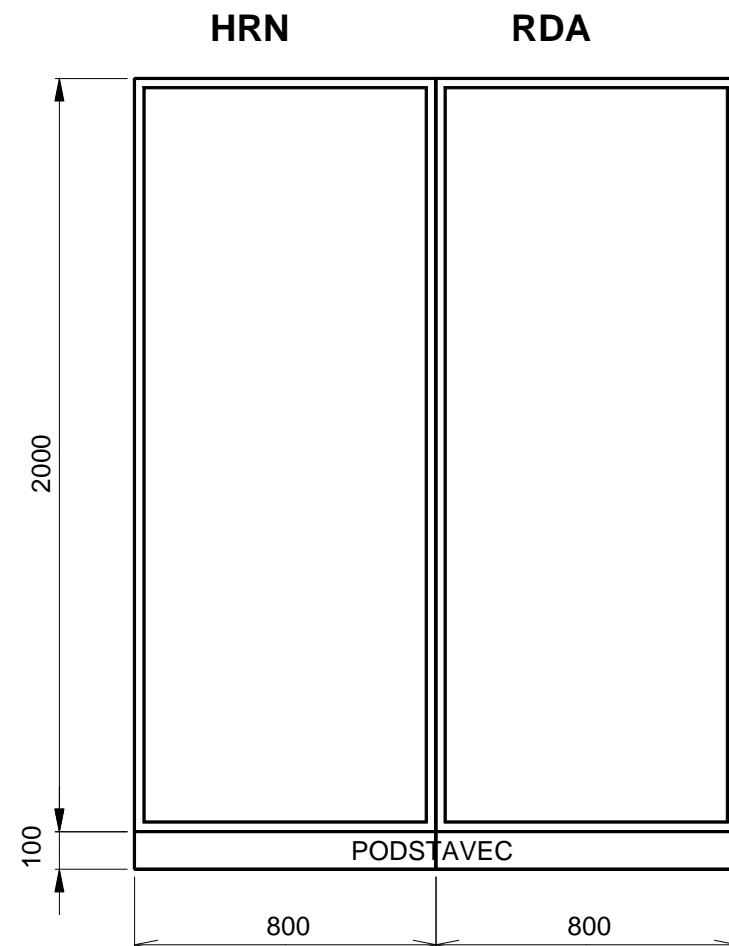

HLOUBKA : 300 mm

EATON BP-F-800/20/3-P (OBJ. Č. 102358)
PODSTAVEC BPZ-FS-600/1 +BPZ-SS-1/3

PROUDOVÁ SOUSTAVA	:	3 N + PE, 50Hz, 400 V / TN -C-S
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	:	400 / 230 V
OVĚŘOVACÍ NAPĚTÍ	:	230 V, AC / 24V, DC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM	:	
EL. PROUDEM	:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PŘÍVOD	:	ZDOLA
VÝVODY	:	ZDOLA
UMÍSTĚNÍ	:	B 1.PP - ROZVODNA NN
PROVEDENÍ	:	SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ PRO POSTAVENÍ KE ZDI

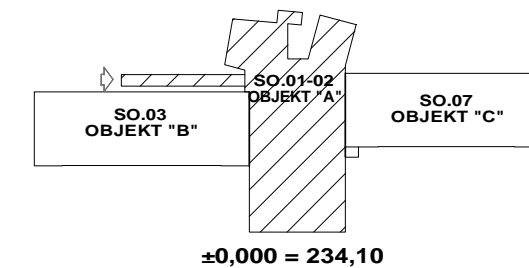

Generální projektant autor:

MS architektura a design s.r.o.
Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava
IČO:26781808
tel: 553 810 448
Ing.Lukáš Fictum
ISO 9001:2008
reg.č. 1295-12-01, A
certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o.

Stavebník / Investor:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zástupce stavebníka: Ing. et Ing. Jiří Srba



Název akce:

Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko

Zodpovědný projektant: František Sklenička

Místo:

ulice Petruškova č.p.2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Vypracoval: František Sklenička

Fáze:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP), provedení stavby (DPS)

Kontroloval:

Objekt:

SO.01-02

Projektová část:

SO.01-02.07a - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Datum: 08/2013 Paré:

Obsah:

ROZVÁDĚČ HRN + RDA, LIST Č. 1

Formát: 3xA4

Změny:

Měřítko: Č.výkresu : **EL1.01-02.14**