

PROSPECT spol. s r.o.
Výstavní 8, PSČ 709 00
Ostrava - Mar. Hory
Tel.: 596 616 606
Fax: 596 616 265
E-mail: prospect@prospect.cz



DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

STAVBA
STAVEBNÍK
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

PD-REKONSTRUKCE VDJ HLADNOV – B
OVAK, a. s. OSTRAVA
08018

ČÁST PROJEKTU

ČÍSLO ČÁSTI PROJEKTU
NÁZEV PŘÍLOHY
ČÍSLO PŘÍLOHY

PS301 OSVĚTLENÍ VE VODOJEMU

SCHÉMATA
09050-04

VYPRACOVAL
KONTROLOVAL
SCHVÁLIL

ING. DOMES
Ing. STACH
Ing. STACH


DATUM : 24. 04. 2008
POČET STRAN : 9

OBSAH


[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PLASTOVÁ ROZVODNICE RS1



PLASTOVÁ ROZVODNICE MX0



TECHNICKÉ ÚDAJE:

PROVEDENÍ : PLASTOVÁ ROZVODNICE
TYP : ARIA 75
ROZMĚRY : VxŠxHI=700x500x270mm

TECHNICKÉ ÚDAJE:


PROVEDENÍ : PLASTOVÁ ROZVODNICE
TYP : ARIA 43
ROZMĚRY : VxŠxHI=400x300x170mm

KRYTÍ : IP66/00
PŘÍVOD, VÝVODY : ZDOLA, NAHORU
NAPĚTOVÉ SOUSTAVY : 2PE, 24V, 50Hz/ IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed. 2:
OCHRANOU PŘI PORUŠE DLE ČL. 411. 1:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SOULADU ČL. 411. 3
A ČL411. 6 PRO SÍŤ IT
DOPLŇUJÍCÍM MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM
ZEMĚNÍM S HLÍDANÍM IZOLAČNÍHO STAVU


OCHRANOU ZÁKLADNÍ DLE ČL. 411. 1:
IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY V SOULADU PŘÍLOHY A

2PE, 50Hz, 24V/ IT




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2PE, 50Hz, 24V/ IT

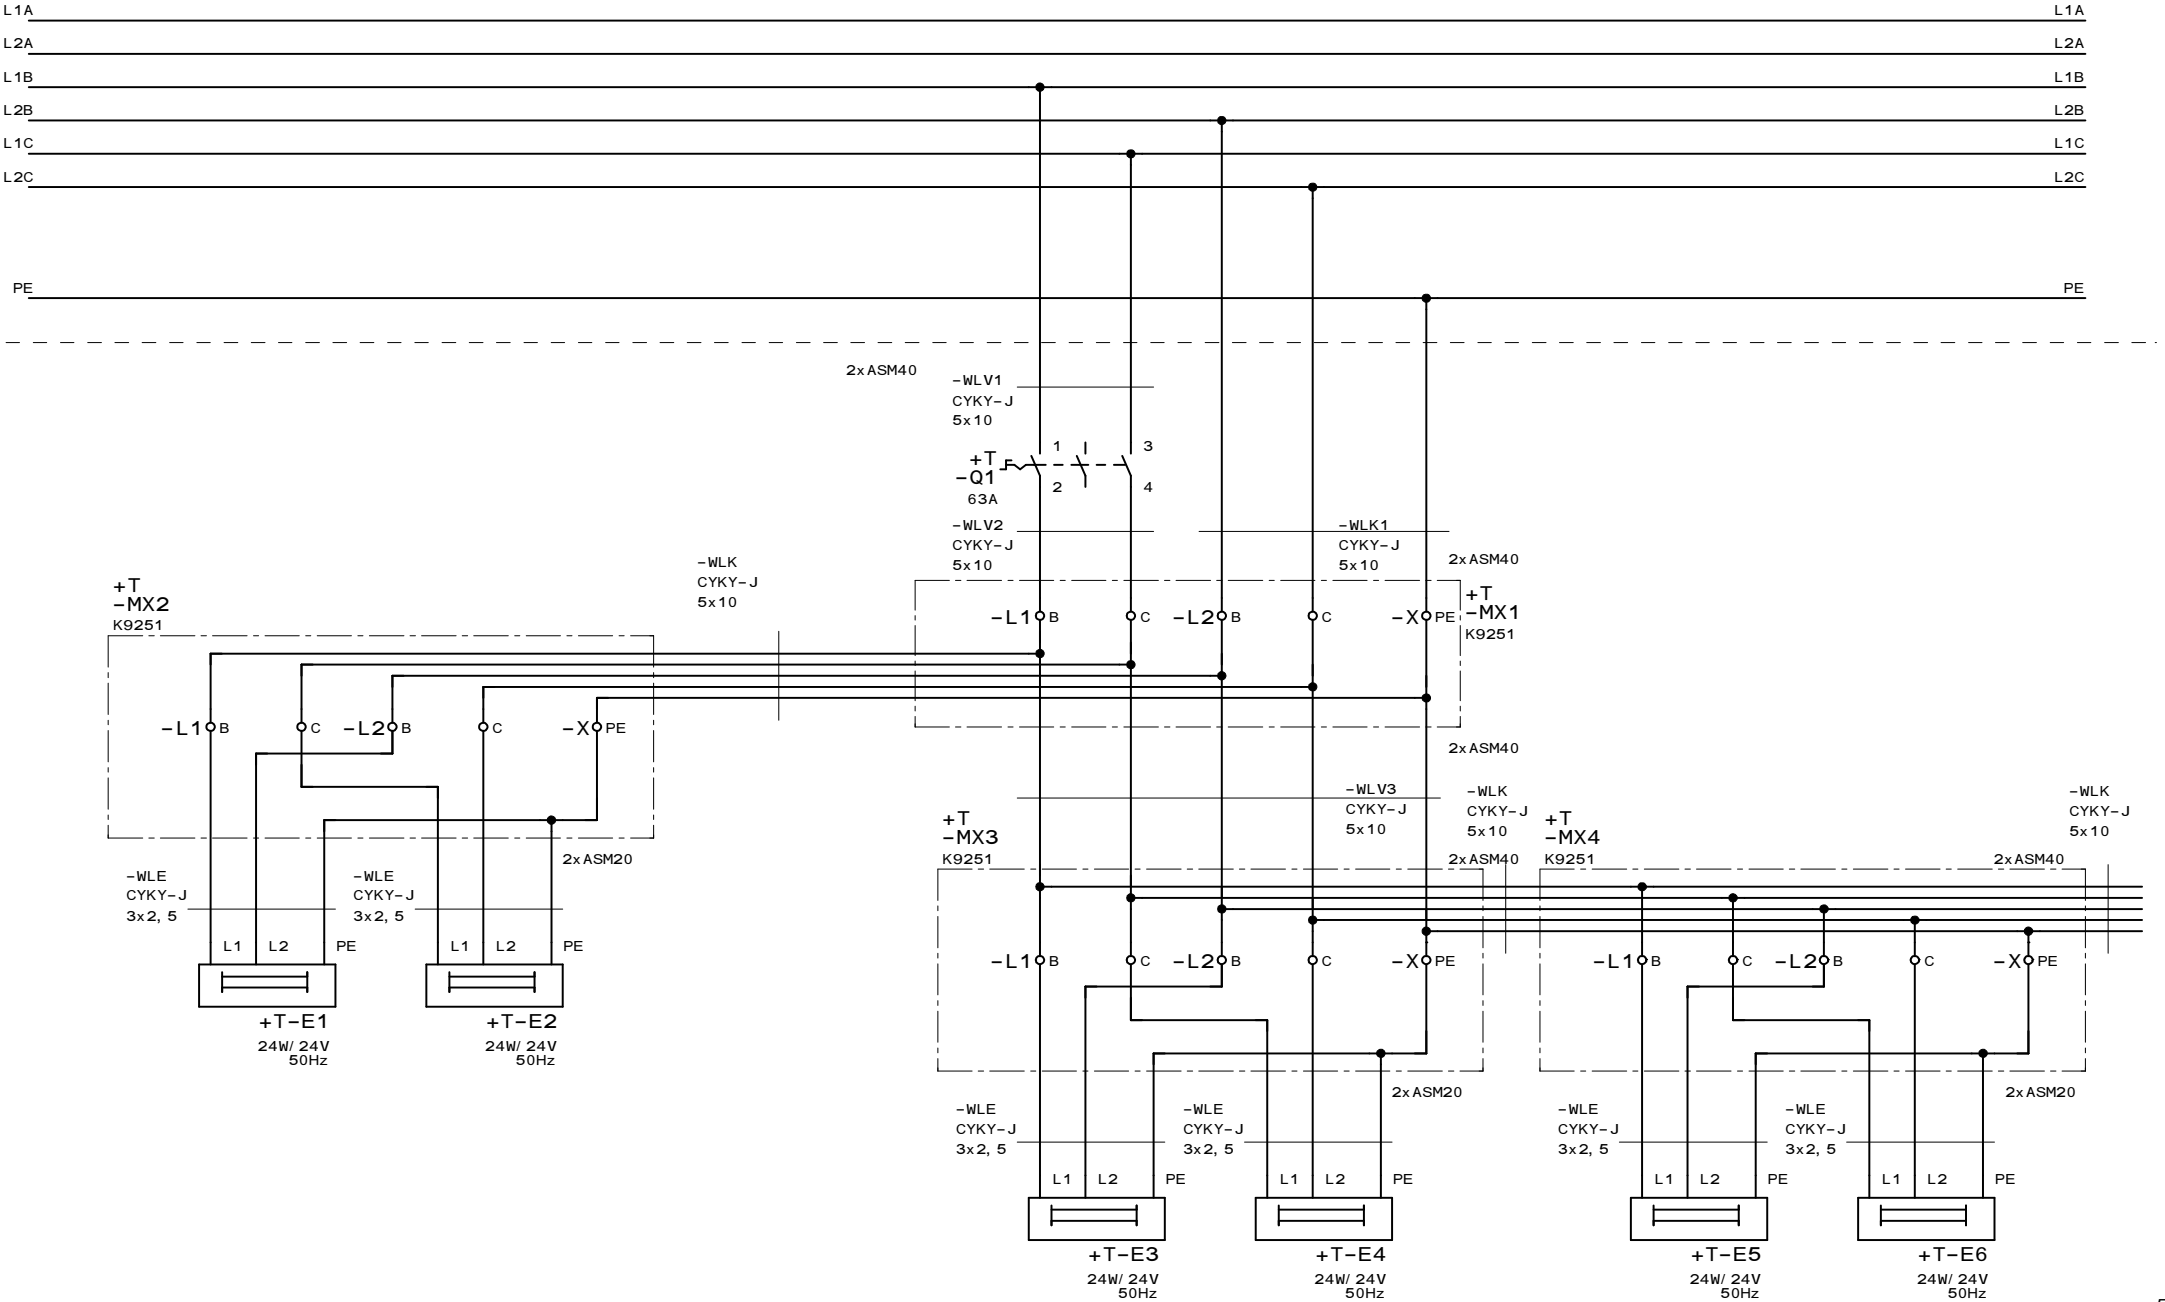

2PE, 50Hz, 24V/ IT

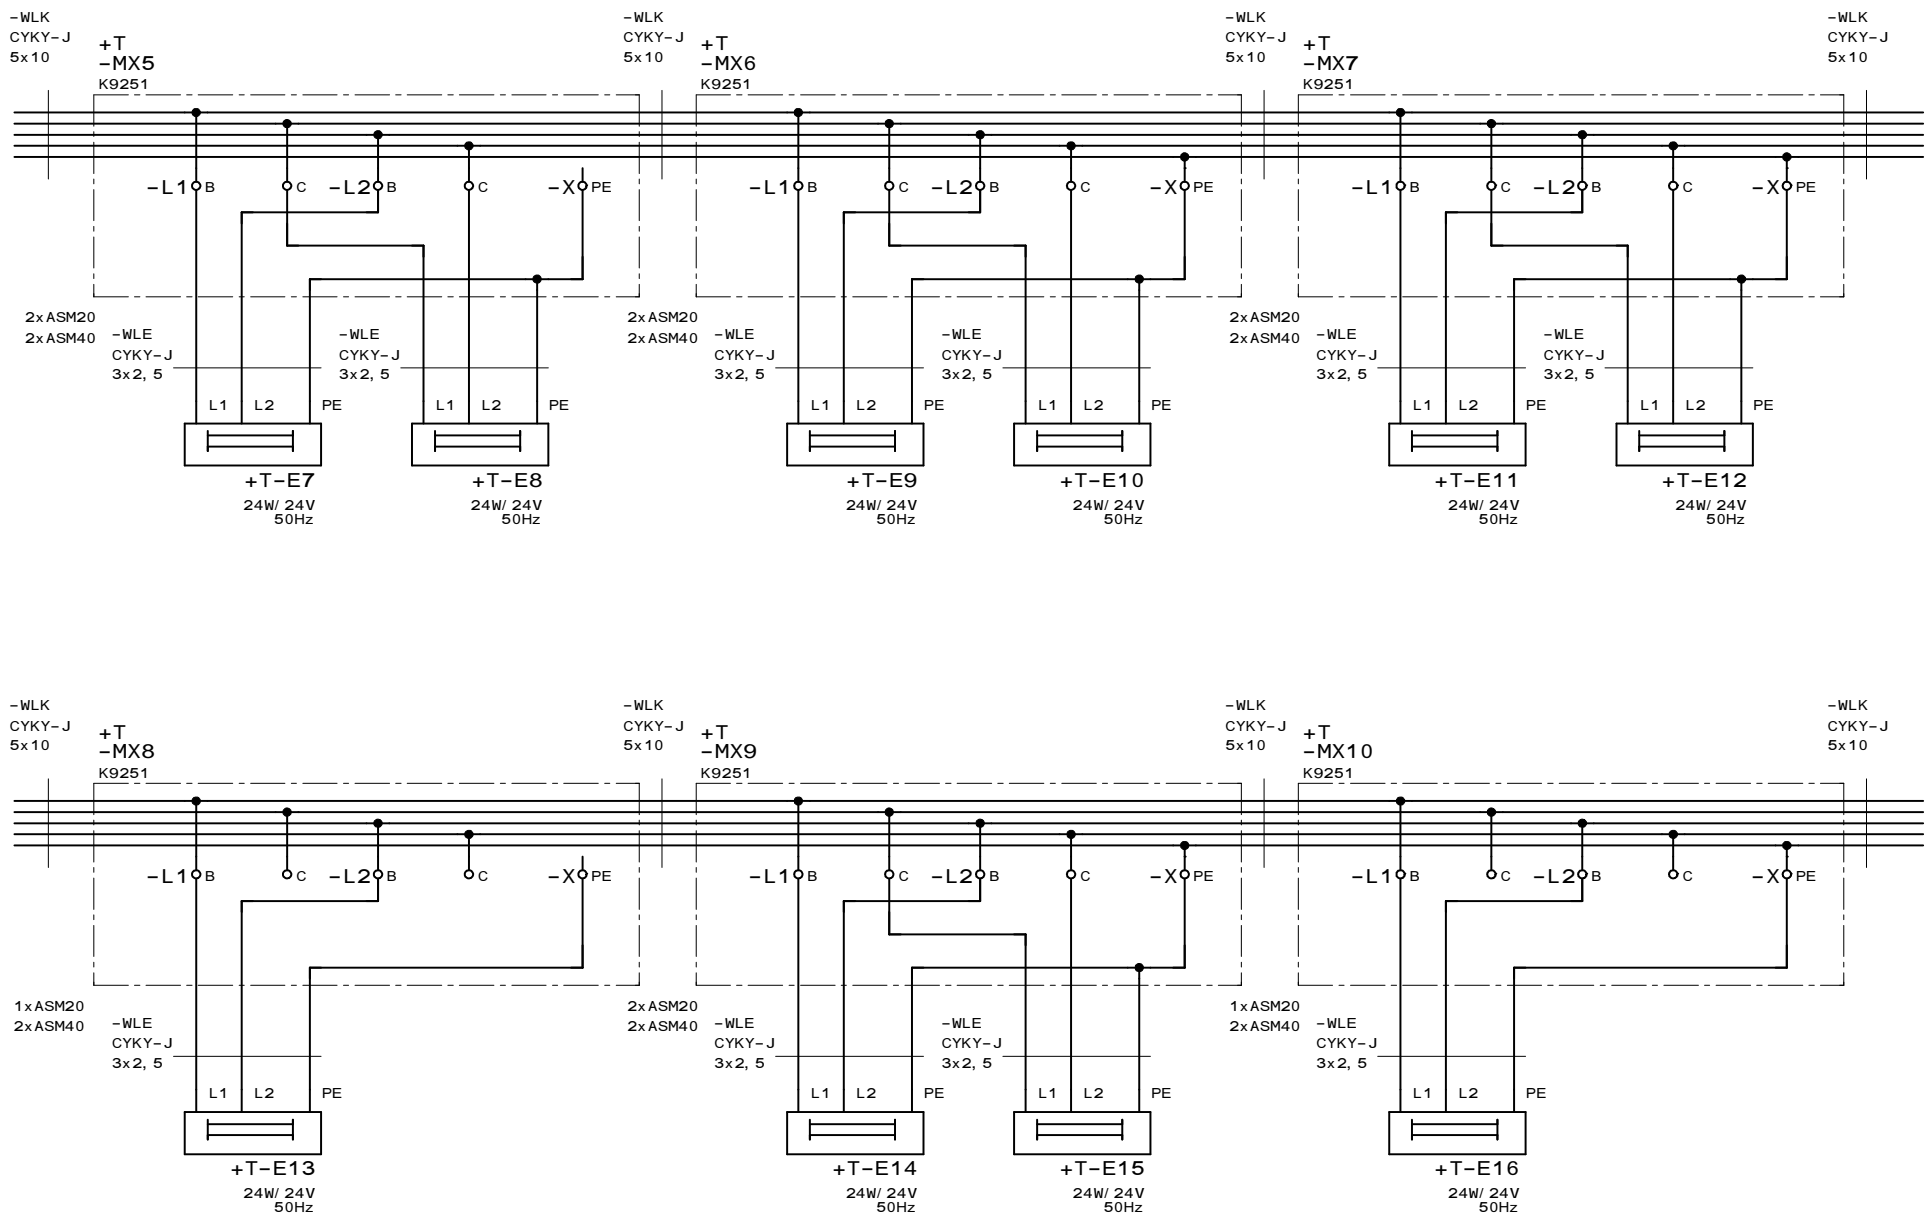

					DATUM	24. 04. 2008	Sta.: OVAK, a. s. OSTRAVA		ZAPOJENÍ ROZVODU PRO SVÍTIDLA	09050-04	ZAŘ. : = 0
					KRESLIL	ING. DOMES	Akce: PD-REKONSTRUKCE VDJ HLADNOV - B			SCHÉMATA	UMÍS. : + RS1
					KONTROLOVAL	Ing. STACH	Část: PS301 OSVĚTLENÍ VE VODOJEMU				LIST 5 Z 7
OPR.	DATUM	KRESLIL	KONTROL.	SCHVÁLIL	SCHVÁLIL	Ing. STACH					

